




- 400 kV luftledning
- Mast
- Mast, der bliver skiftet
- Yderfaser
- 60 kV luftledning
- Midlertidig kørevej
- Midlertidigt arbejdsareal
- Beskyttet vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Eng
- Mose
- Strandeng
- Sø
- EF
- Fuglebeskyttelsesområder
- EF Habitatområder
- RAMSAR områder
- Fredskov



Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A

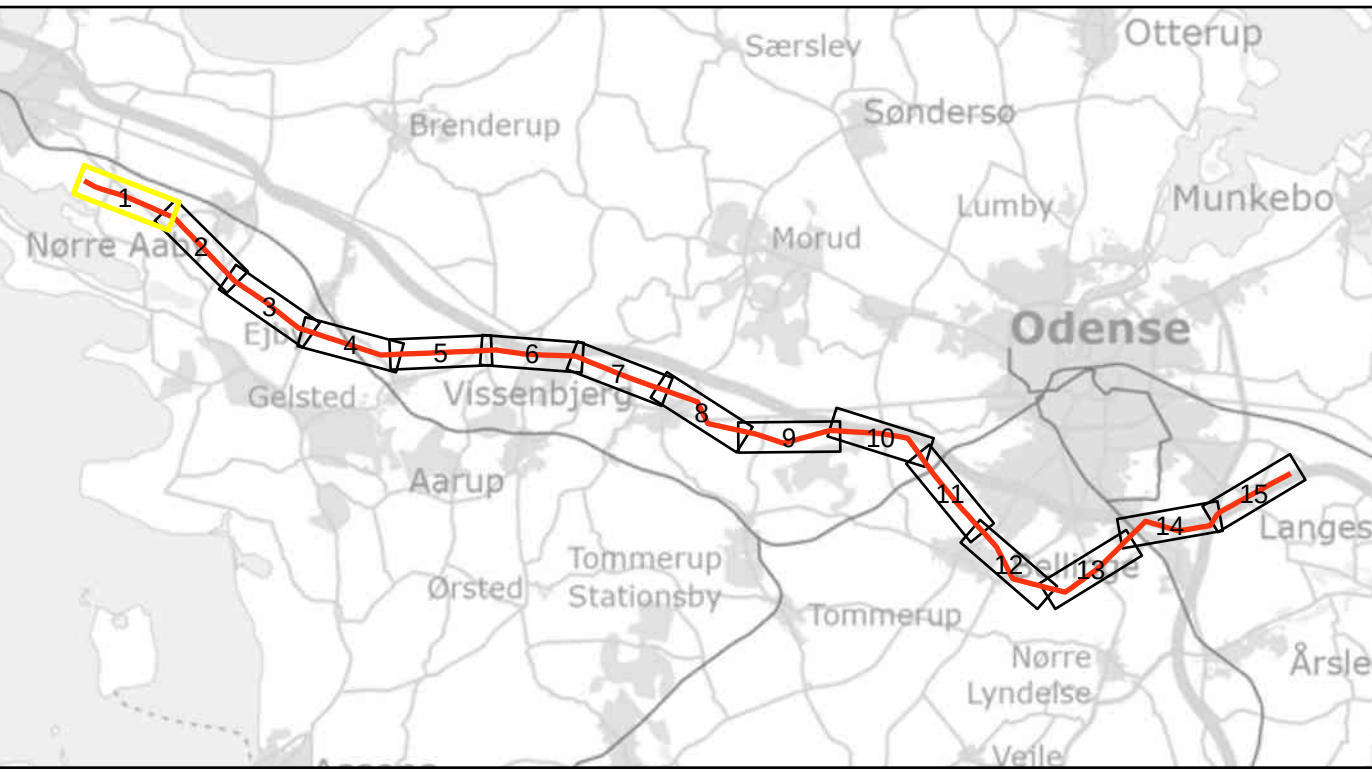


Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk

Udarbejdet af: NIDJR	Kilder: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data	Målforhold: 1:4.000	Side 1 af 15
		Dato: 09-07-2025	

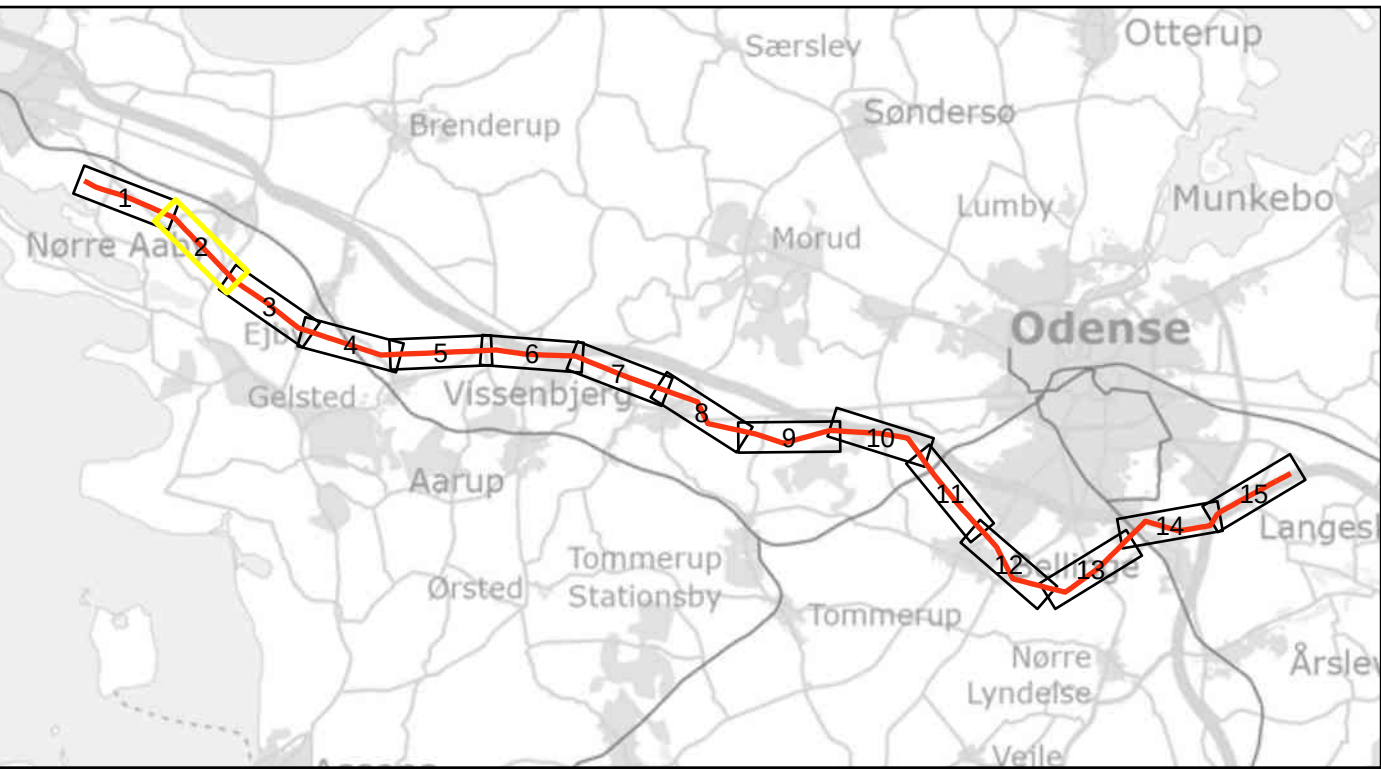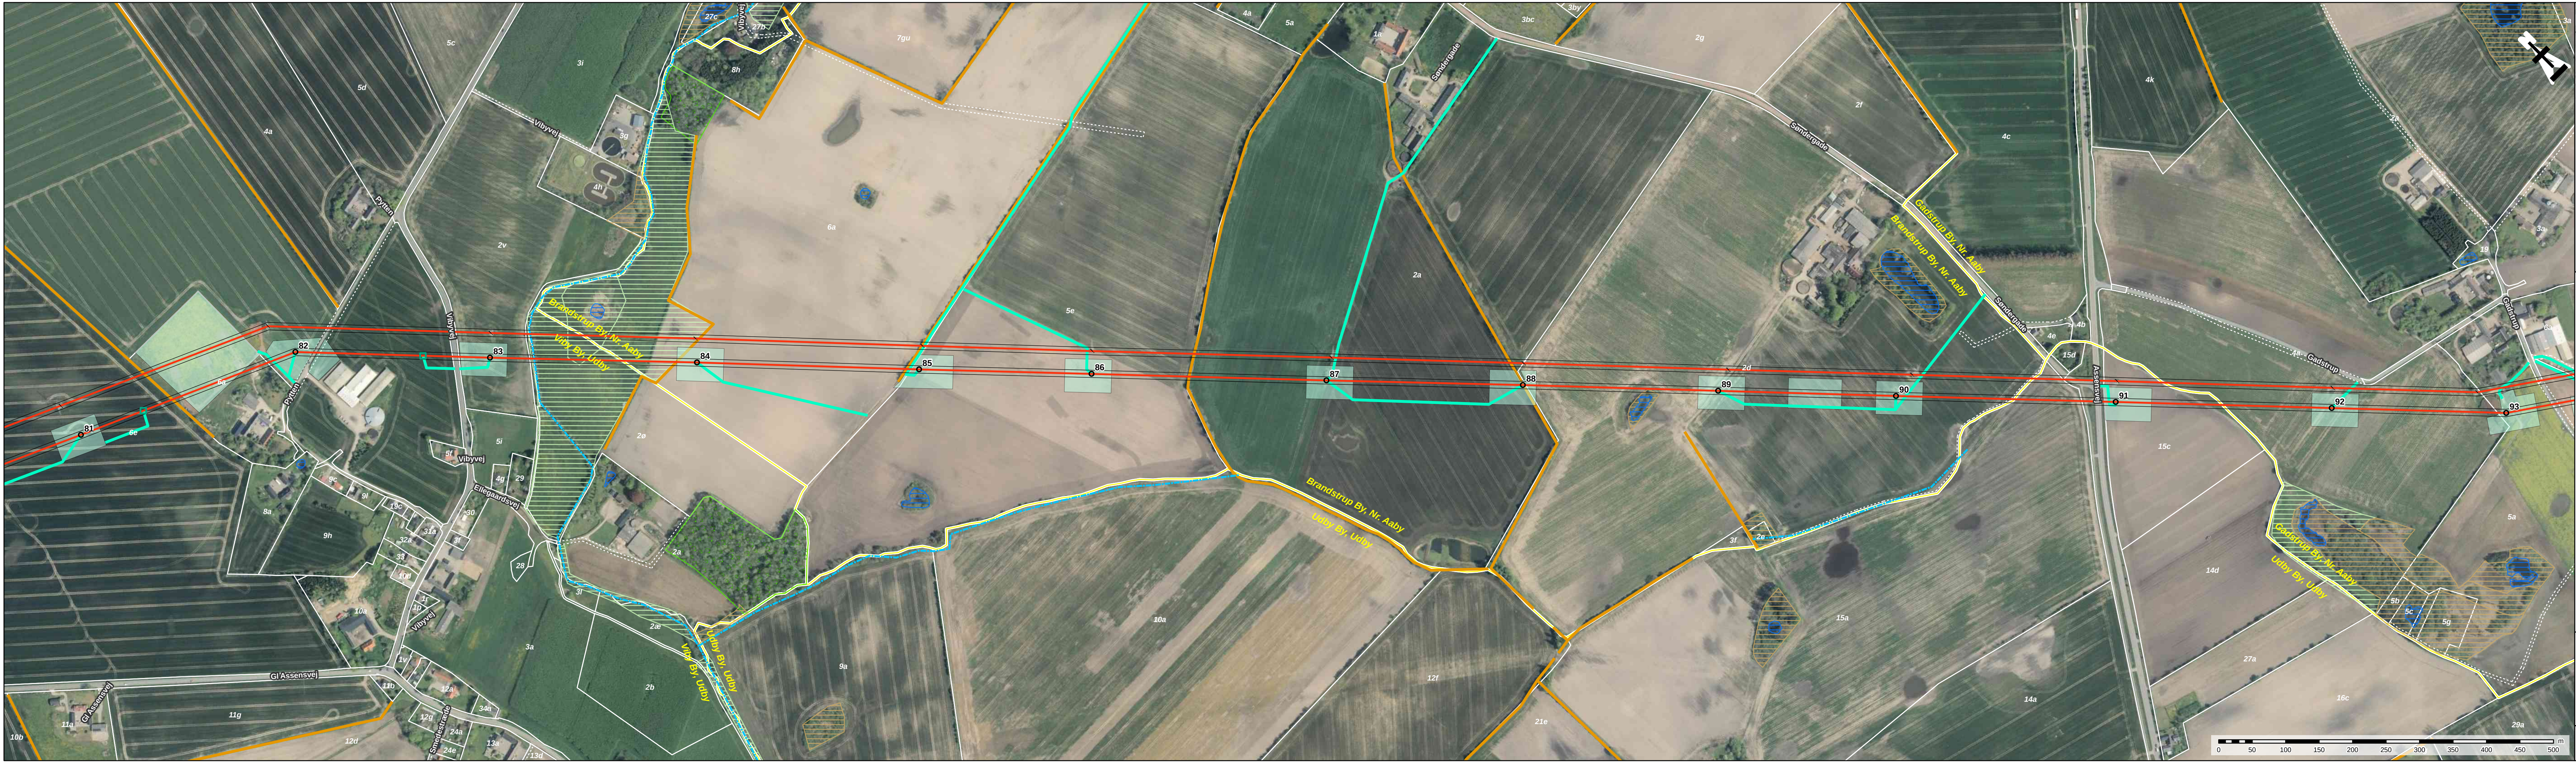



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| — 400 kV luftledning | — Beskyttet vandløb |
| ! Mast | — Beskyttede sten- og jorddiger |
| ● Mast, der bliver skiftet | — Eng |
| — Yderfaser | — Mose |
| — 60 kV luftledning | — Sø |
| — Midlertidig kørevej | — EF Habitatområder |
| — Midlertidigt arbejdsareal | — Fredskov |
| — Midlertidigt modholdsanker | |

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde		ENERGINET	
Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A		Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk	
Udarbejdet af: NIDJR	Kilder: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data	Målforhold: 1:4.000 Dato: 09-07-2025	Side 2 af 15

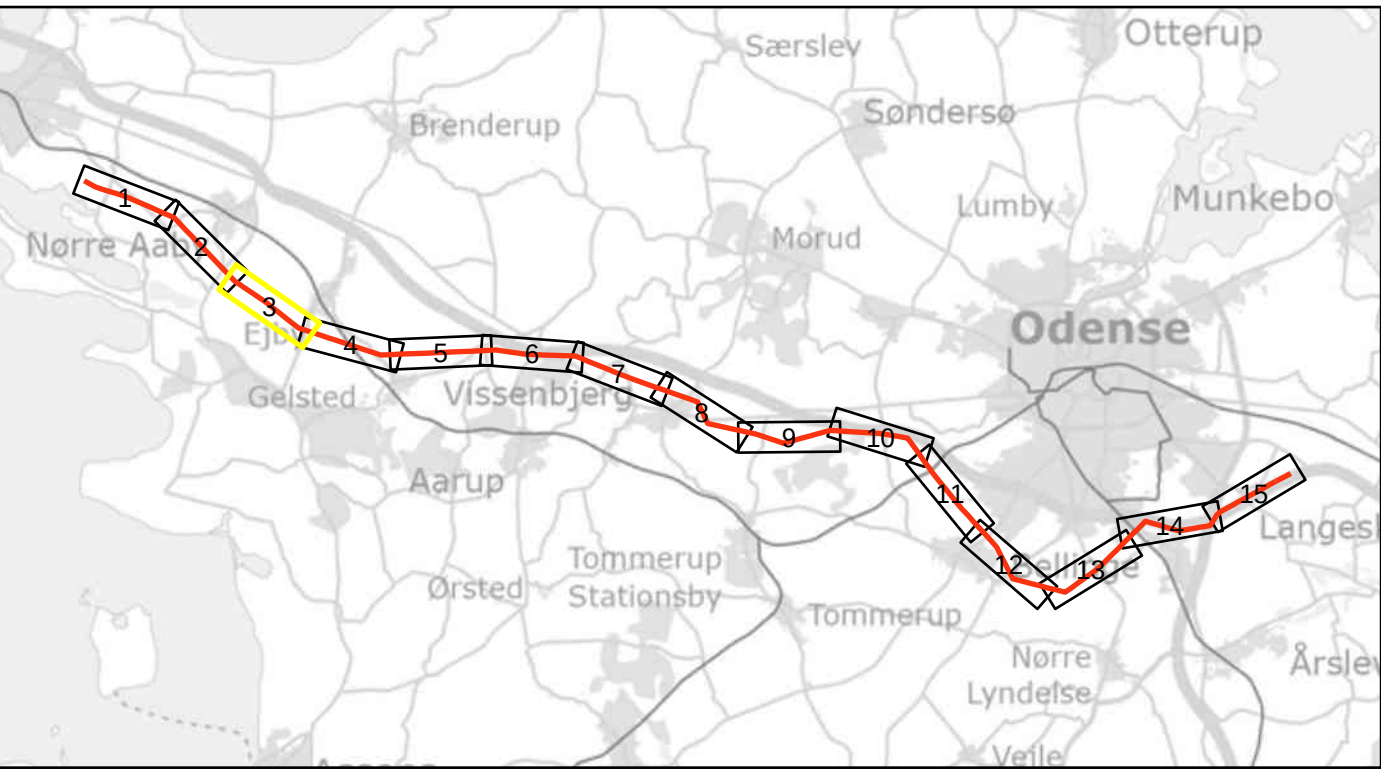

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| — 400 kV luftledning | — Beskyttet vandløb |
| ! Mast | — Beskyttede sten- og jorddiger |
| ○ Mast, der bliver skiftet | — Eng |
| — Yderfaser | — Mose |
| — 60 kV luftledning | — Overdrev |
| — Midlertidig kørevej | — Sø |
| — Midlertidigt arbejdsareal | — EF Habitatområder |
| — Midlertidigt modholdsanker | — Fredskov |

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde		ENERGINET	
Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A		Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk	
Udarbejdet af: NIDJR	Kilder: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data	Målførhold: 1:4.000 Dato: 09-07-2025	Side 3 af 15

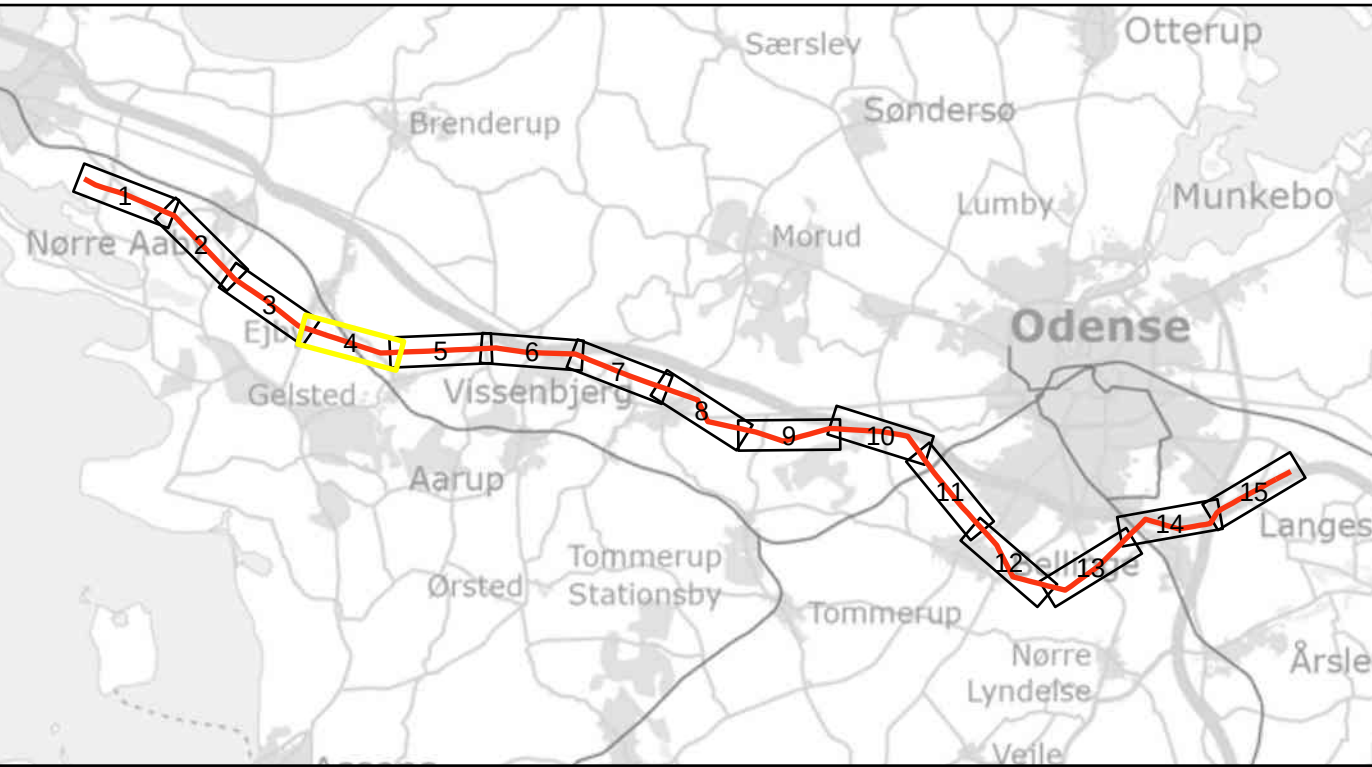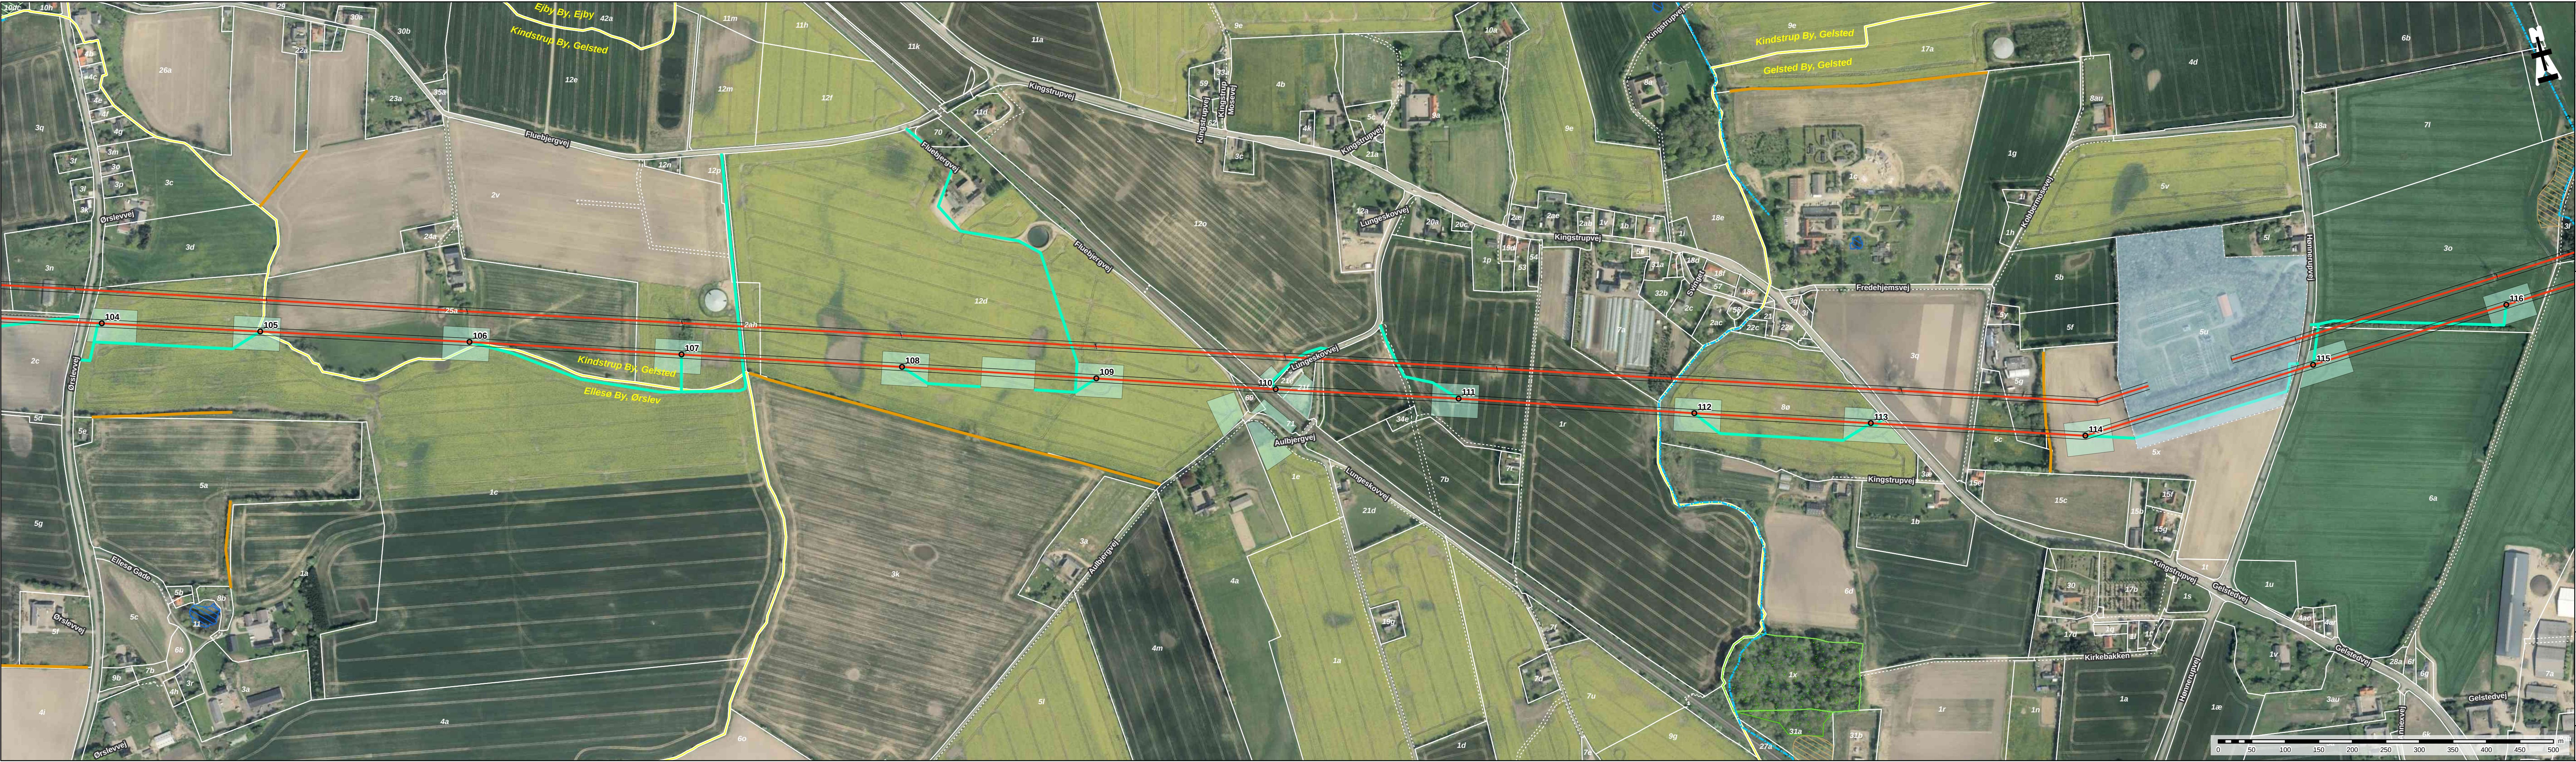

- 400 kV luftledning
- Mast
- Mast, der bliver skiftet
- Yderfaser
- 60 kV luftledning
- Midlertidig kørevej
- Midlertidigt arbejdsareal
- Midlertidigt modholdsanker
- Beskyttet vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Eng
- Mose
- Sø
- EF Habitatområder
- Fredskov

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A



Udarbejdet af:
NIDJR

Kilder: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

ENERGINET

Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk

Målforhold: 1:4.000
Dato: 09-07-2025
Side 4 af 15

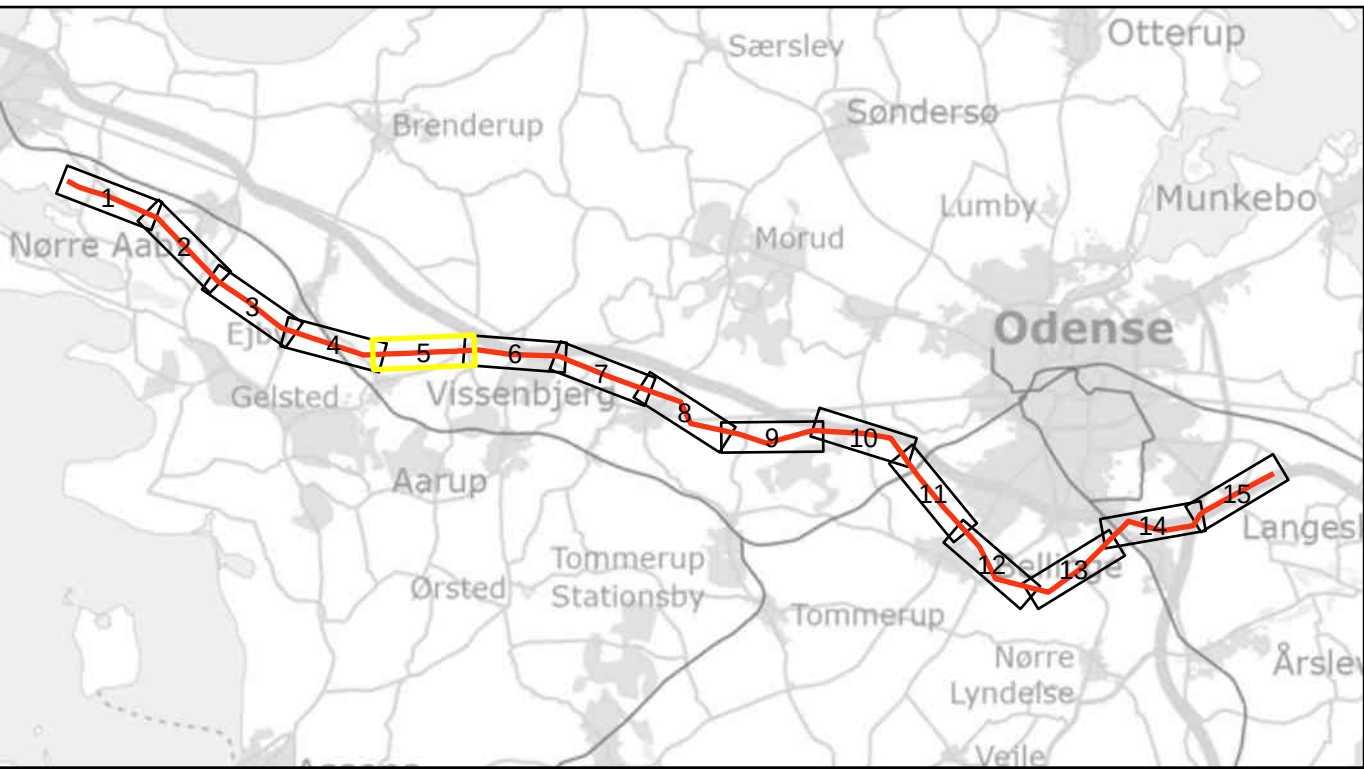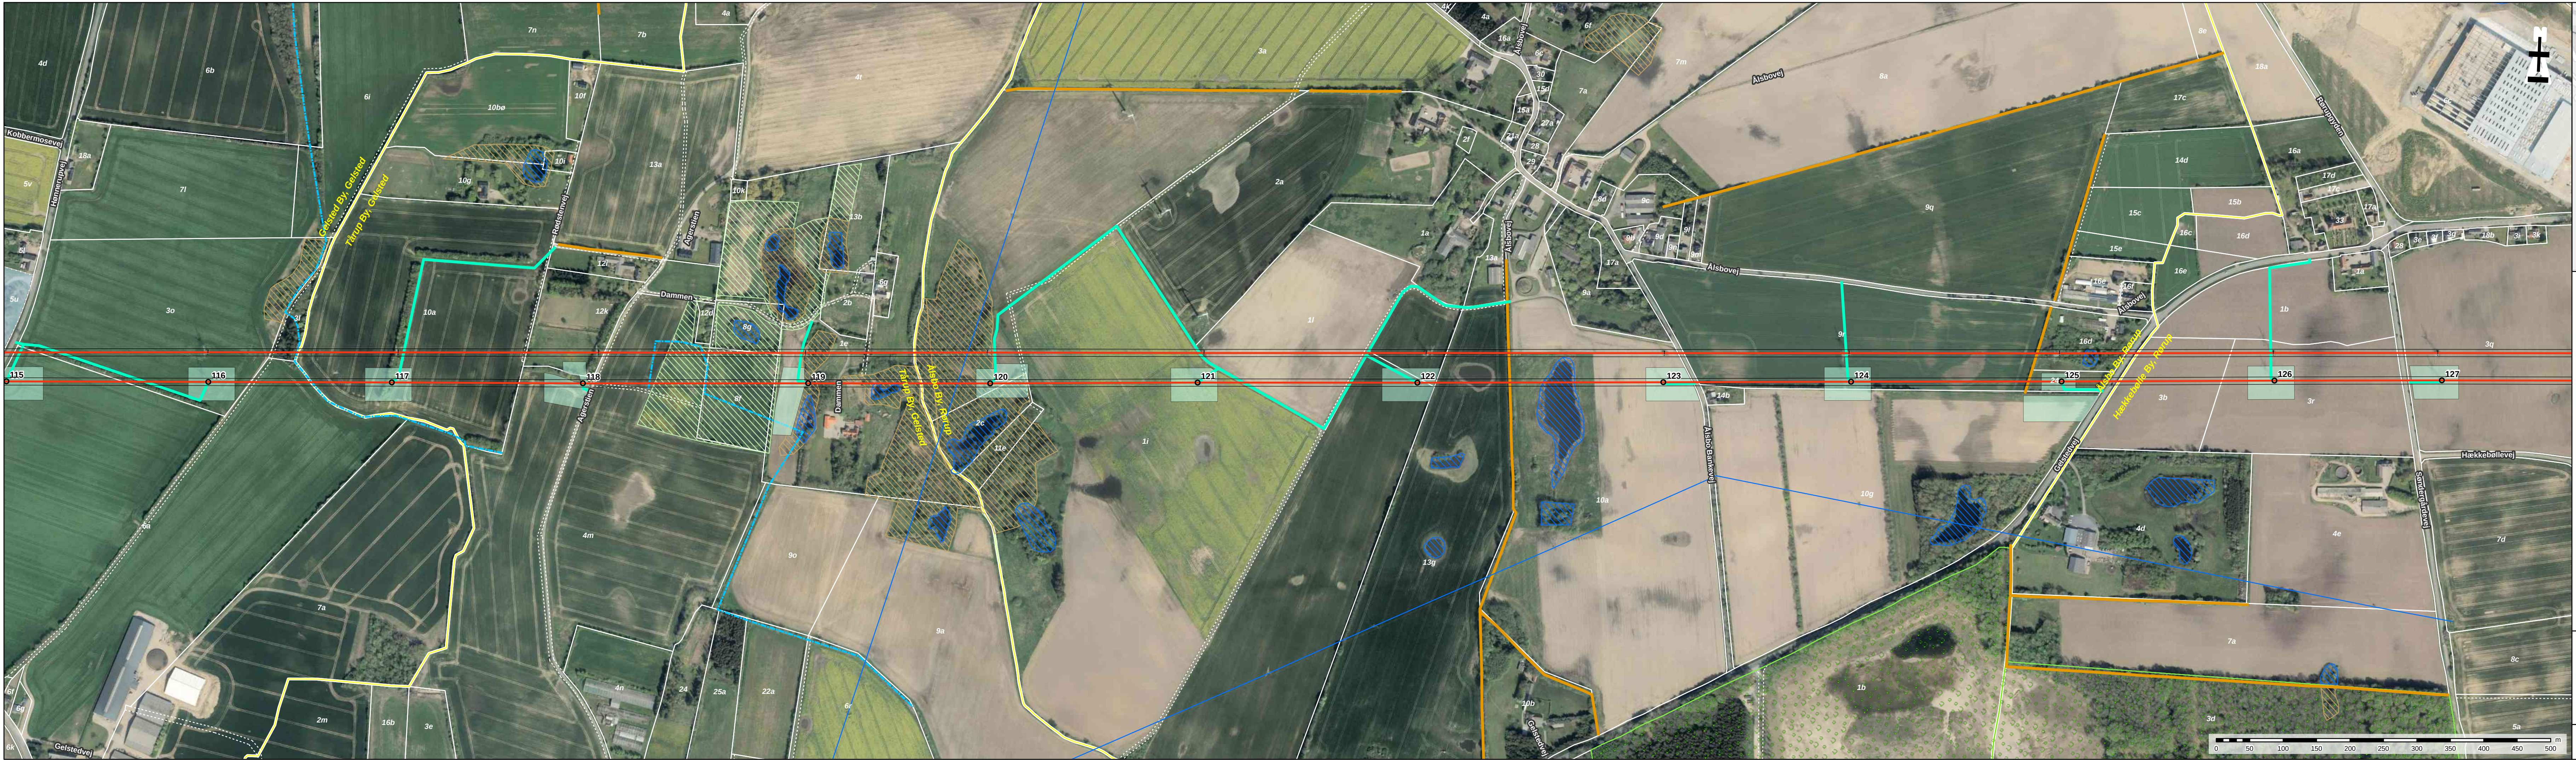

- 400 kV luftledning
- Mast
- Mast, der bliver skiftet
- Yderfaser
- 60 kV luftledning
- Midlertidig kørevej
- Midlertidigt arbejdsareal
- Midlertidigt modholdsanker
- Beskyttet vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Eng
- Mose
- Sø
- EF Habitatområder
- Fredskov

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A

ENERGINET



Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk

Udarbejdet af:
NIDJR

Kilder: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

Målforhold: 1:4.000
Dato: 09-07-2025

Side 5 af 15

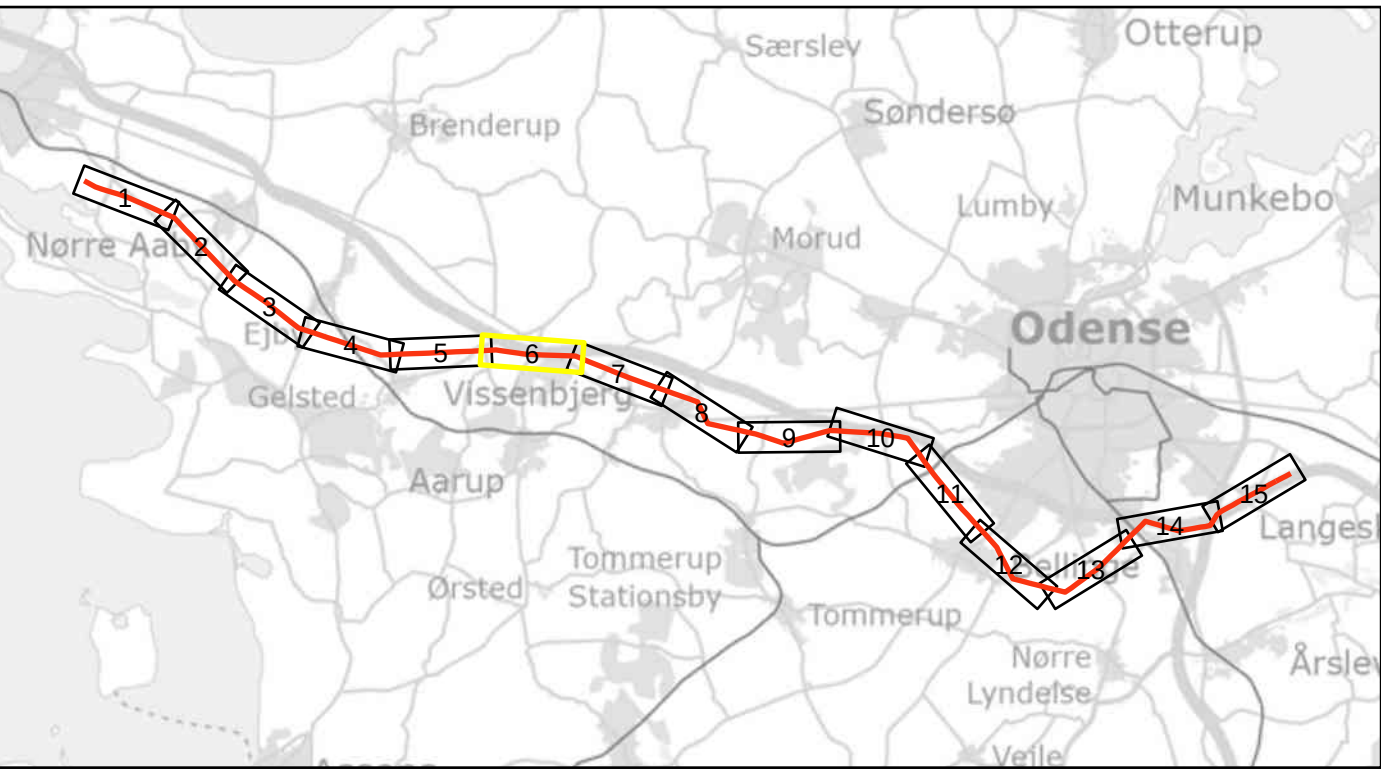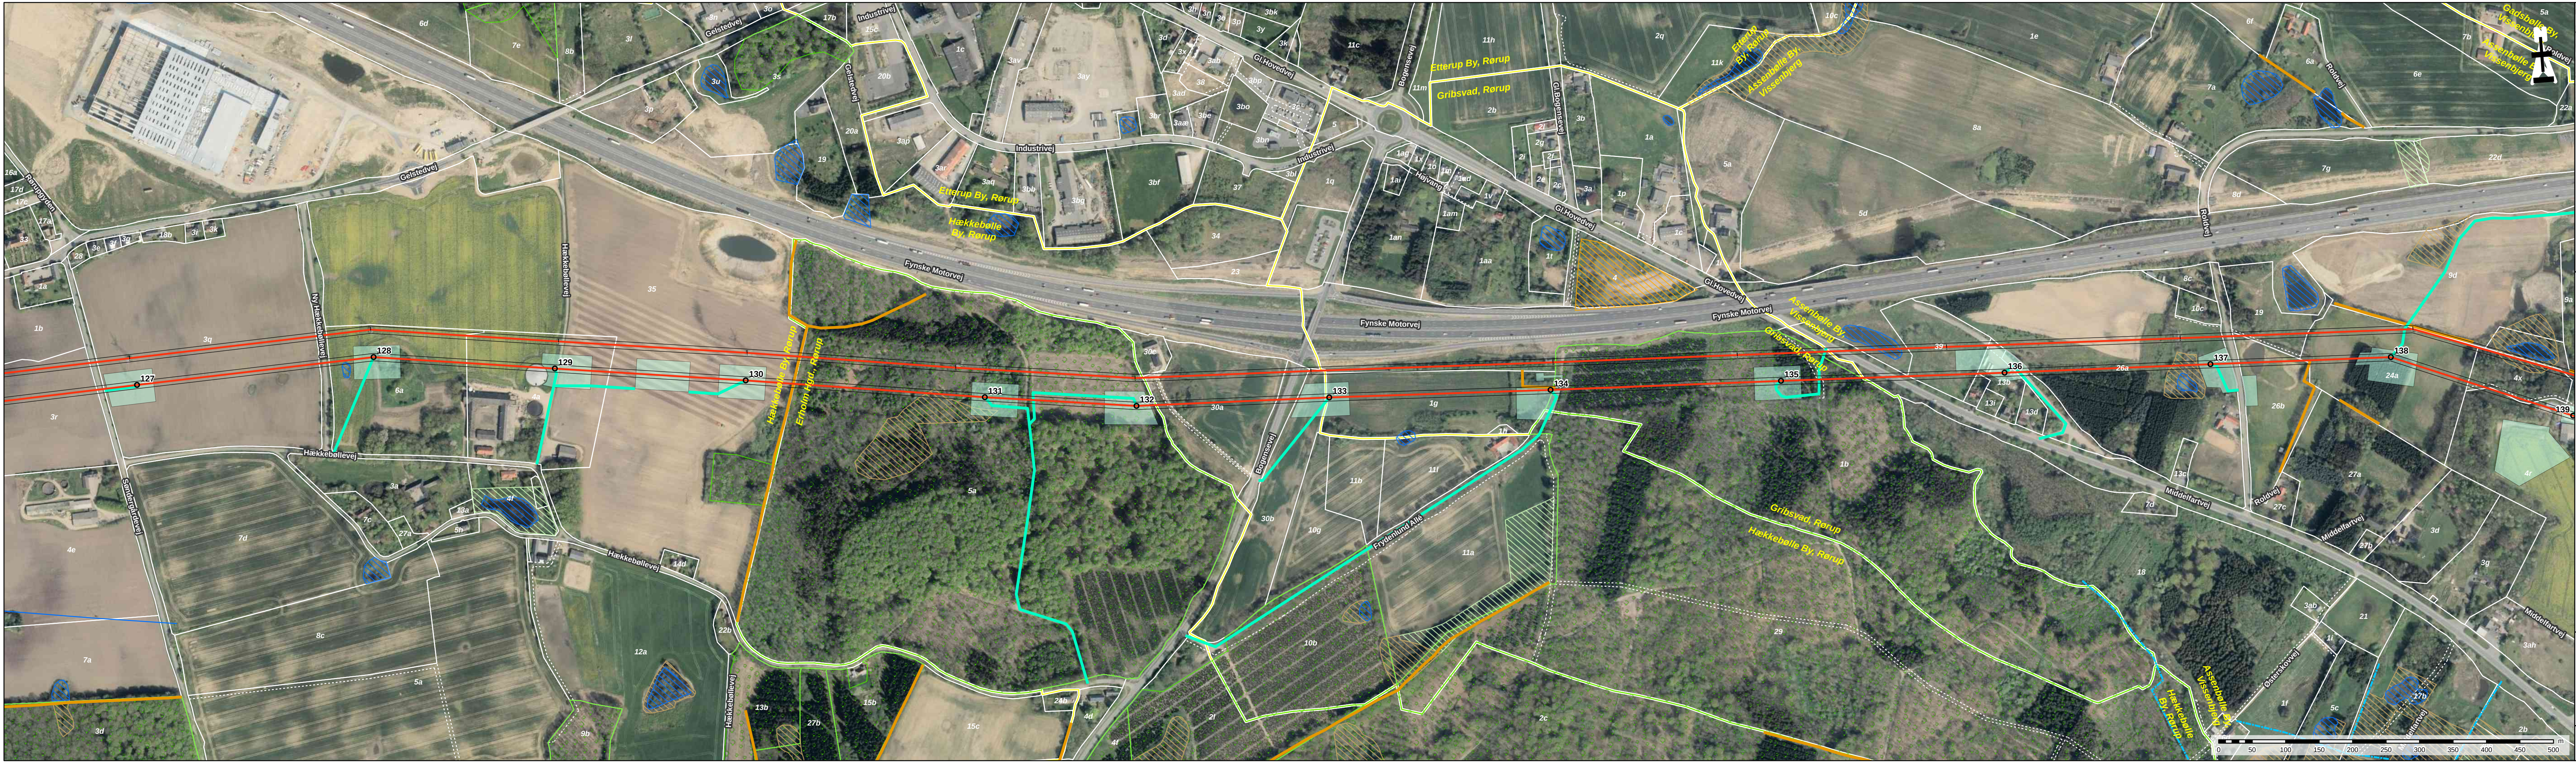

- 400 kV luftledning
- Mast
- Mast, der bliver skiftet
- Yderfaser
- 60 kV luftledning
- Midlertidig kørevej
- Midlertidigt arbejdsareal
- Midlertidigt modholdsanker
- Beskyttet vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Eng
- Mose
- Overdrev
- Sø
- EF Habitatområder
- Fredskov

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A

ENERGINET



Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk

Udarbejdet af:
NIDJR

Kilder: Geodatastyrelsen og
Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

Målforhold: 1:4.000
Dato: 09-07-2025

Side 6 af 15

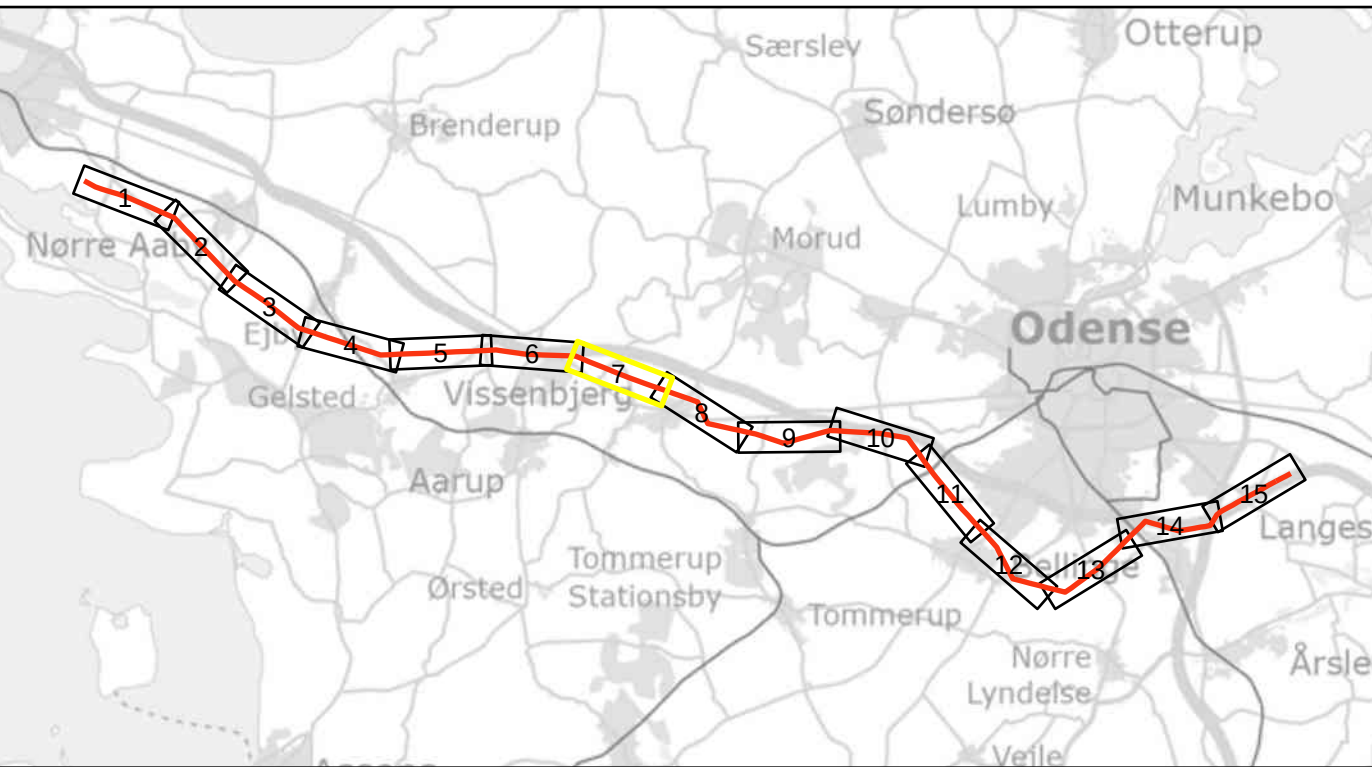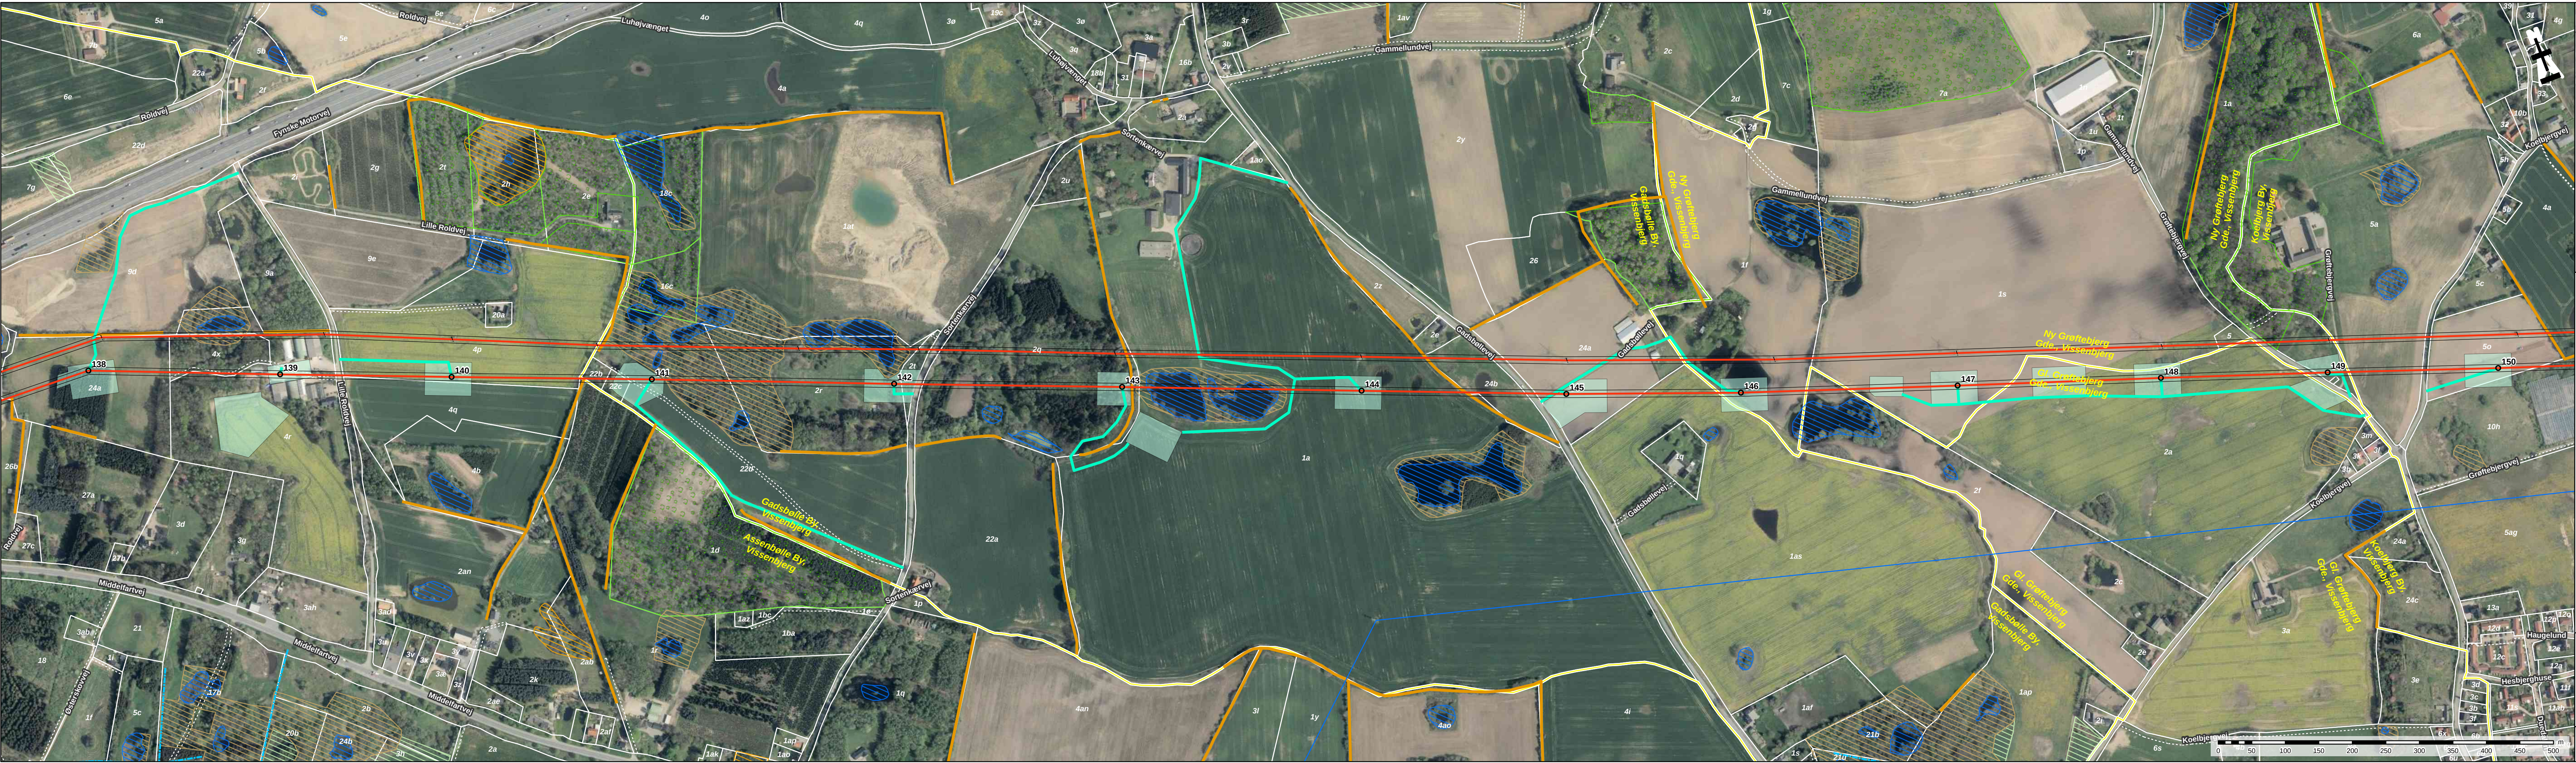

- 400 kV luftledning
- Mast
- Yderfaser
- 60 kV luftledning
- Midlertidig kørevej
- Midlertidigt arbejdsareal
- Midlertidigt modholdsanker
- Beskyttet vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Eng
- Mose
- Overdrev
- Sø
- EF Habitatområder
- Fredskov

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A


Udarbejdet af:
NIDJR

Kilder: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

ENERGINET

Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk

Målforhold: 1:4.000
Dato: 09-07-2025
Side 7 af 15

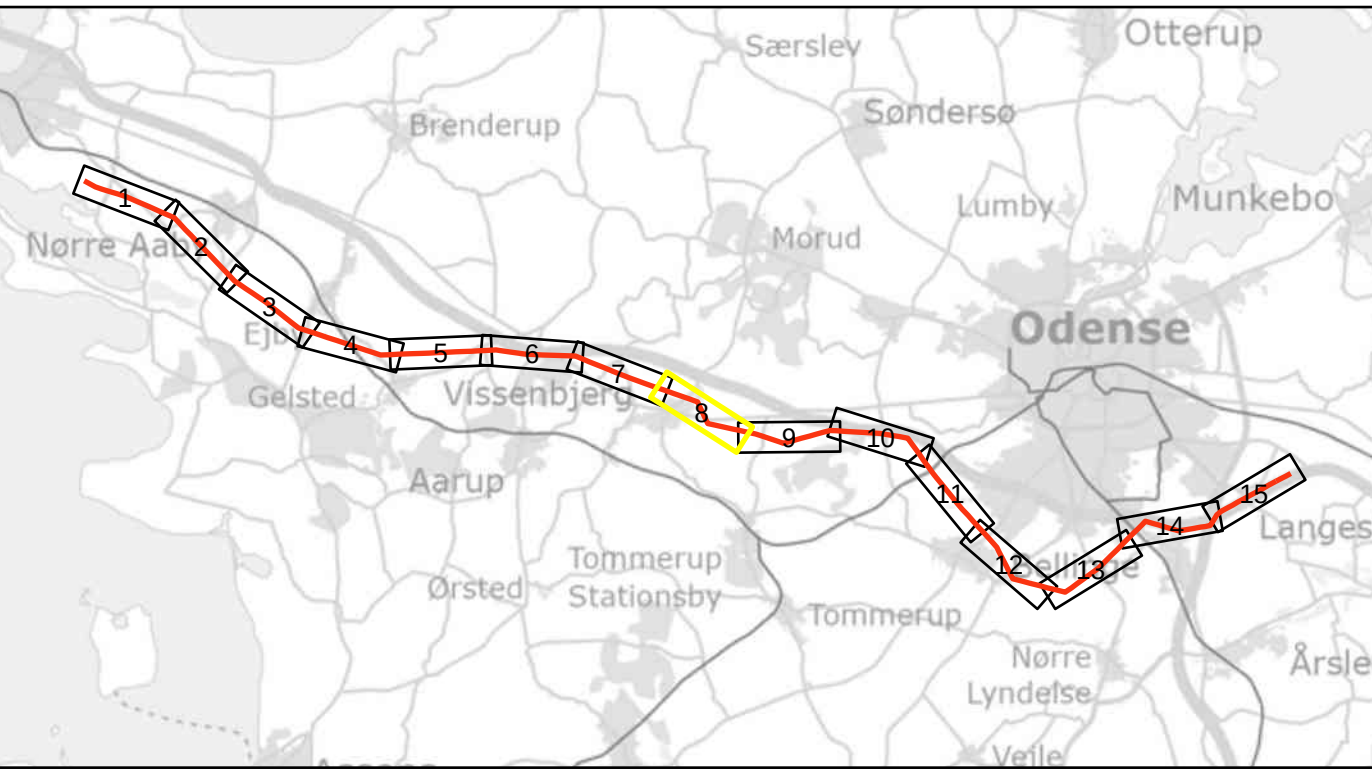

- 400 kV luftledning
- Mast
- Mast, der bliver skiftet
- Yderfaser
- 60 kV luftledning
- Midlertidig kørevej
- Midlertidigt arbejdsareal
- Beskyttet vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Eng
- Mose
- Overdrev
- Sø
- EF Habitatområder
- Fredskov

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A

ENERGINET

Tonne Kjærsevej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk



Udarbejdet af:
NIDJR

Kilder: Geodatastyrelsen og
Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

Målforhold: 1:4.000


Dato: 09-07-2025

Side 8 af 15

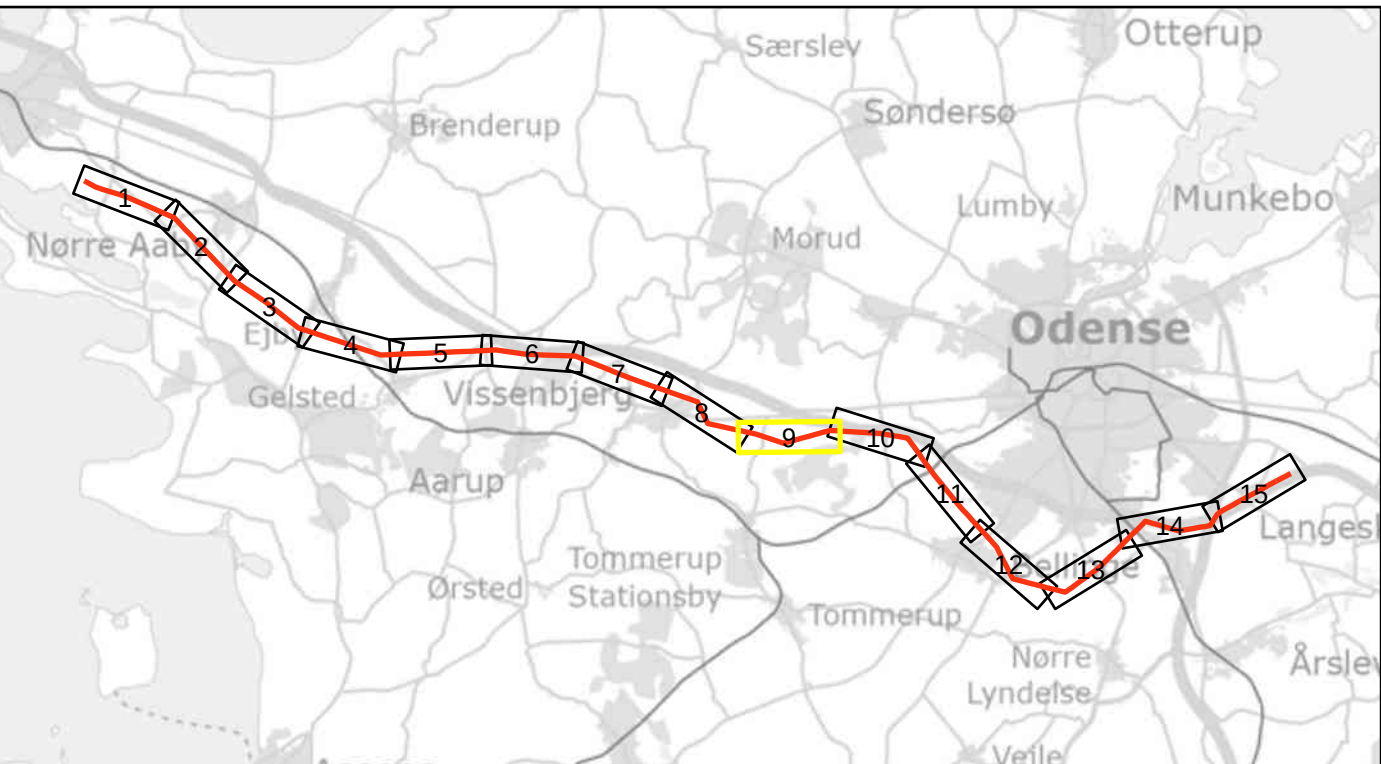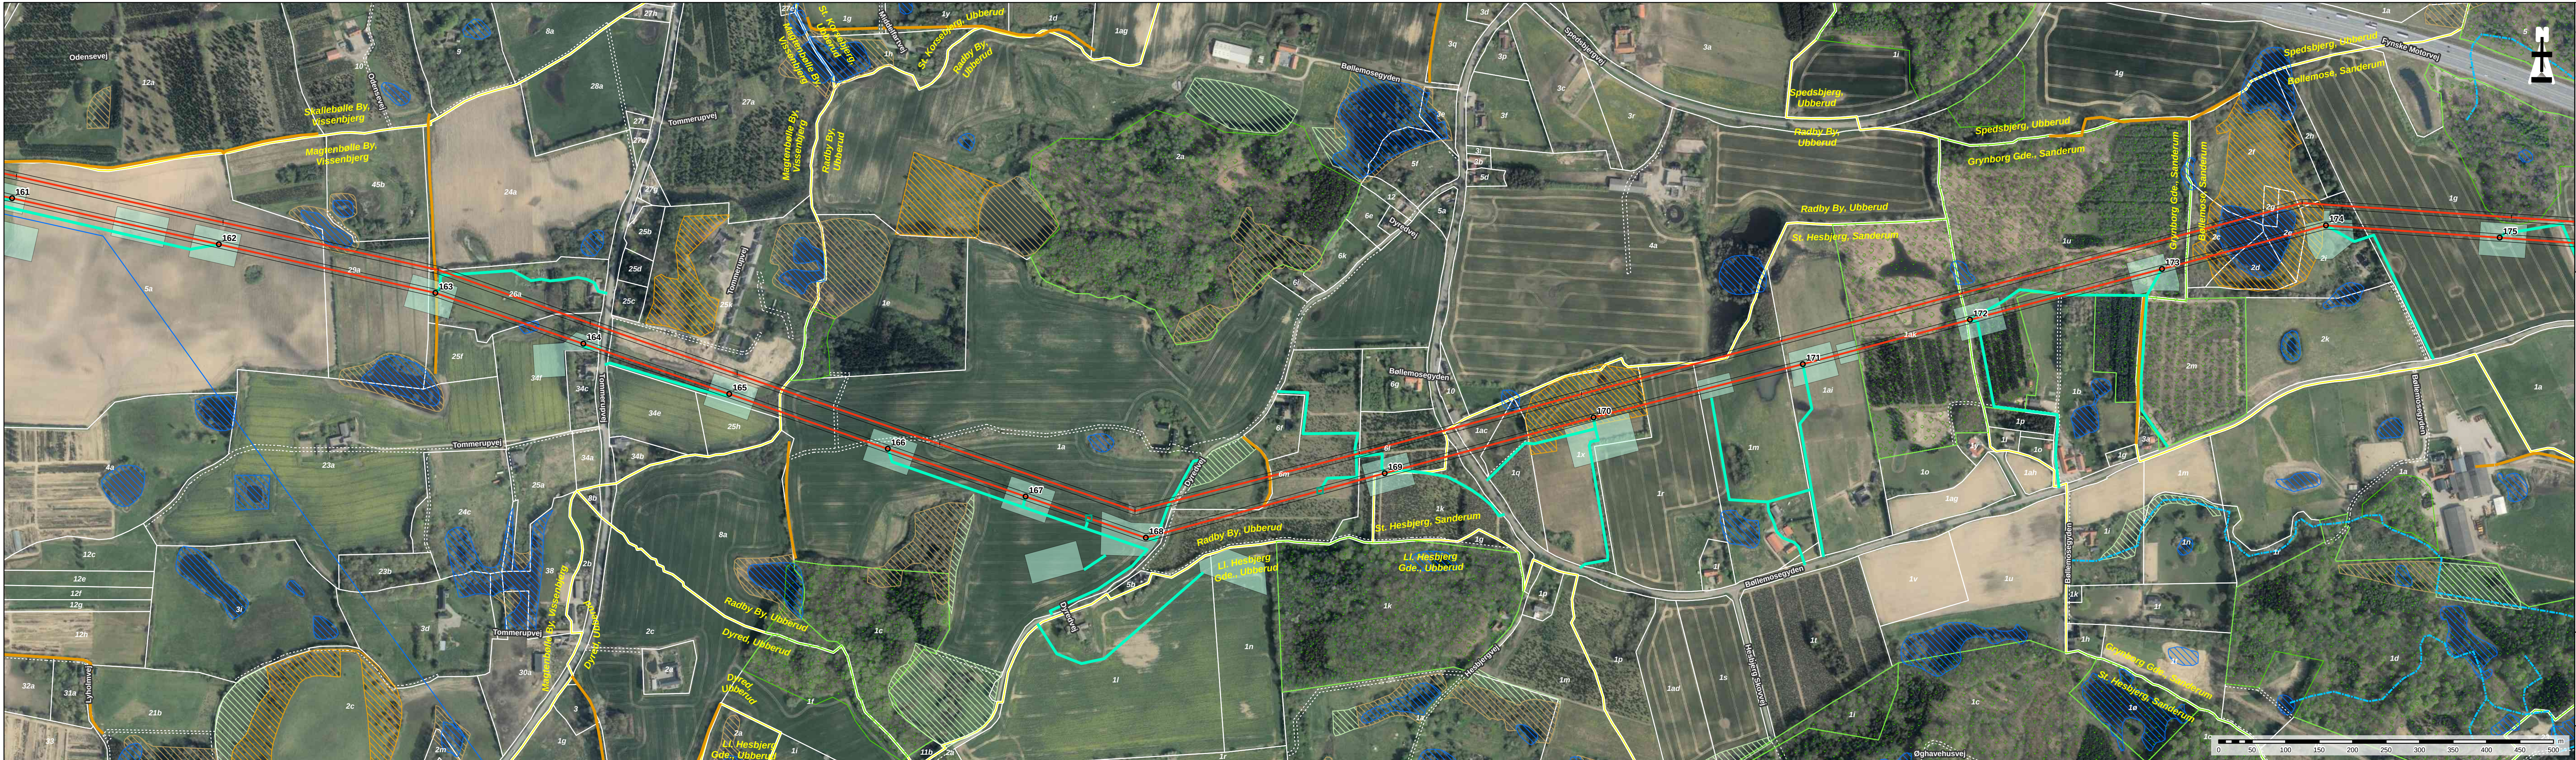

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| — 400 kV luftledning | — Beskyttet vandløb |
| ! Mast | — Beskyttede sten- og jorddiger |
| ○ Mast, der bliver skiftet | — Eng |
| — Yderfaser | — Mose |
| — 60 kV luftledning | — Overdrev |
| — Midlertidig kørevej | — Sø |
| — Midlertidigt arbejdsareal | — EF Habitatområder |
| — Midlertidigt modholdsanker | — Fredskov |

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde		ENERGINET	
Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A		Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk	
Udarbejdet af: NIDJR	Kilder: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data	Målforhold: 1:4.000 Dato: 09-07-2025	Side 9 af 15

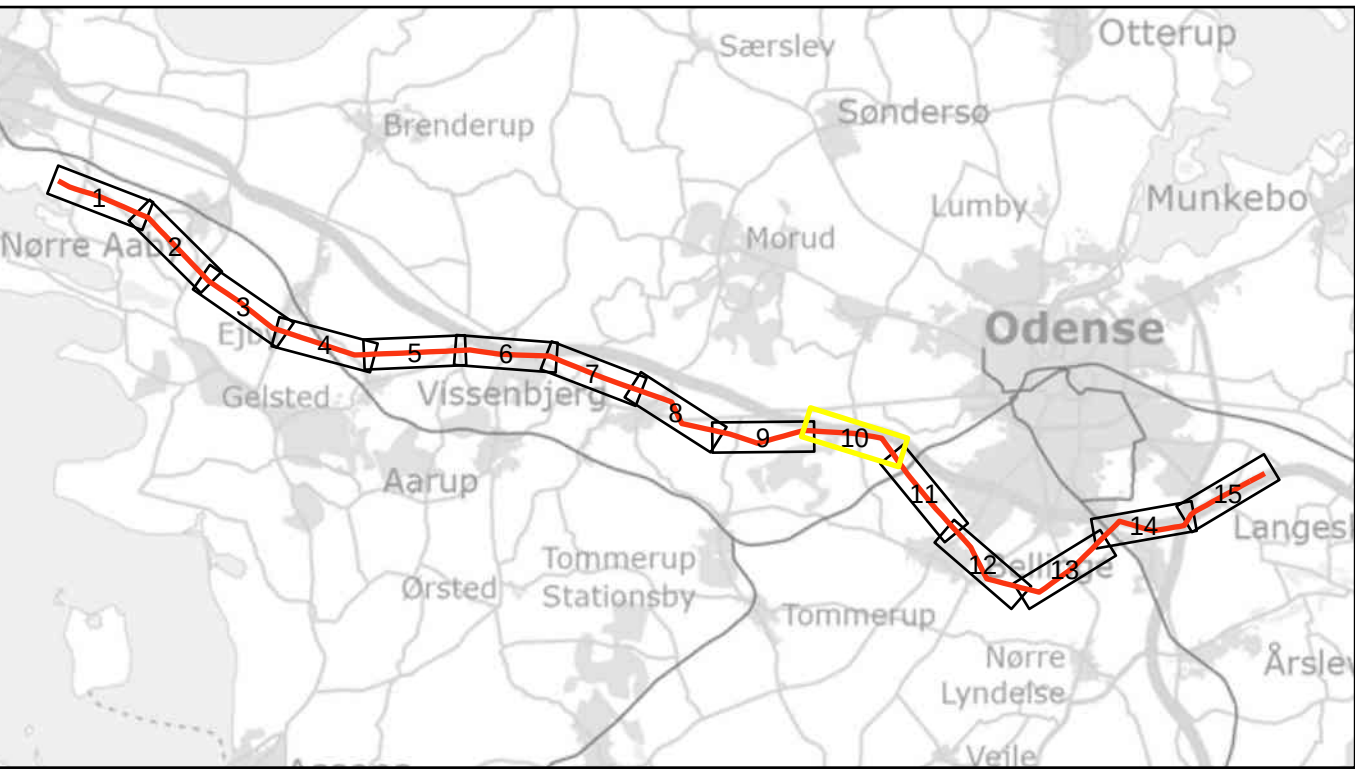

- 400 kV luftledning
- Mast
- Mast, der bliver skiftet
- Yderfaser
- 60 kV luftledning
- Midlertidig kørevej
- Midlertidigt arbejdsareal
- Midlertidigt modholdsanker
- Beskyttet vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Eng
- Mose
- Overdrev
- Sø
- EF Habitatområder
- Fredskov

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A


Udarbejdet af:
NIDJR

Kilder: Geodatastyrelsen og
Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

ENERGINET

Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk

Målforhold: 1:4.000
Dato: 09-07-2025
Side 10 af 15

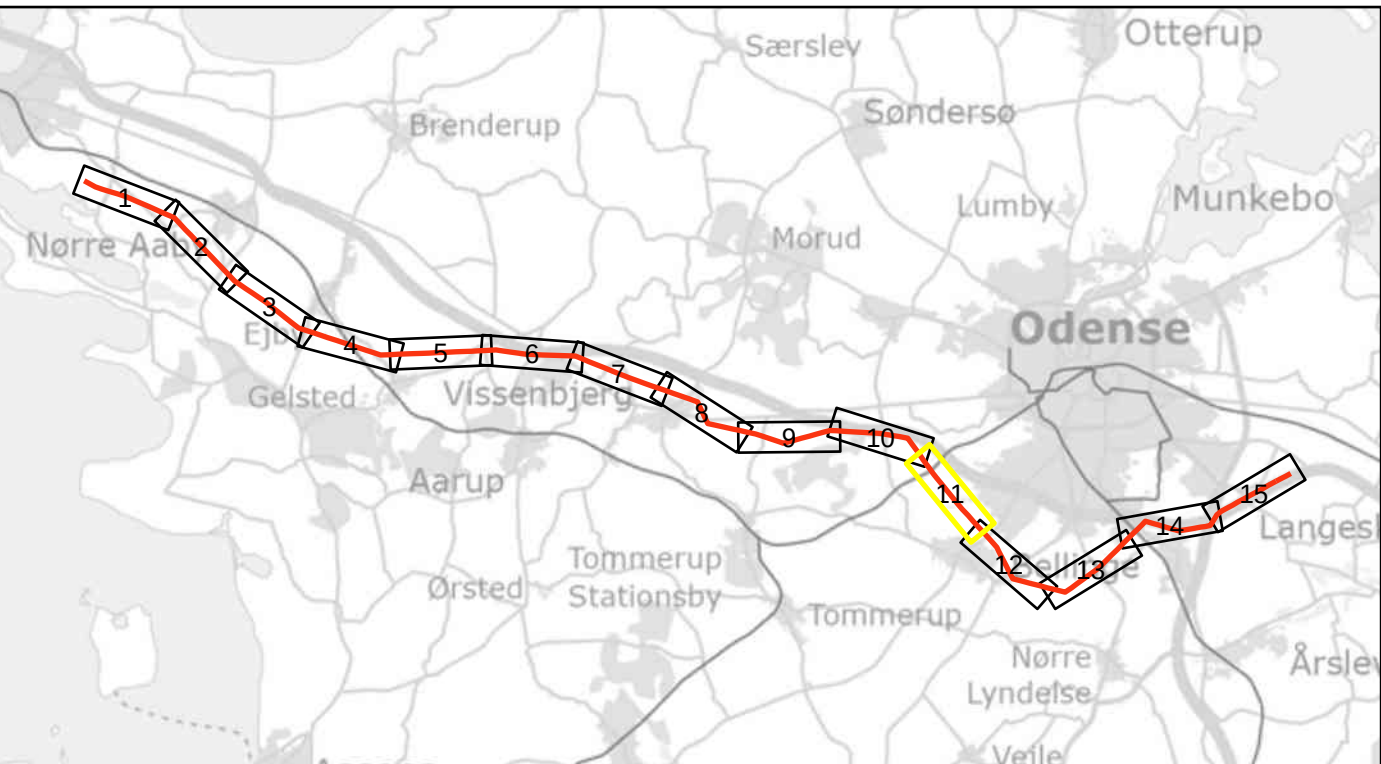

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| — 150 kV luftledning | — Beskyttet vandløb |
| — 400 kV luftledning | — Beskyttede sten- og jorddiger |
| ! Mast | — Eng |
| ○ Mast, der bliver skiftet | — Mose |
| — Yderfaser | — Sø |
| — 60 kV luftledning | — EF Habitatområder |
| — Midlertidig kørevej | |
| — Midlertidigt arbejdsareal | |
| — Midlertidigt modholdsanker | |

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A



Udarbejdet af:
NIDJR

Kilder: Geodatastyrelsen og
Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

ENERGINET


Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk

Målforhold: 1:4.000
Dato: 09-07-2025
Side 11 af 15

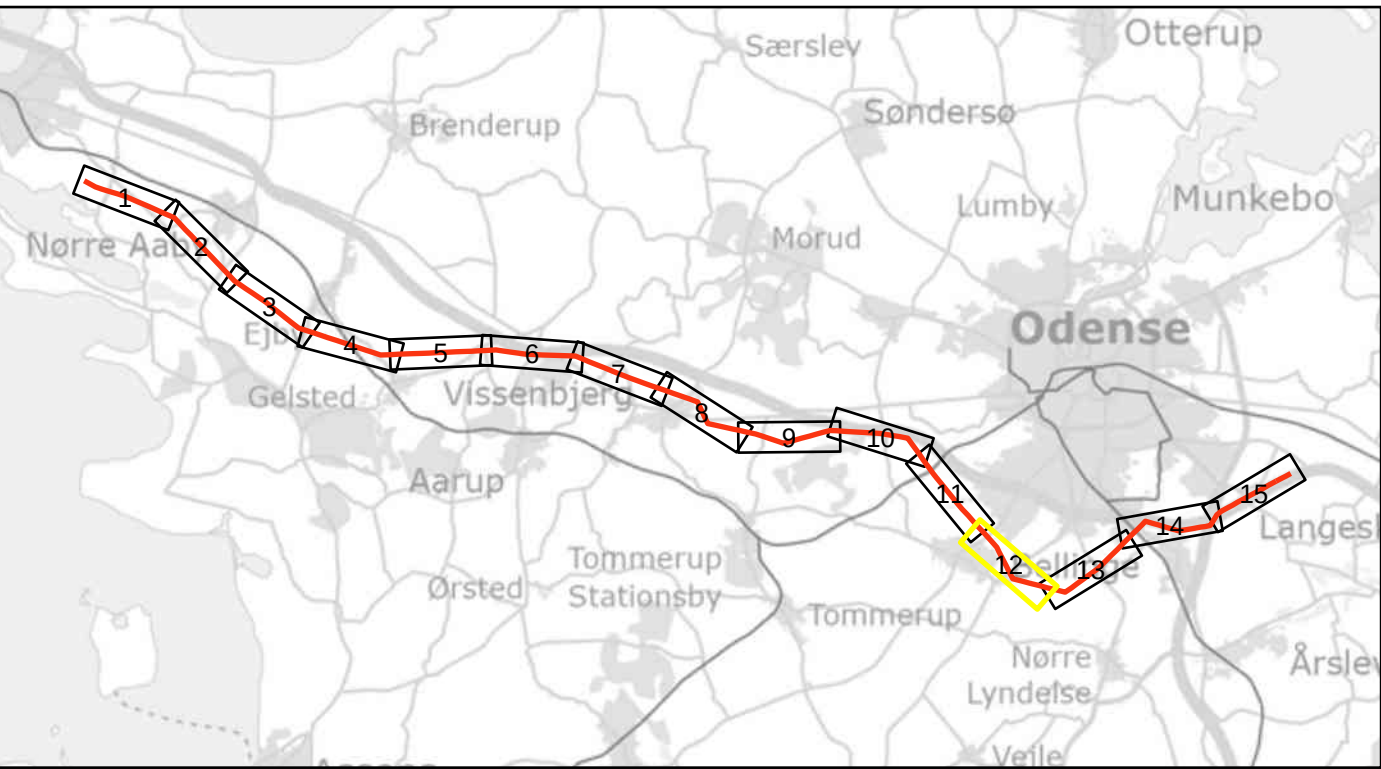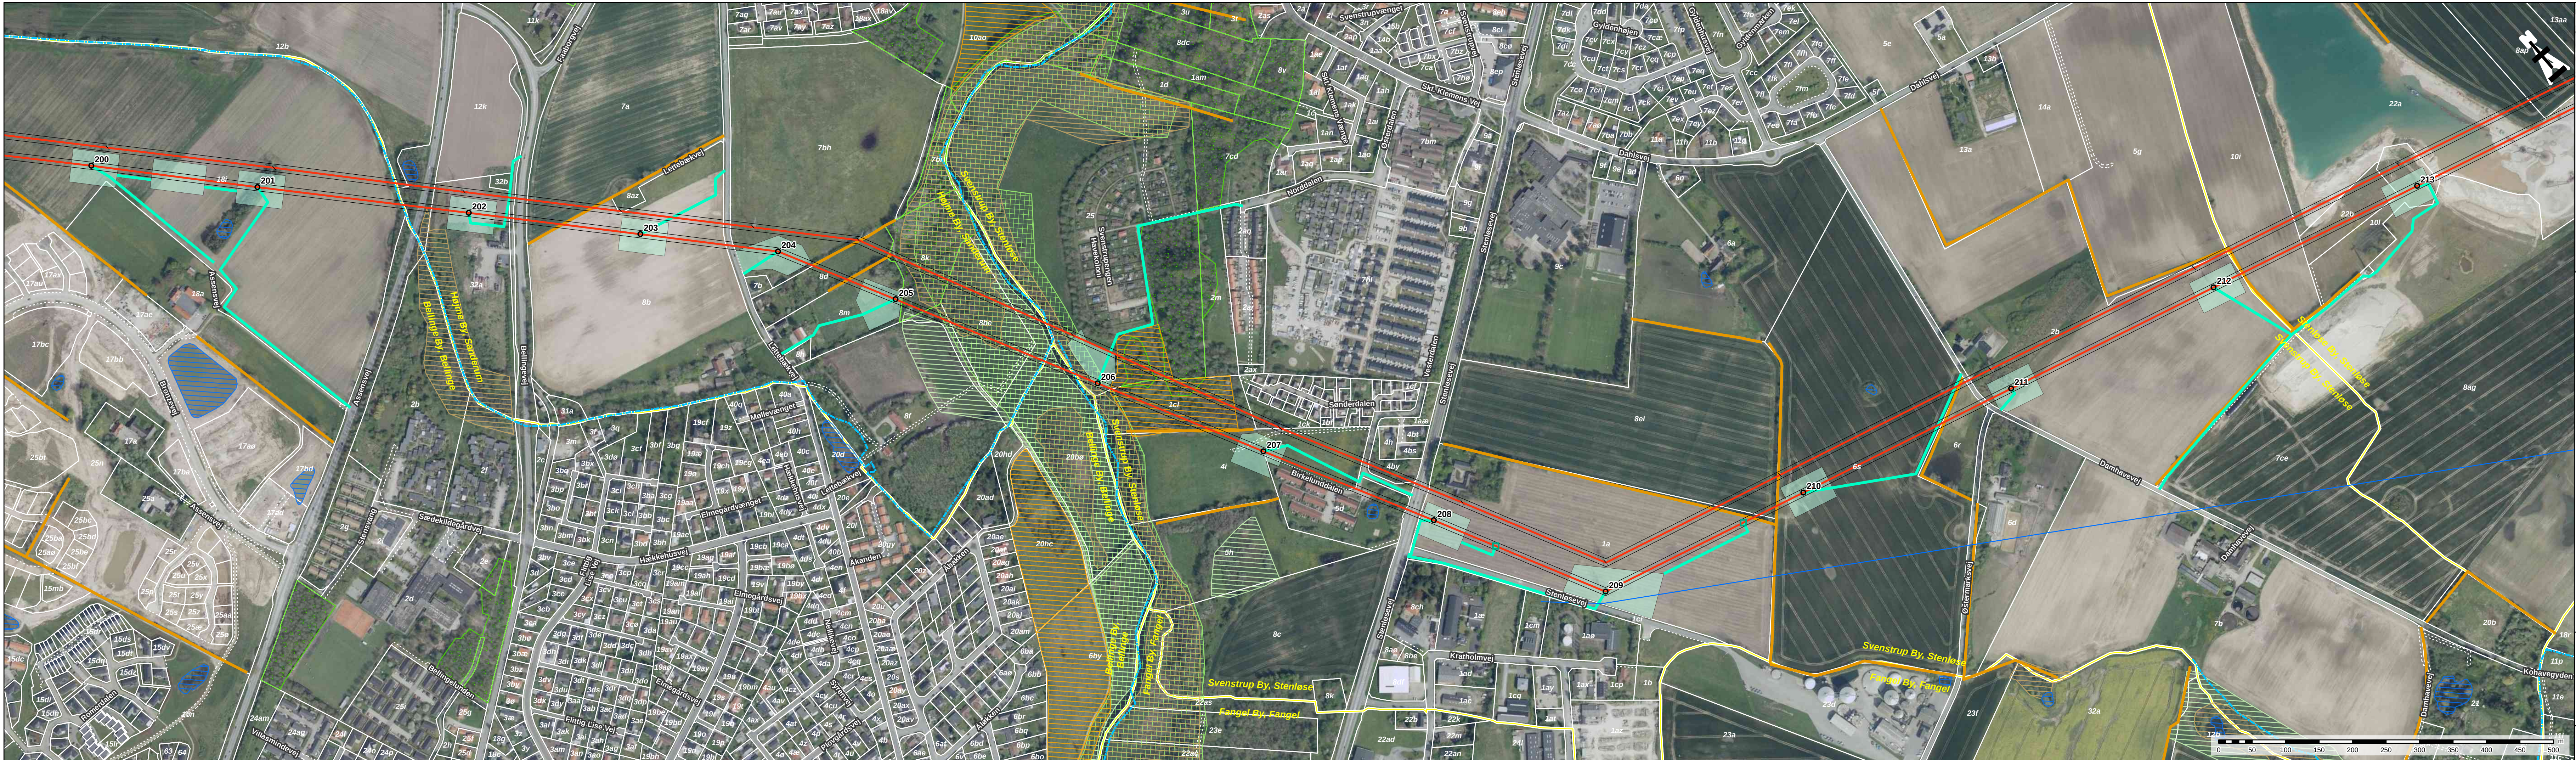

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| — 400 kV luftledning | — Beskyttet vandløb |
| ! Mast | — Beskyttede sten- og jorddiger |
| ○ Mast, der bliver skiftet | — Eng |
| — Yderfaser | — Mose |
| — 60 kV luftledning | — Overdrev |
| — Midlertidig kørevej | — Sø |
| — Midlertidigt arbejdsareal | — EF Habitatområder |
| — Midlertidigt modholdsanker | — Fredskov |

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde		ENERGINET	
Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A		Tonne Kjærsgade 65, DK 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk	
Udarbejdet af: NIDJR	Kilder: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data	Målforhold: 1:4.000 Dato: 09-07-2025	Side 12 af 15

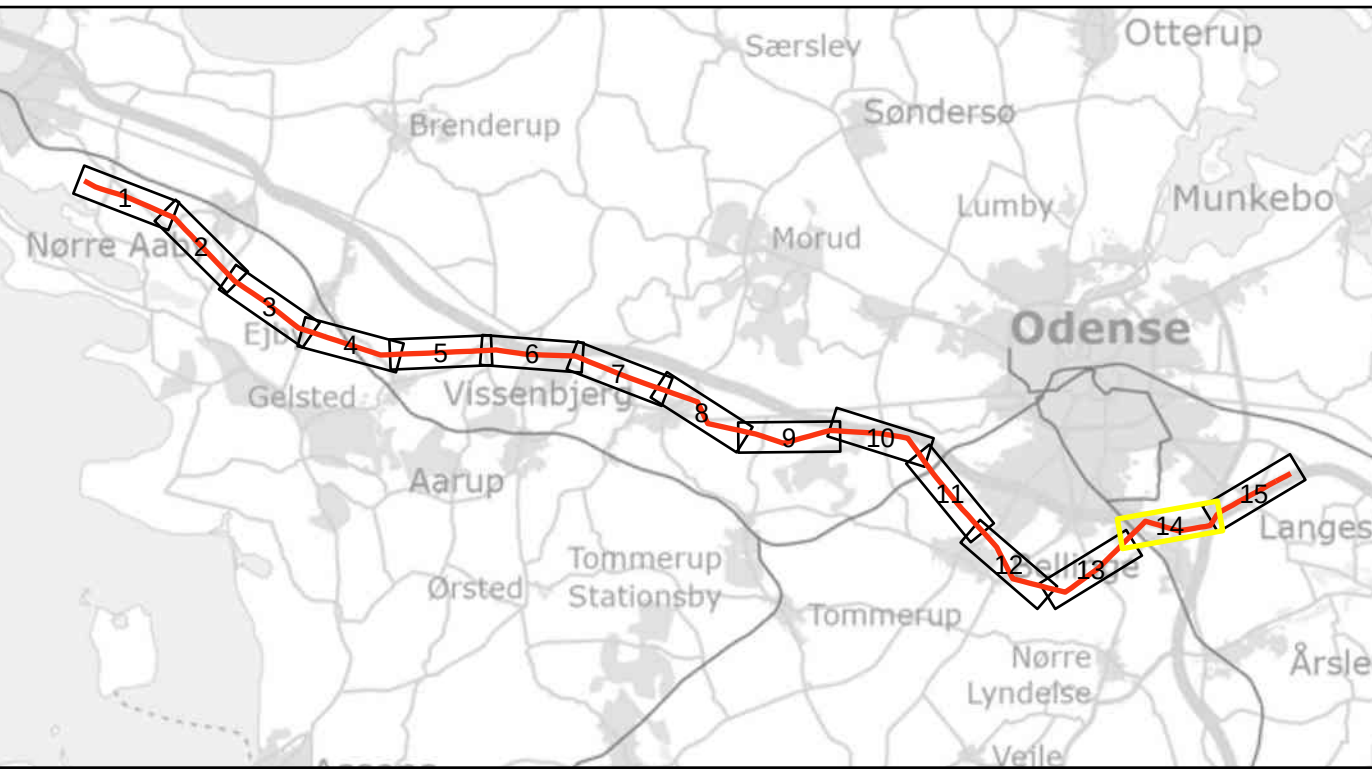

- 400 kV luftledning
- Mast
- Mast, der bliver skiftet
- Yderfaser
- 60 kV luftledning
- Midlertidig kørevej
- Midlertidigt arbejdsareal
- Midlertidigt modholdsanker
- Beskyttet vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Eng
- Mose
- Sø
- EF Habitatområder
- Fredskov

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A

ENERGINET

Tonne Kjærsgade 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk



Udarbejdet af:
NIDJR

Kilder: Geodatastyrelsen og
Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

Målforhold: 1:4.000

Dato: 09-07-2025

Side 14 af 15

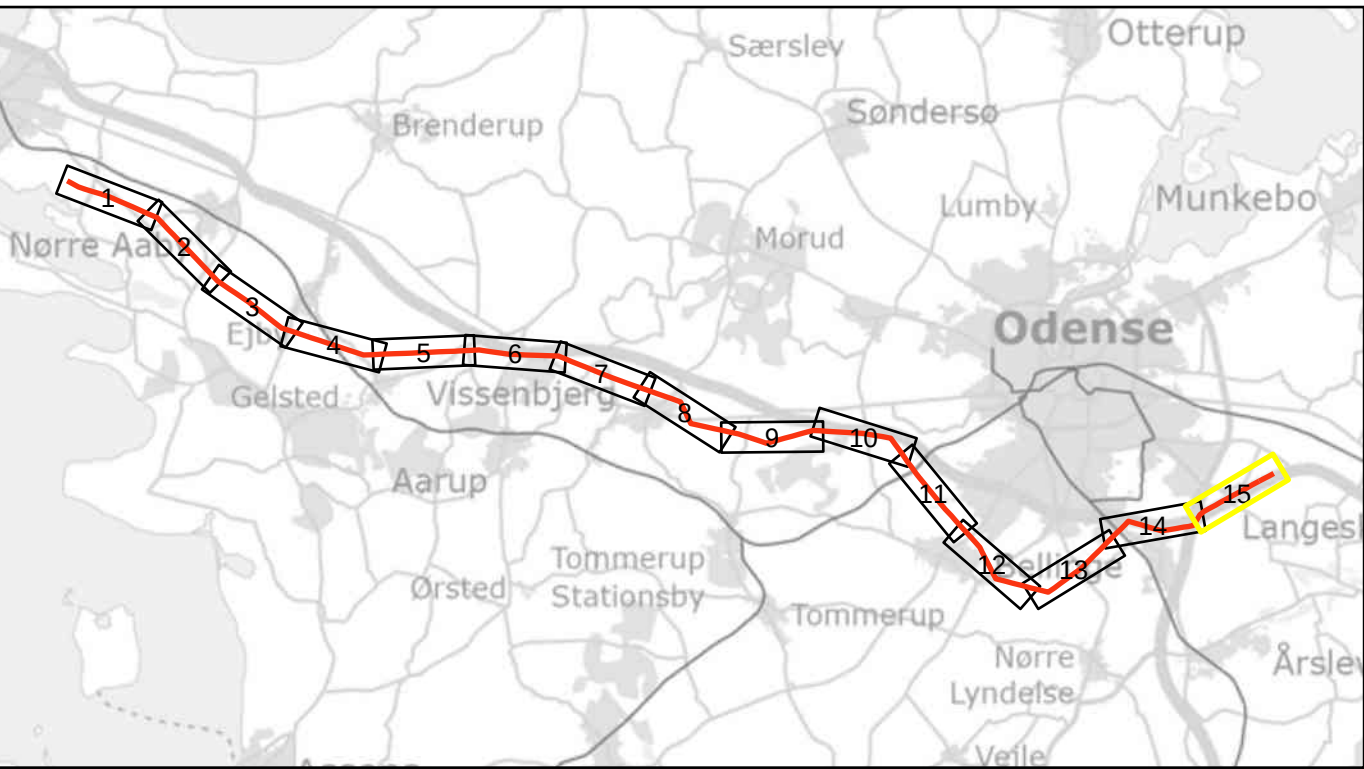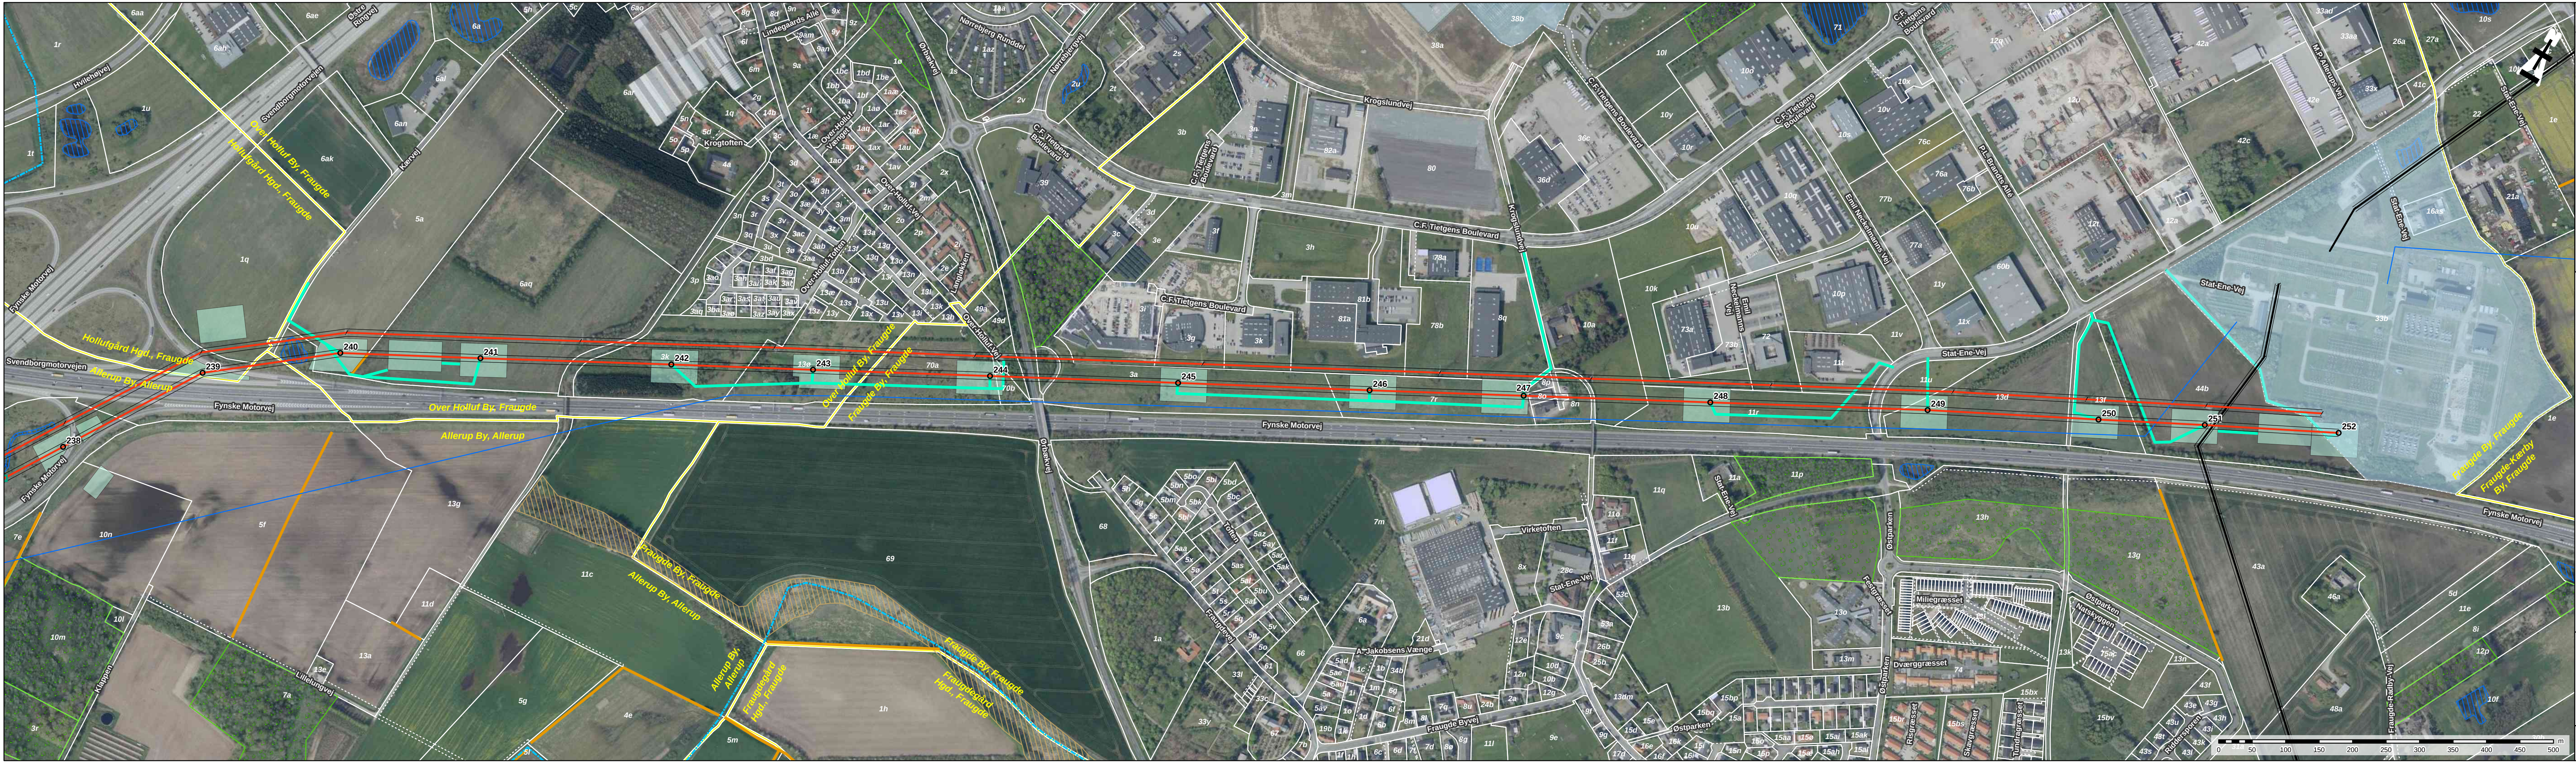

- 150 kV luftledning
- 400 kV luftledning
- Mast
- Mast, der bliver skiftet
- Yderfaser
- 60 kV luftledning
- Midlertidig kørevej
- Midlertidigt arbejdsareal
- Midlertidigt modholdsanker
- Beskyttet vandløb
- Beskyttede sten- og jorddiger
- Mose
- Sø
- EF Habitatområder
- Fredskov

Renovering af 400 kV-luftledning mellem Kauslunde og Fraugde

Anlægsarbejde på Landerupgård-Odense SØ fra mast 70A

Udarbejdet af: NIDJR
Kilder: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data



Tonne Kjærsvvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
www.energinet.dk

Målforhold: 1:4.000
Dato: 09-07-2025
Side 15 af 15