



DK204_dkms_3307_ks

MFS

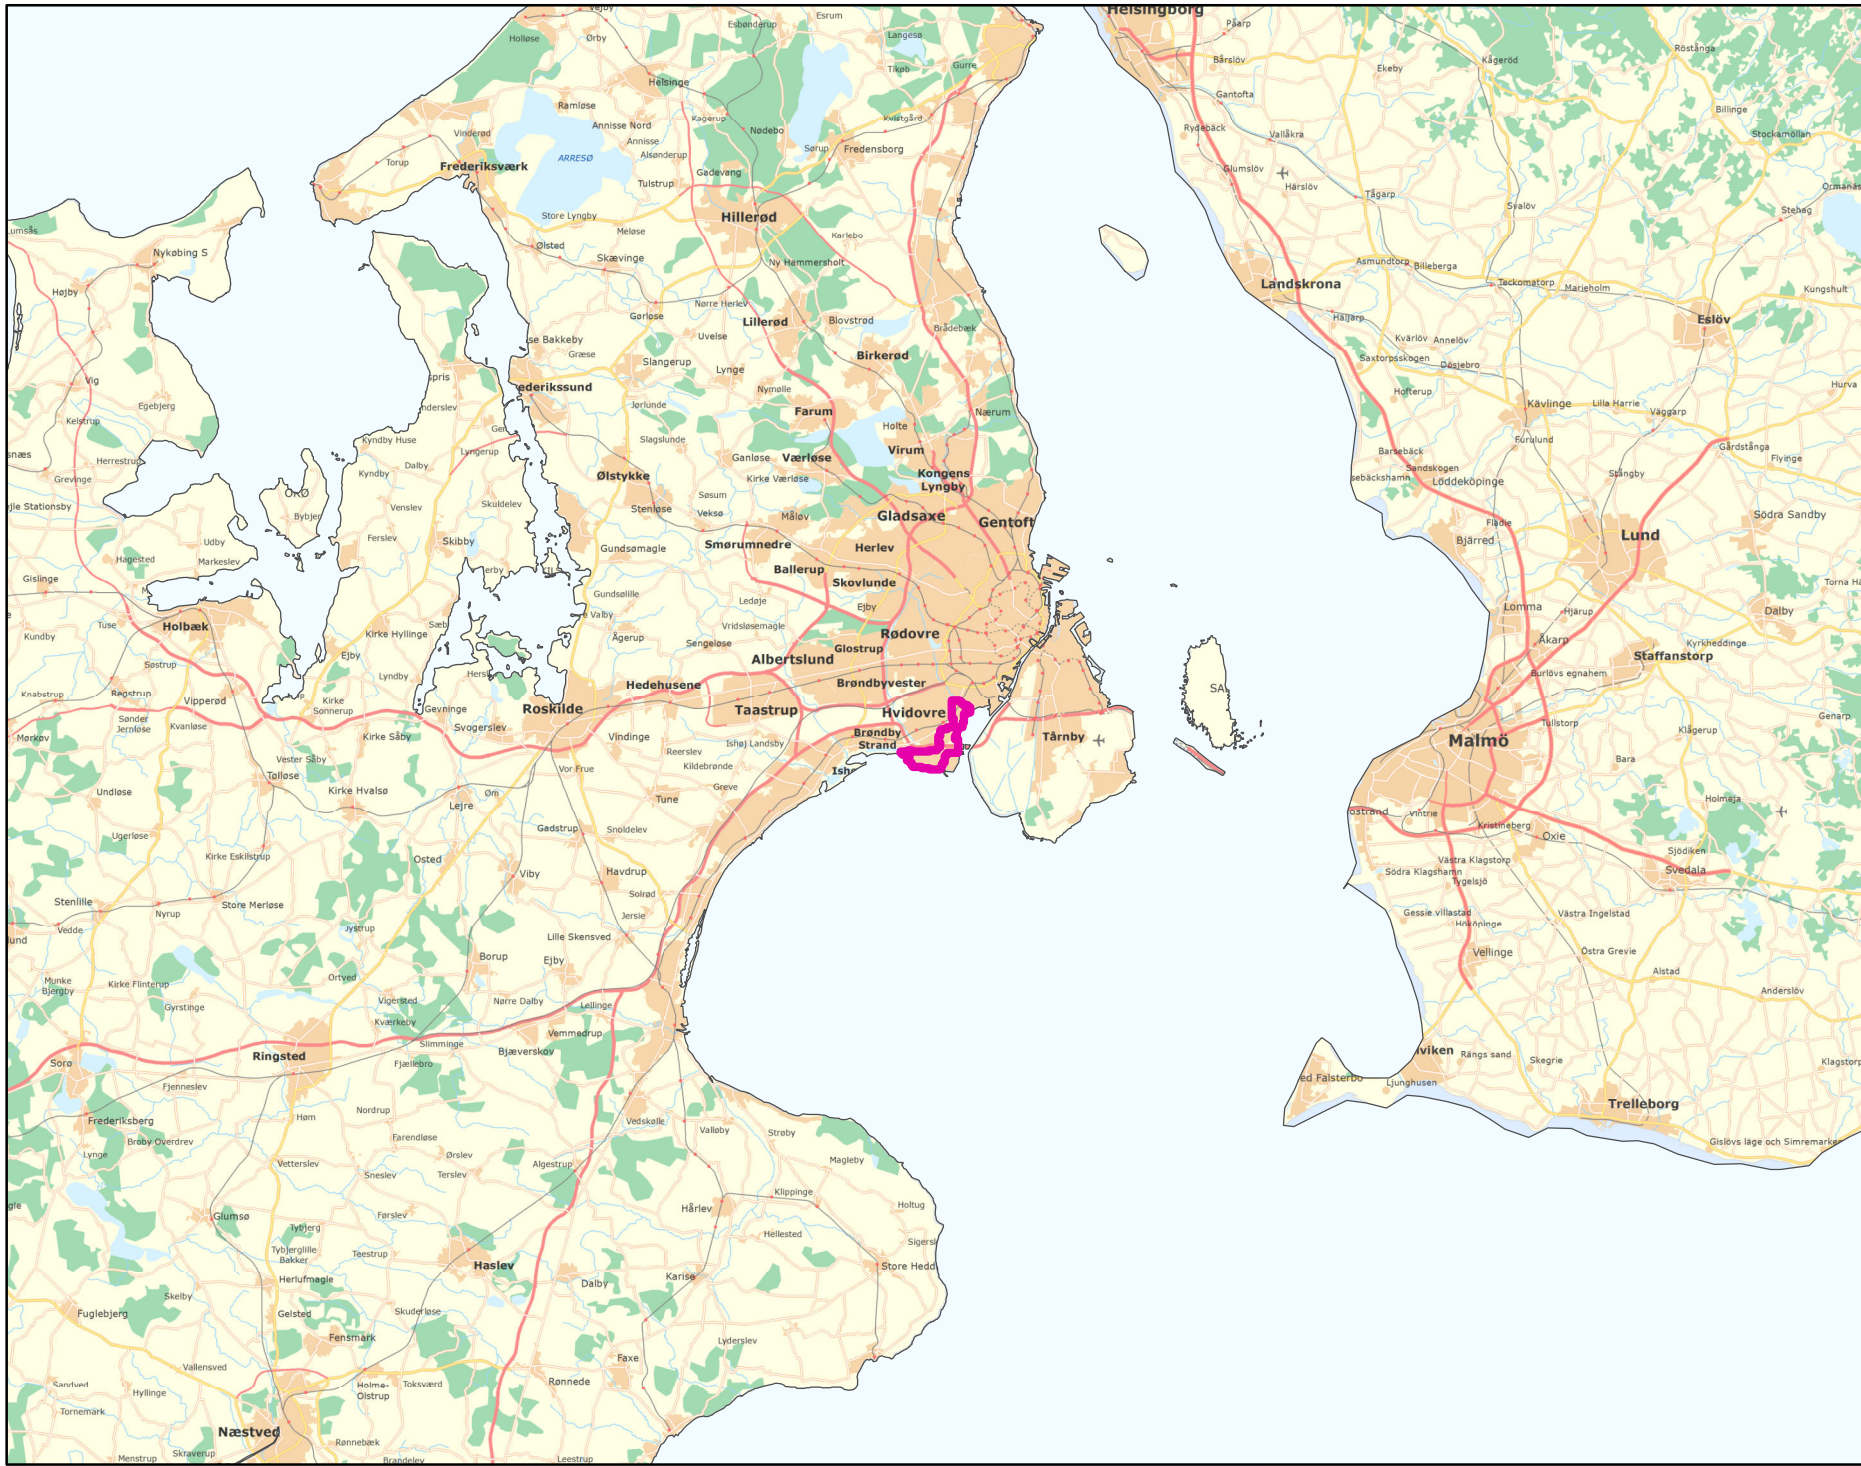

Målestok:
1:500.000

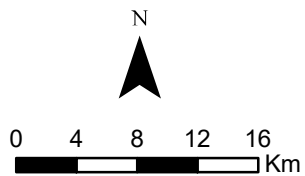




GEUS

Tema G-1: Overordnet geologisk ramme GVF dkms 3307 ks

Oversigtsprofil:

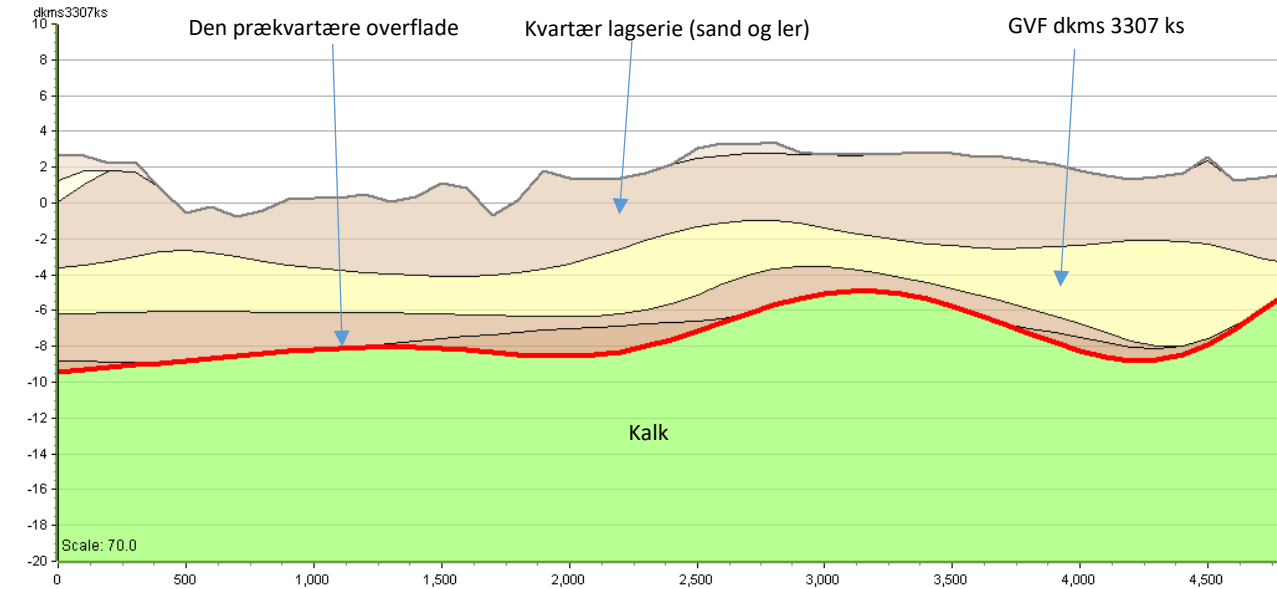

Figur 1: Udvalgt SV-NØ profil gennem GVF dkms 3307 ks (hydrostratigrafisk model) /1/.

Sjælland og øer hydrostratigrafiske lag

- Kvartært ler KL1
- Kvartært sand KS1
- Kvartært ler KL2
- Kvartært sand KS2
- Kvartært ler KL3
- Kvartært sand KS3
- Kvartært ler KL4
- Kvartært sand KS4
- Kvartært ler KL5
- Prækvartært ler PL
- Kalk

Referencer:


/1/ Miljøstyrelsen, 2019: FOHM-model for Sjælland. Hydrostratigrafisk model.

Udført af:

MHM

Dato:


07.09.2020

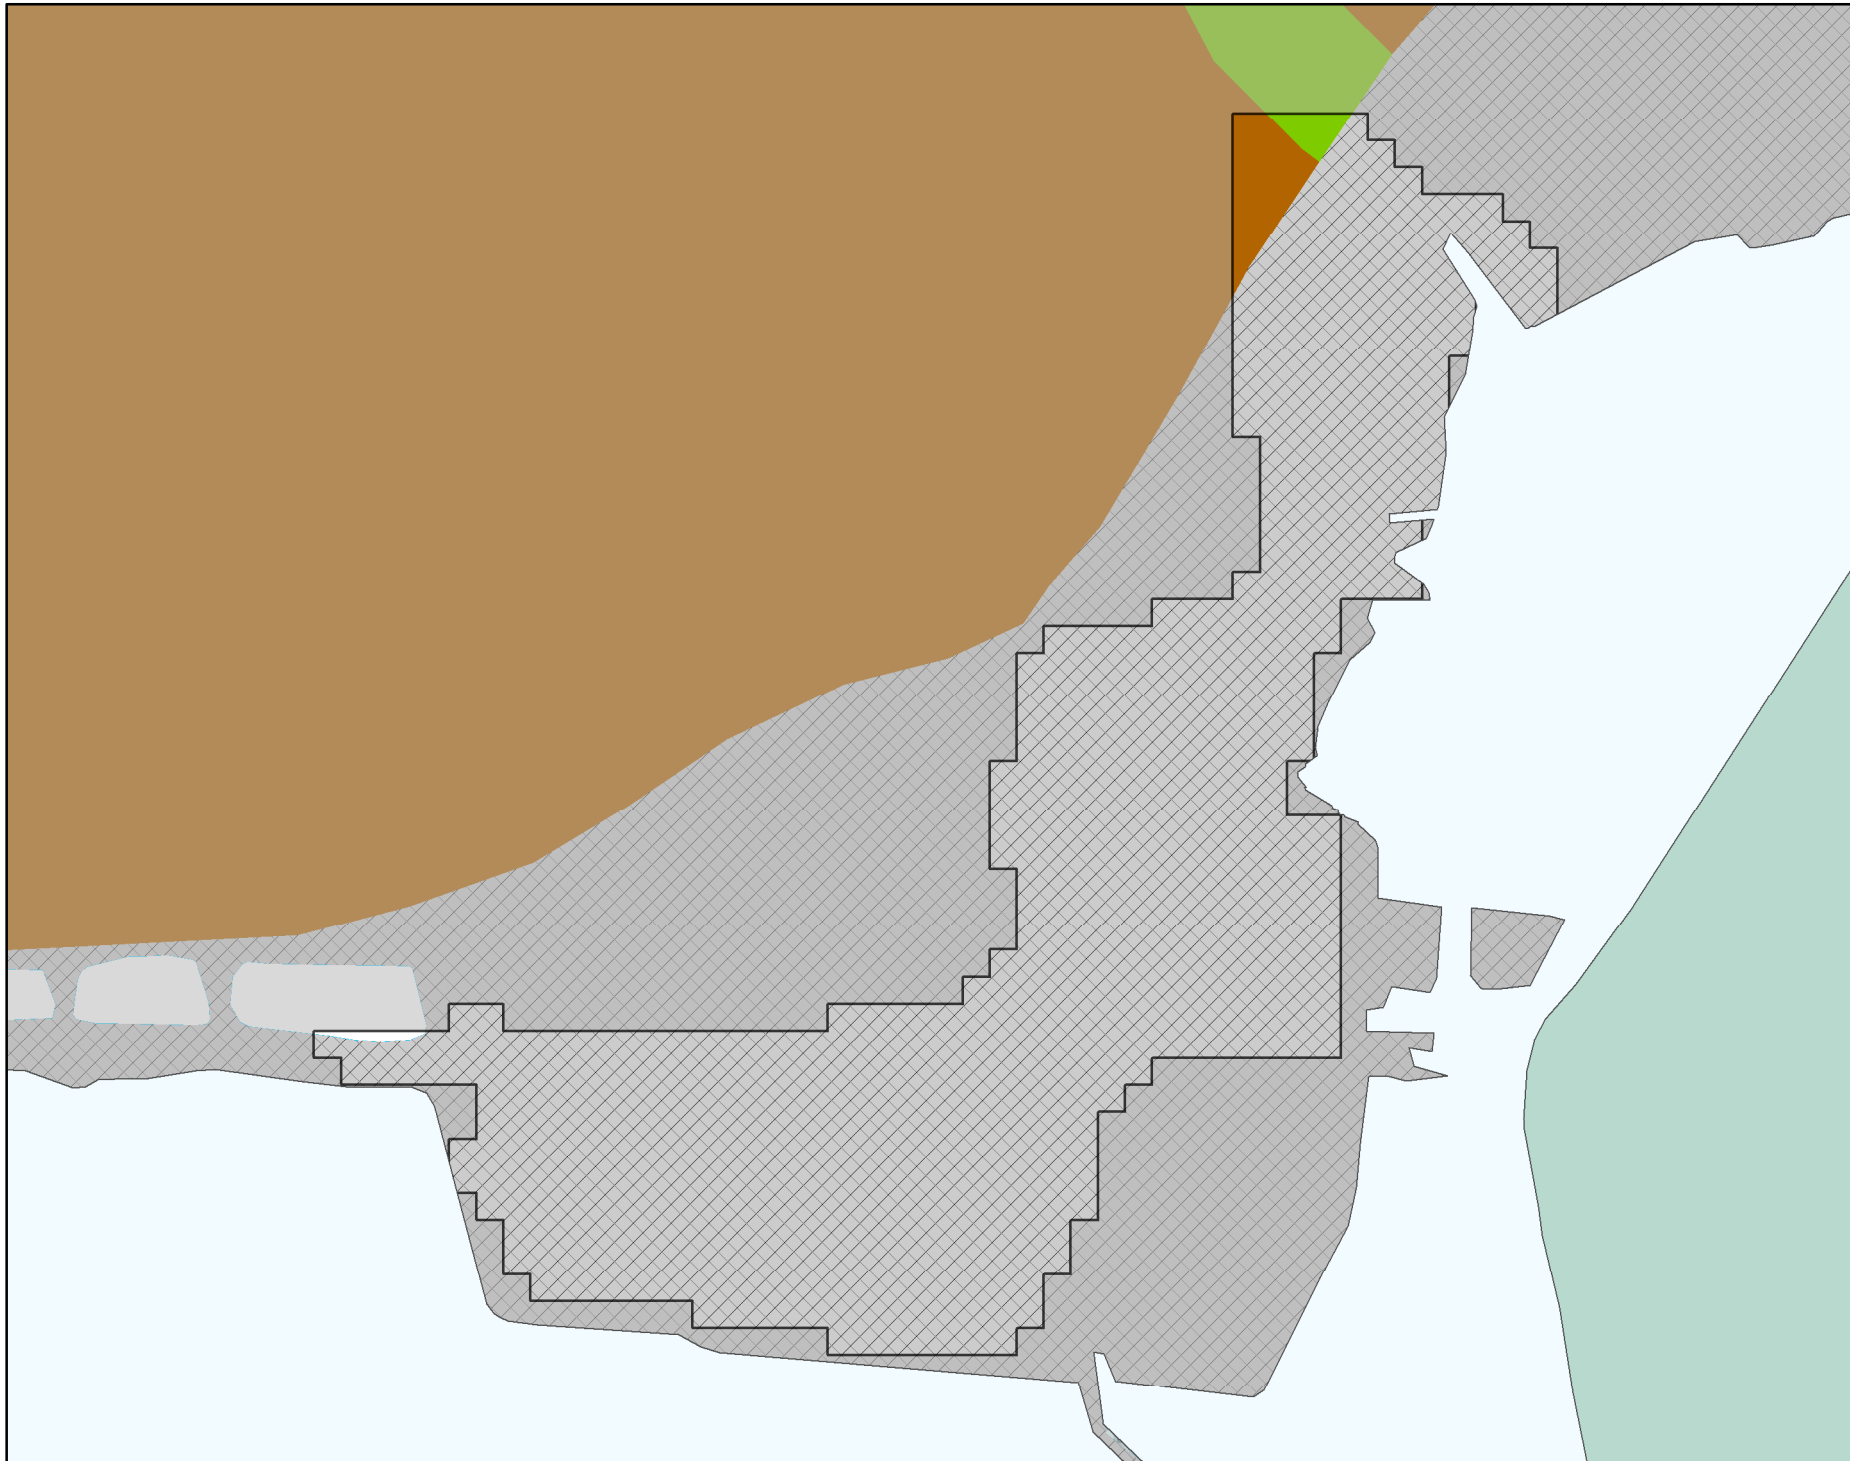


GEUS morfologisk kort

- Sø
- Bundmoræneflade
- Erosionsdal
- Tørlagt marint forland
- Antropogent landskab

Legende til Per Smeds kort findes seperalt.

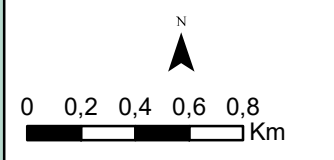

Stofkode	Overskridelser_procent	Antal_overskridelser	Analyserede_indtag	
Chlorerede opløsningsmidler	Chlorerede opløsningsmidler	Chlorerede opløsningsmidler	Chlorerede opløsningsmidler	
Sum_Ch_l opl		14	1	7
2617_Tetrachlorethylen		0	0	7
2618_Trichlorethylen		14	1	7
404_Cis_1_2_dichlorethylen		14	1	7
407_1_1_Dichlorethylen		0	0	7
408_Trans_1_2_dichloreth		0	0	7
9946_Vinylchlorid		14	1	7
2621_1_1_1_trichlorethan		0	0	7
4542_1_1_dichlorethan		0	0	7
3117_Chlorethan		0	0	7
9422_1_2_dichlorethan		0	0	7
2616_Tetrachlormethan		0	0	7
2612_Chloroform		0	0	7
2624_Dichlormethan		0	0	4
Chl_Individuel_indtag		29	2	7
BTEXN	BTEXN	BTEXN	BTEXN	
662_Benzen		0	0	9
665_Toluen		0	0	9
3007_Ethylbenzen		11	1	9
2662_O_xylen		0	0	9
2664_M_P_xylen		0	0	9
649_Naphtalen		0	0	8
BTEXN_Individuel_indtag		11	1	9
PHENOLER	PHENOLER	PHENOLER	PHENOLER	
2676_Phenol		33	1	3
2678_3_methylphenol		0	0	3
2680_2_methylphenol		0	0	3
2681_4_methylphenol		0	0	3
2682_3_4_dimethylphenol		0	0	3
2683_3_5_dimethylphenol		0	0	3
2684_2,6-dimethylphenol		0	0	3
2685_2_4_dimethylphenol		0	0	3
2697_2_5_dimethylphenol		0	0	3
2679_2_3Dimethylphenol		0	0	3
Phenoler_Individuel_indtag		33	1	3
MTBE	MTBE	MTBE	MTBE	
490_MTBE			0	0
Vandopløselige opløsningsmidler	Vandopløselige opløsningsmidler	Vandopløselige opløsningsmidler	Vandopløselige opløsningsmidler	
3047_Diethylether		0	0	4
658_2_propanol		0	0	4
664_Methyl_isobutylketon		0	0	4
VANDopl_individuel_indtag		0	0	4
PFAS	PFAS	PFAS	PFAS	
Sum_PFAS		0	0	3
2266_Perfluorbutansyre		0	0	3
2283_Perfluorpentansyre		0	0	3
2270_Perfluorhexansyre		0	0	3
2271_Perfluoroheptansyre		0	0	3
2272_Perfluoroktansyr		0	0	3
2273_Perfluorononansyre		0	0	3
2275_Perfluorodecansyre		0	0	3
2281_Perfluorbutansulfonsyre		0	0	3
2267_Perfluorhexansulfonsyre		0	0	3
2268_Perfluoroktansulfonsyre		0	0	3
2274_Perfluoroktansulfonamid		0	0	3
2287_1H_1H_2H_2H_Perfluoroktansulfonsyre		0	0	3
PFAS_individuel_indtag		0	0	3
Cyanider	Cyanider	Cyanider	Cyanider	
656_Cyanid_Syreflygtigt		0	0	3
654_Cyanid_Total		0	0	3
Cyanid_individuel_indtag		0	0	3
ALLE INDTAG	ALLE INDTAG	ALLE INDTAG	ALLE INDTAG	
Overskridelser_individuelle_indtag		44	4	9

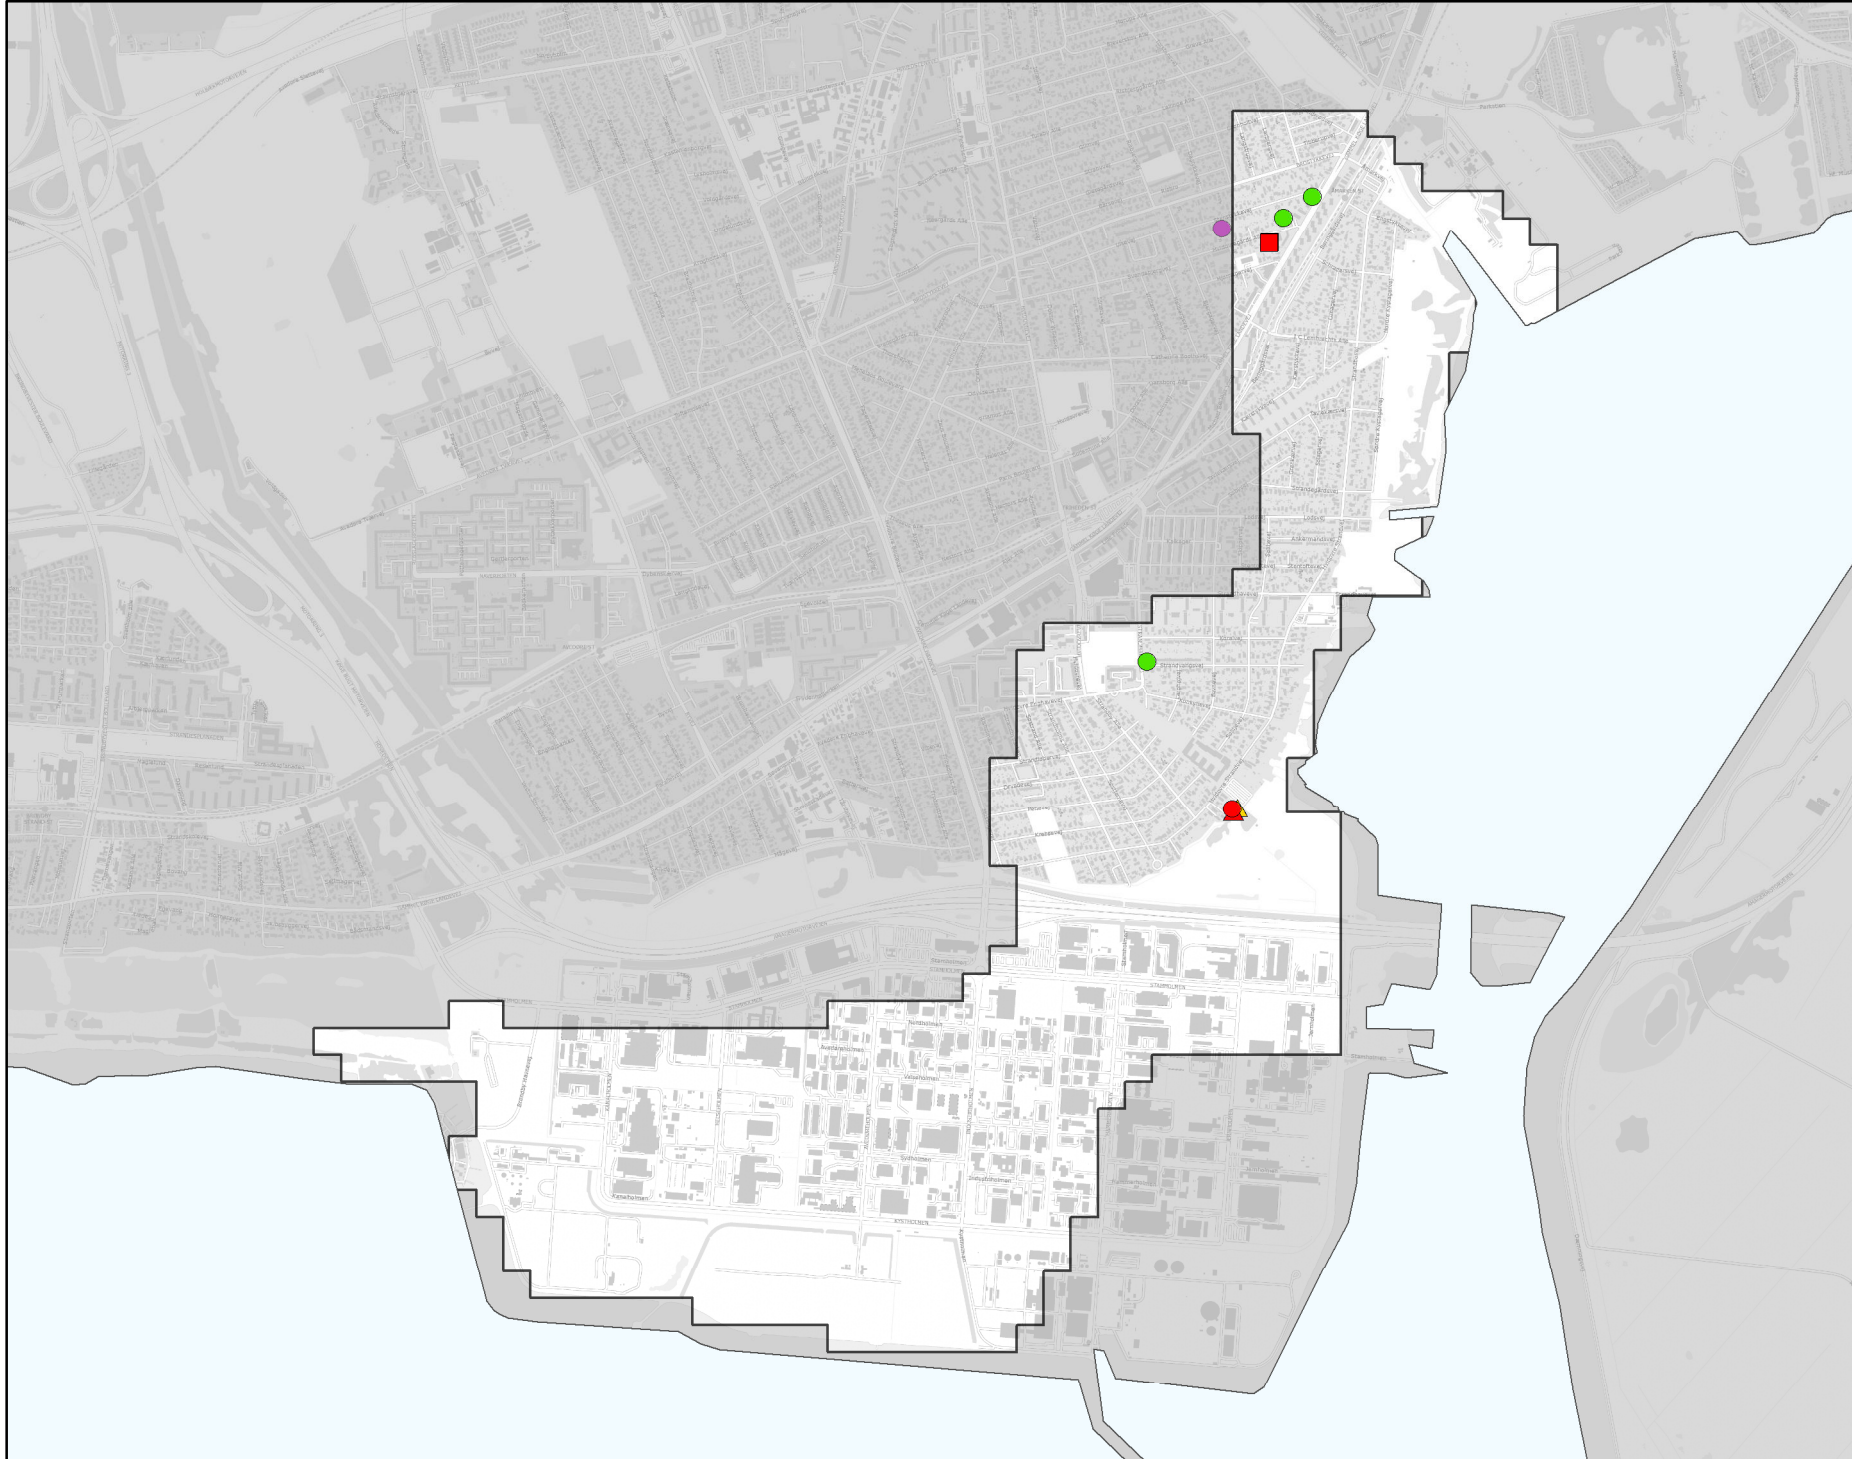

MFS (maks. MAM)

Chorerede opl.


- Konc. <= QL
- QL < Konc. <= TV
- TV < Konc. <= 10 TV
- 10 TV < Konc. <= 1000 TV
- Konc. > 1000 TV

BTEXN


- Konc. <= QL
- QL < Konc. <= TV
- TV < Konc. <= 10 TV
- 10 TV < Konc. <= 1000 TV
- Konc. > 1000 TV

Øvrige stofgrupper

- ▲ Konc. <= QL
- ▲ QL < Konc. <= TV
- ▲ TV < Konc. <= 10 TV
- ▲ 10 TV < Konc. <= 1000 TV
- ▲ Konc. > 1000 TV



M-2 indtagsdybder dkms_3307_ks chlopl

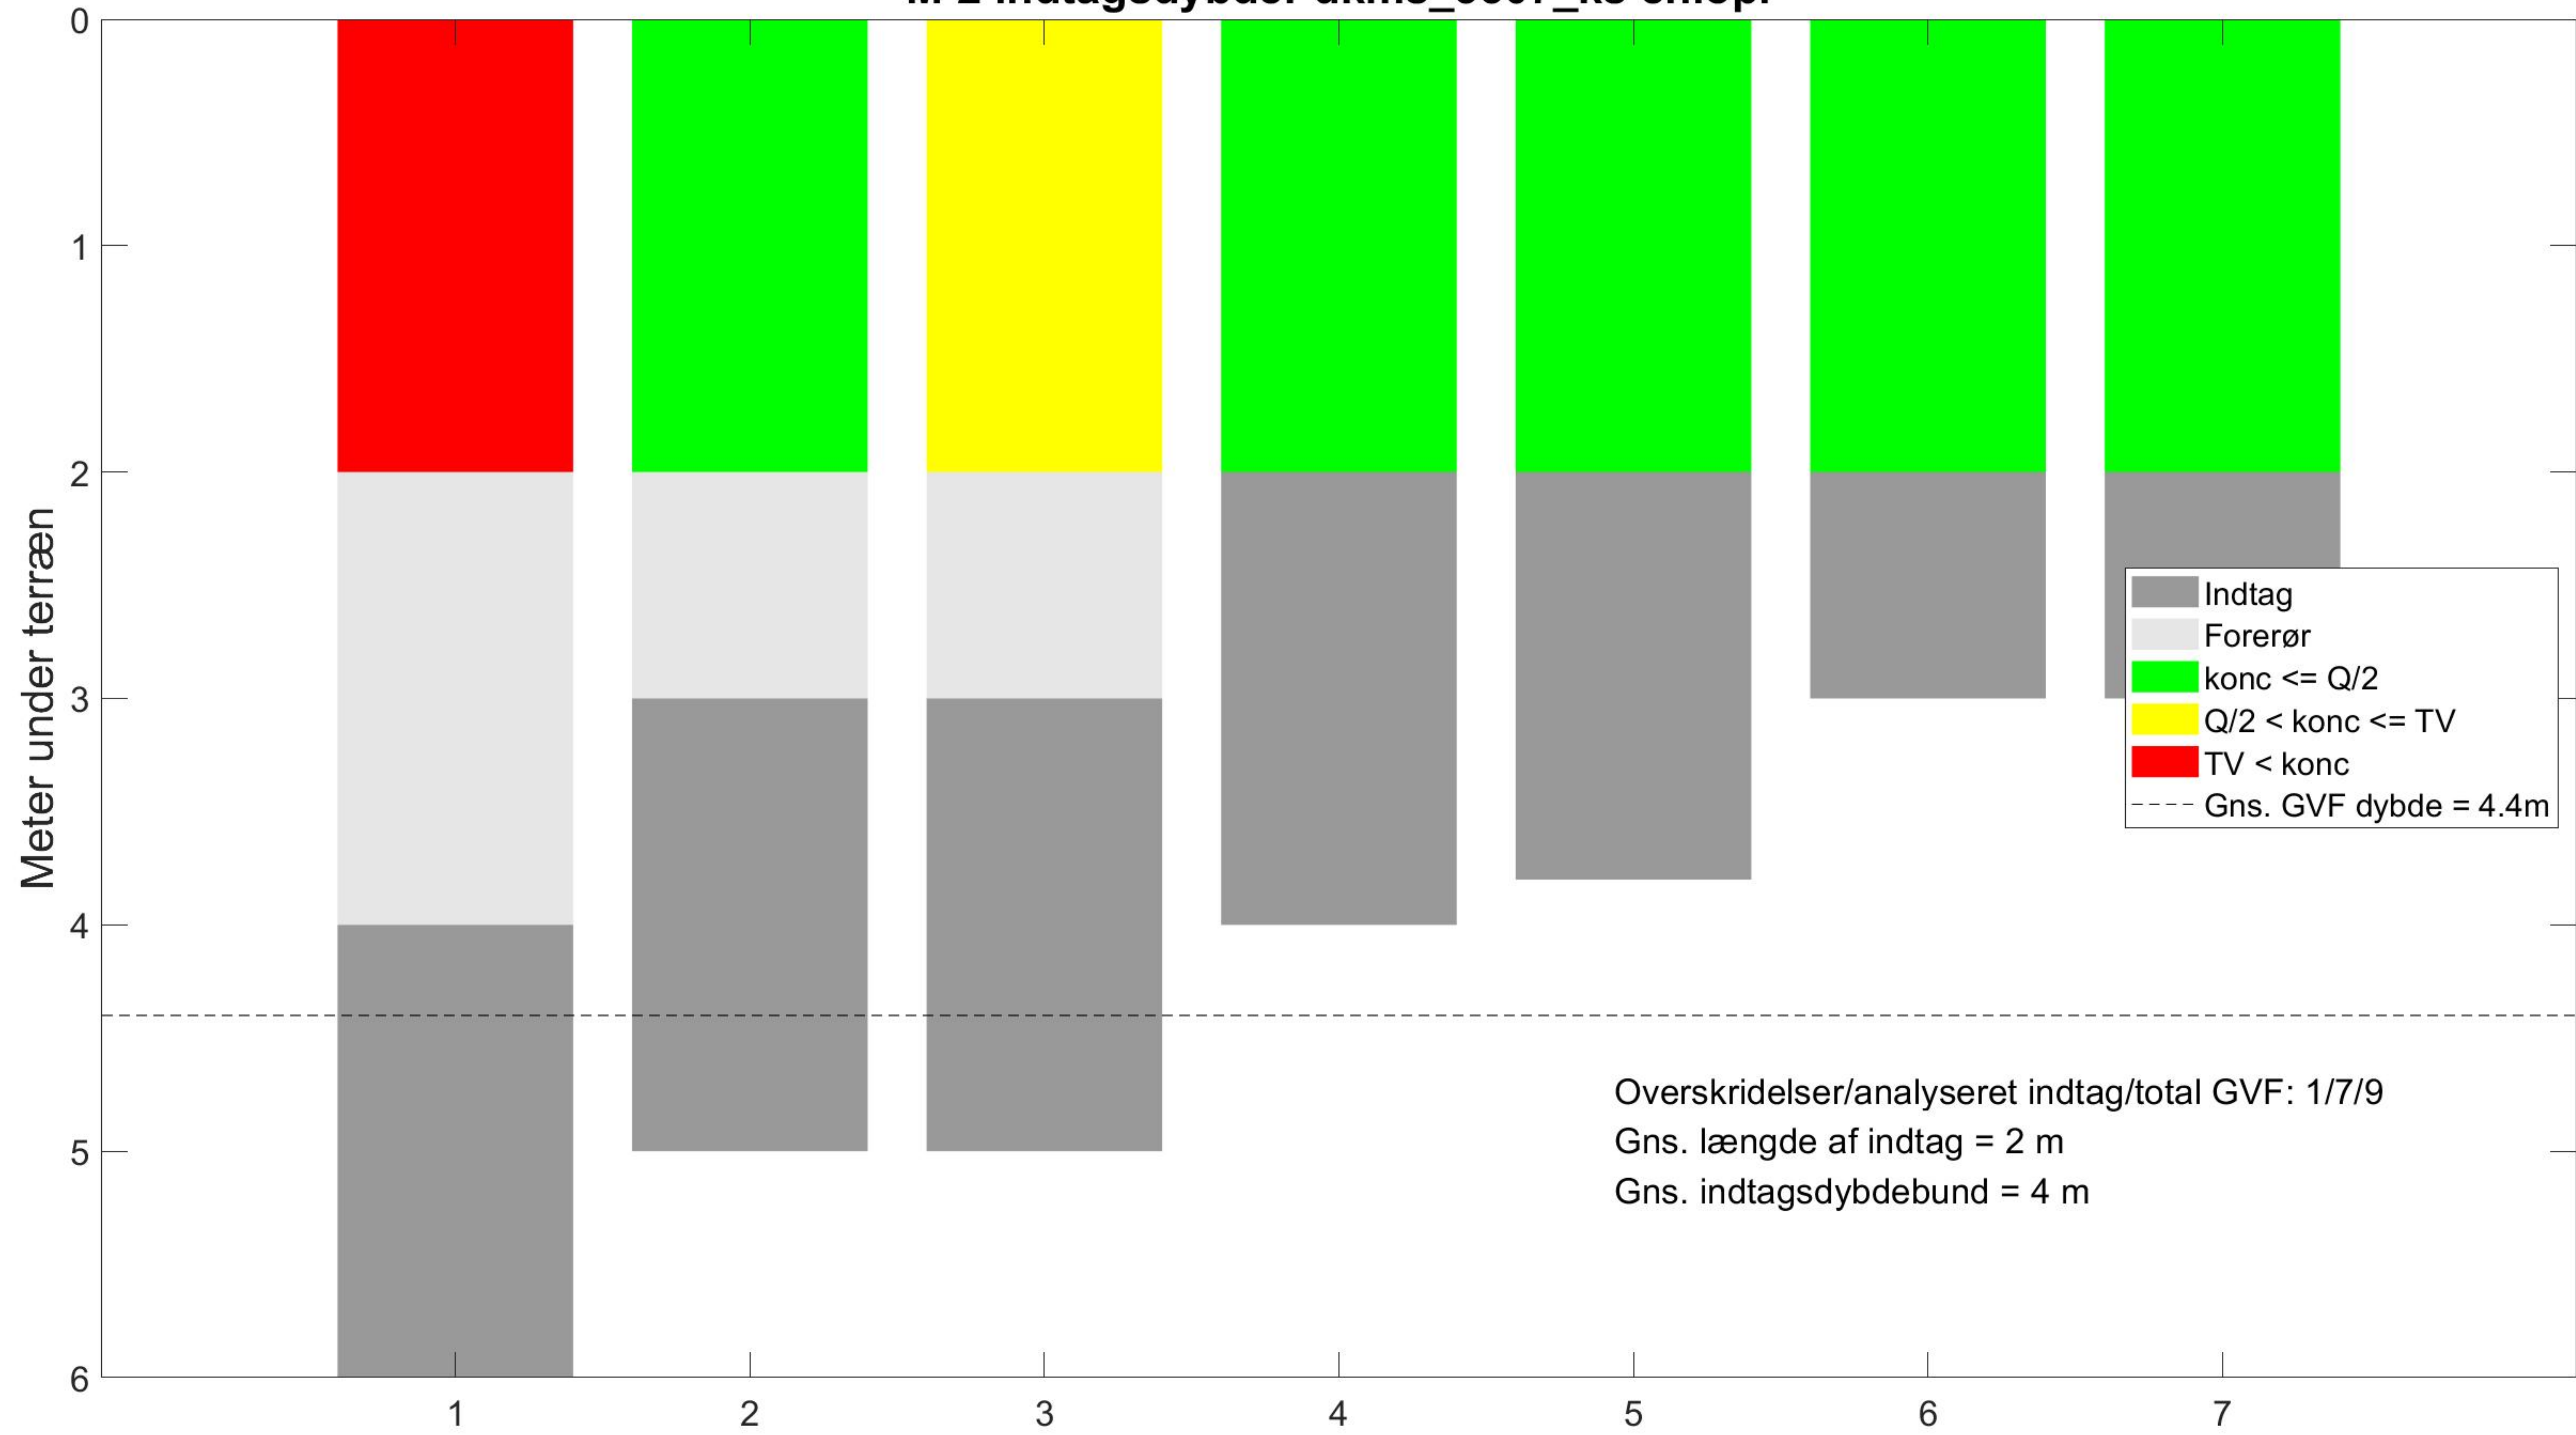


- Indtag
- Forerør
- konc <= Q/2
- Q/2 < konc <= TV
- TV < konc
- Gns. GVF dybde = 4.4m

Overskridelser/analyseret indtag/total GVF: 1/7/9
 Gns. længde af indtag = 2 m
 Gns. indtagsdybdebund = 4 m

Alle indtag sorteret efter dybde til indtagsbund


M-2 indtagsdybder dkms_3307_ks BTEXN

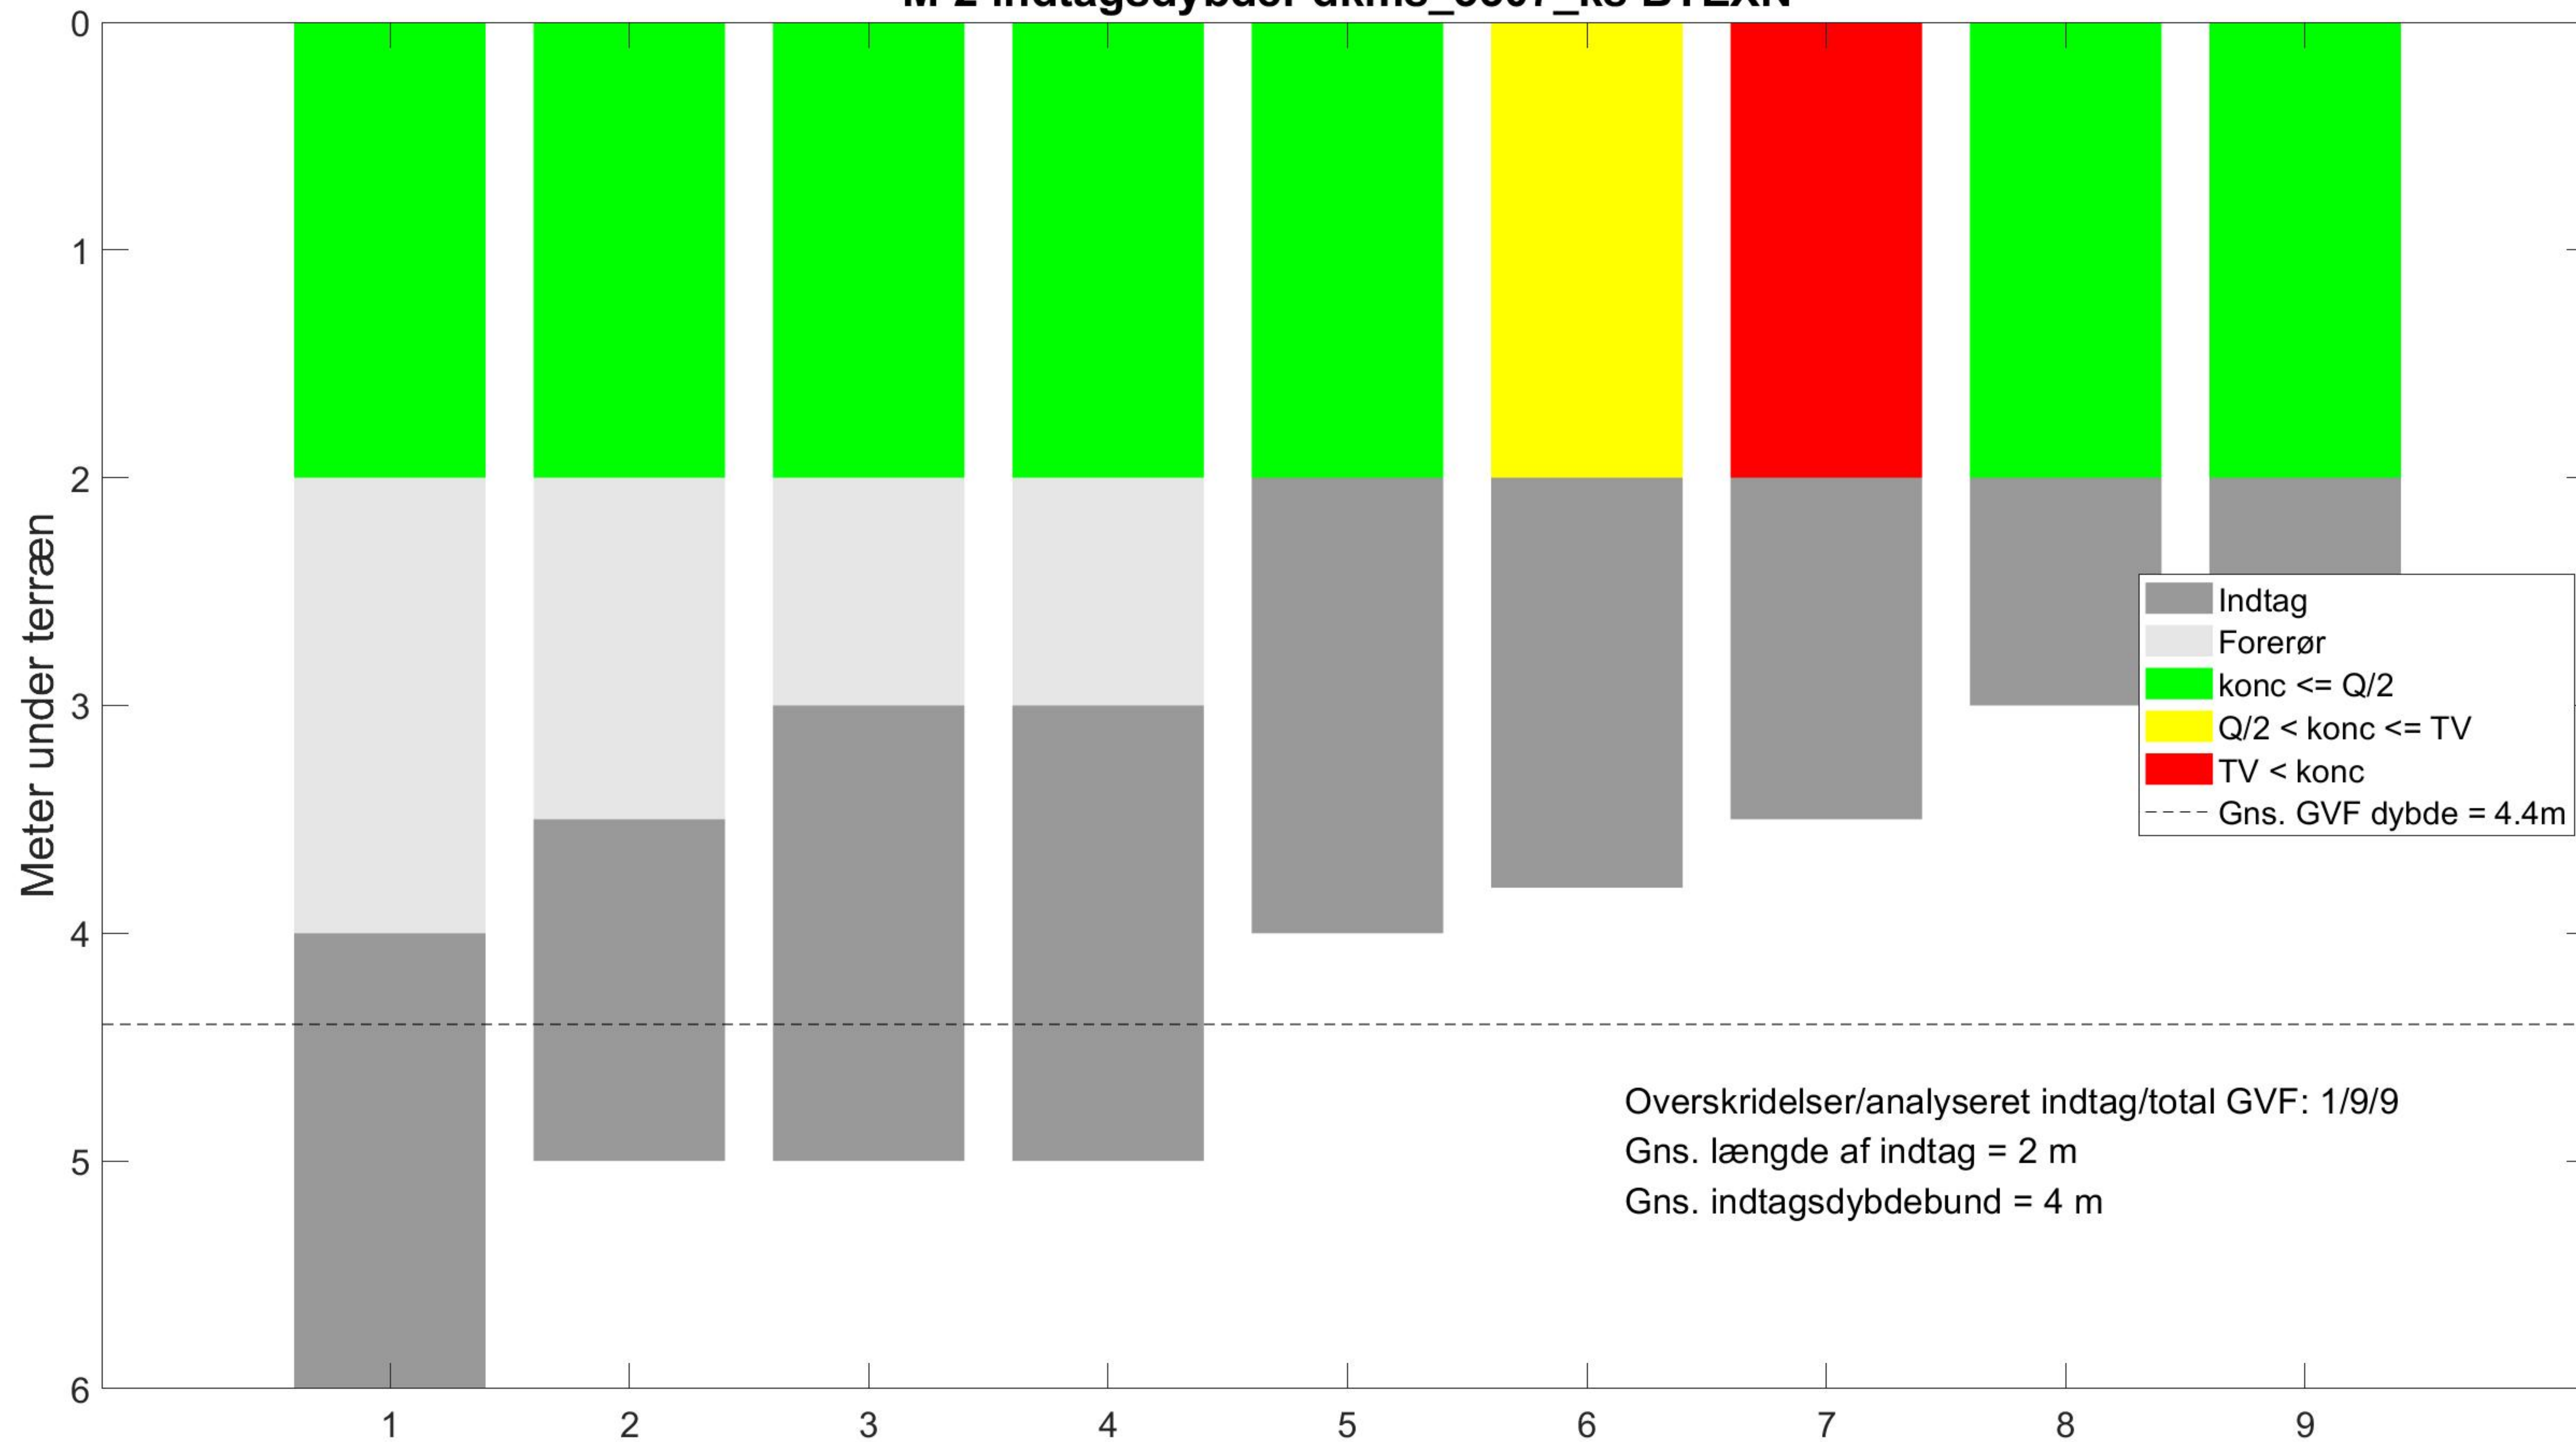

Overskridelser/analyseret indtag/total GVF: 1/9/9
 Gns. længde af indtag = 2 m
 Gns. indtagsdybdebund = 4 m

Alle indtag sorteret efter dybde til indtagsbund

M-2 indtagsdybder dkms_3307_ks Phenoler

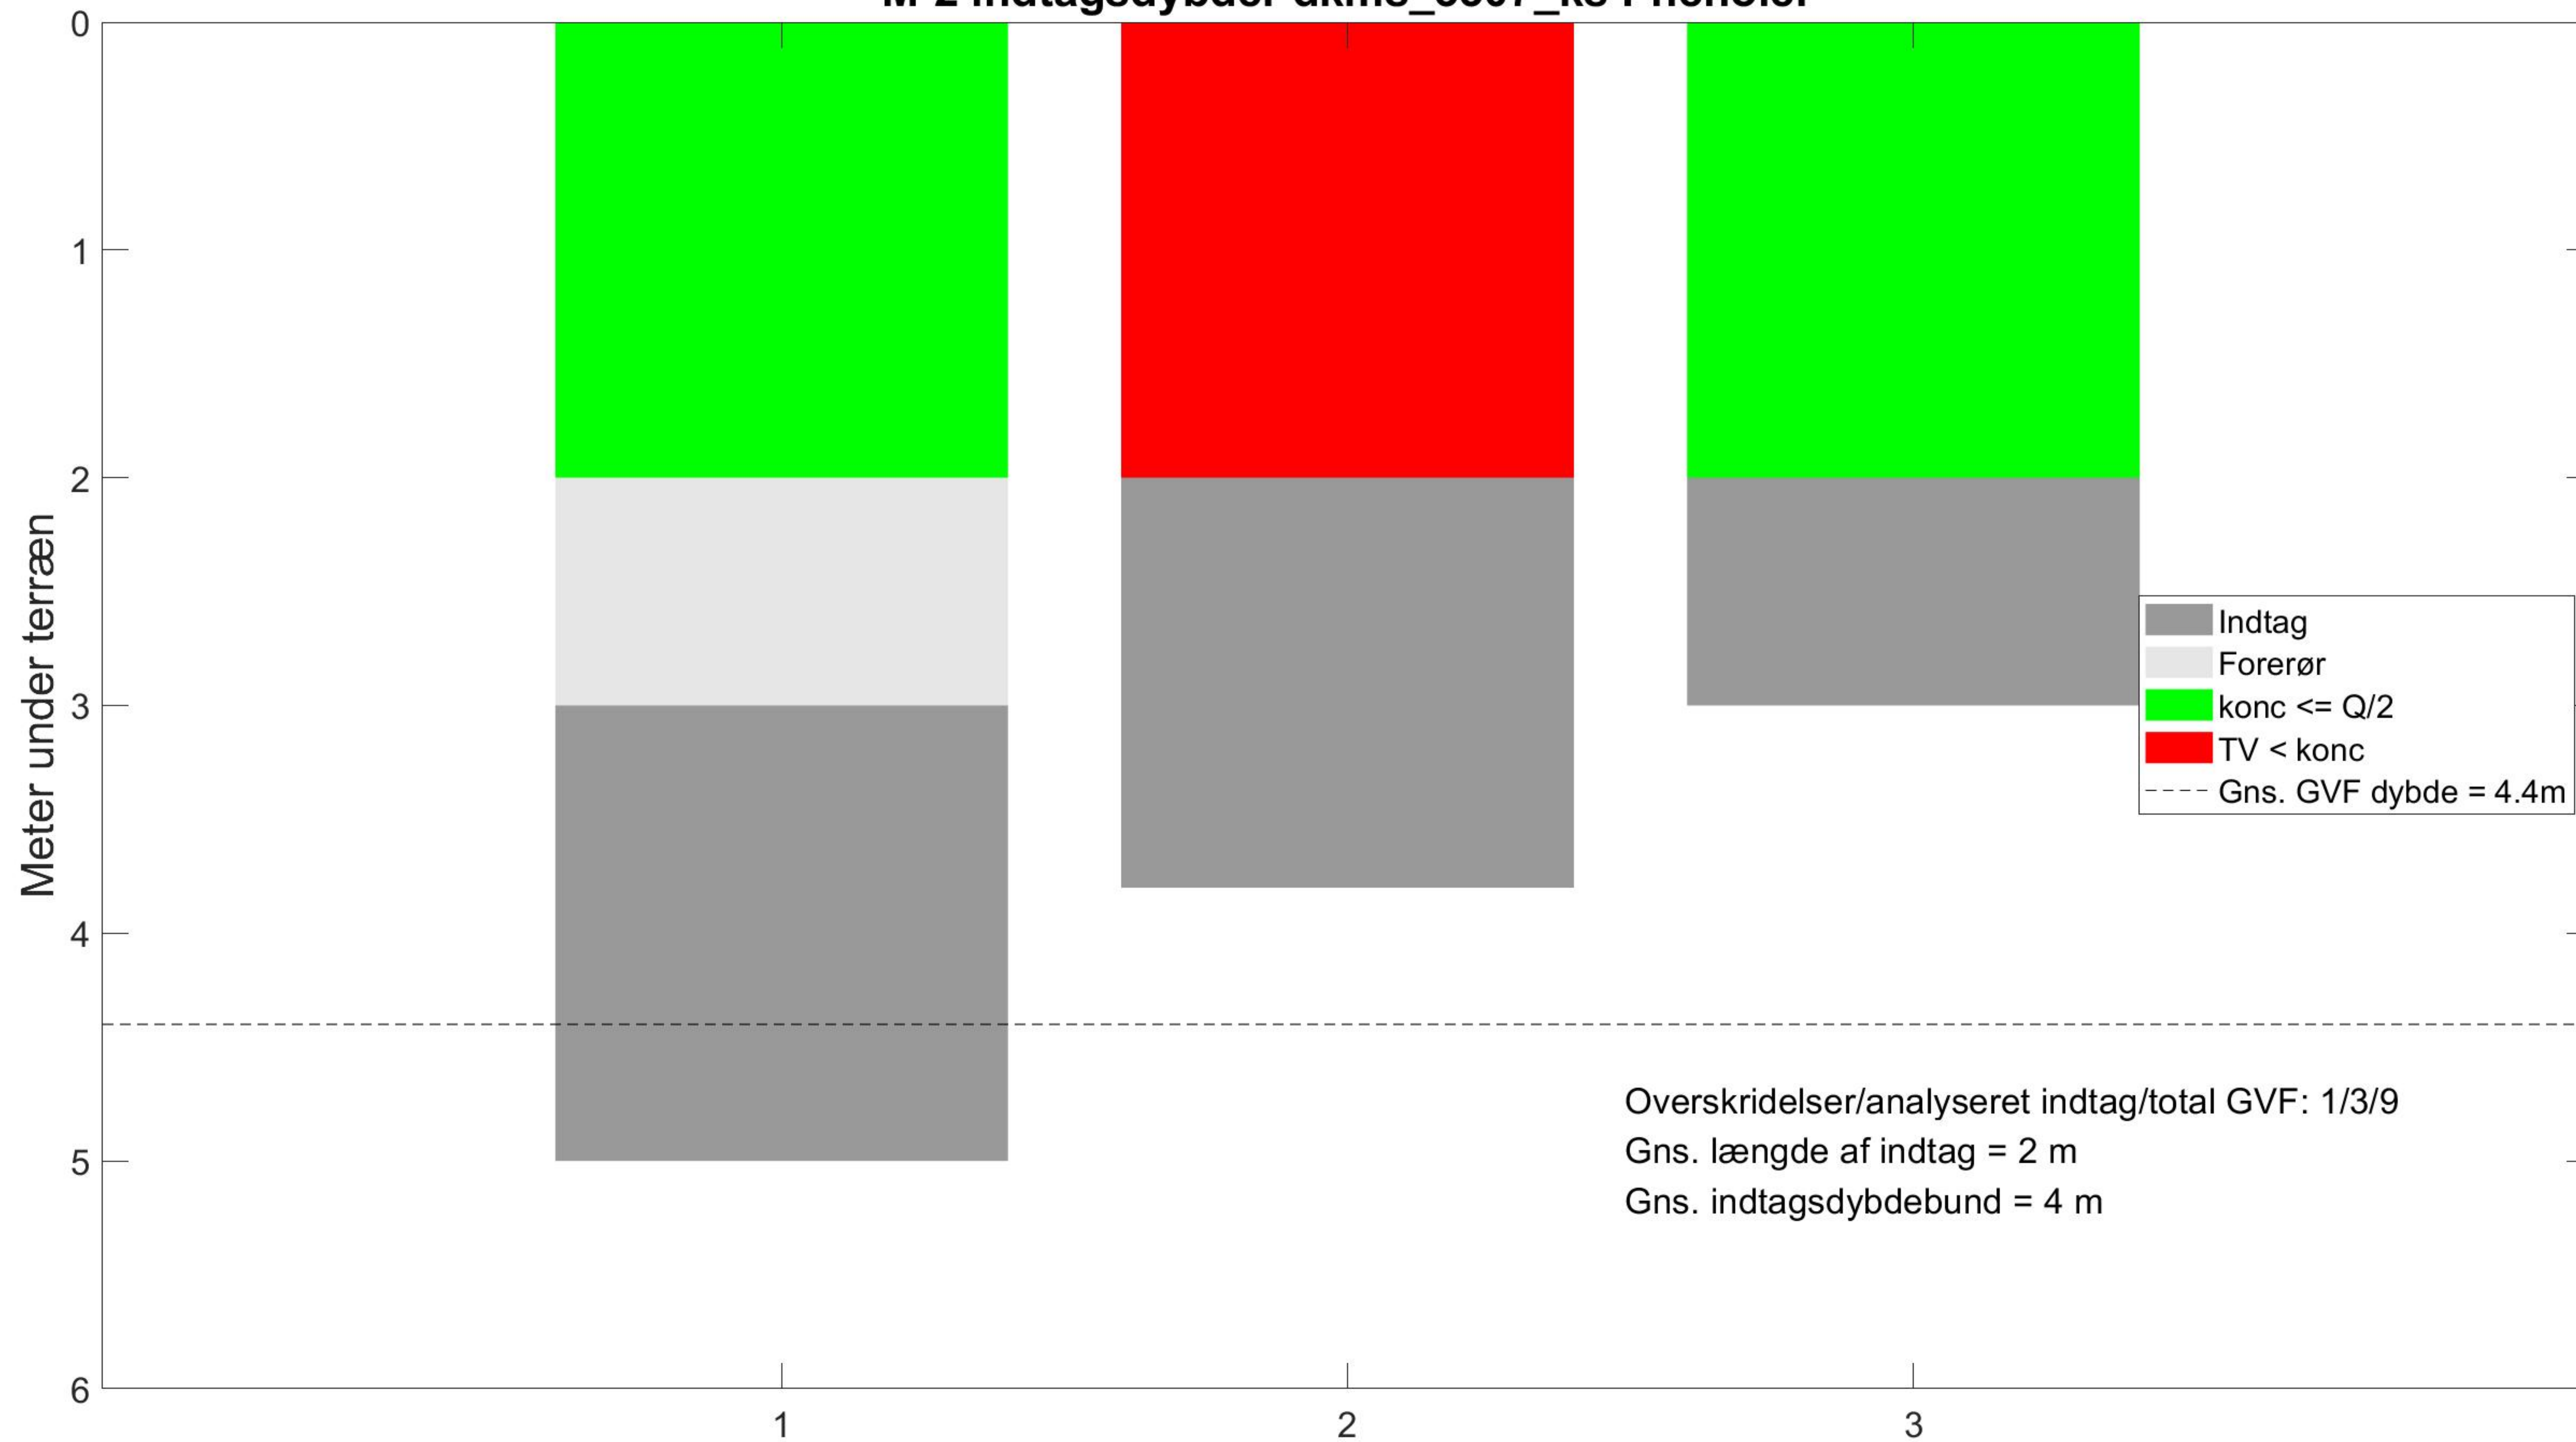

Overskridelser/analyseret indtag/total GVF: 1/3/9

Gns. længde af indtag = 2 m


Gns. indtagsdybdebund = 4 m

Alle indtag sorteret efter dybde til indtagsbund

M-2 indtagsdybder dkms_3307_ks MTBE



M-2 indtagsdybder dkms_3307_ks Vandopl

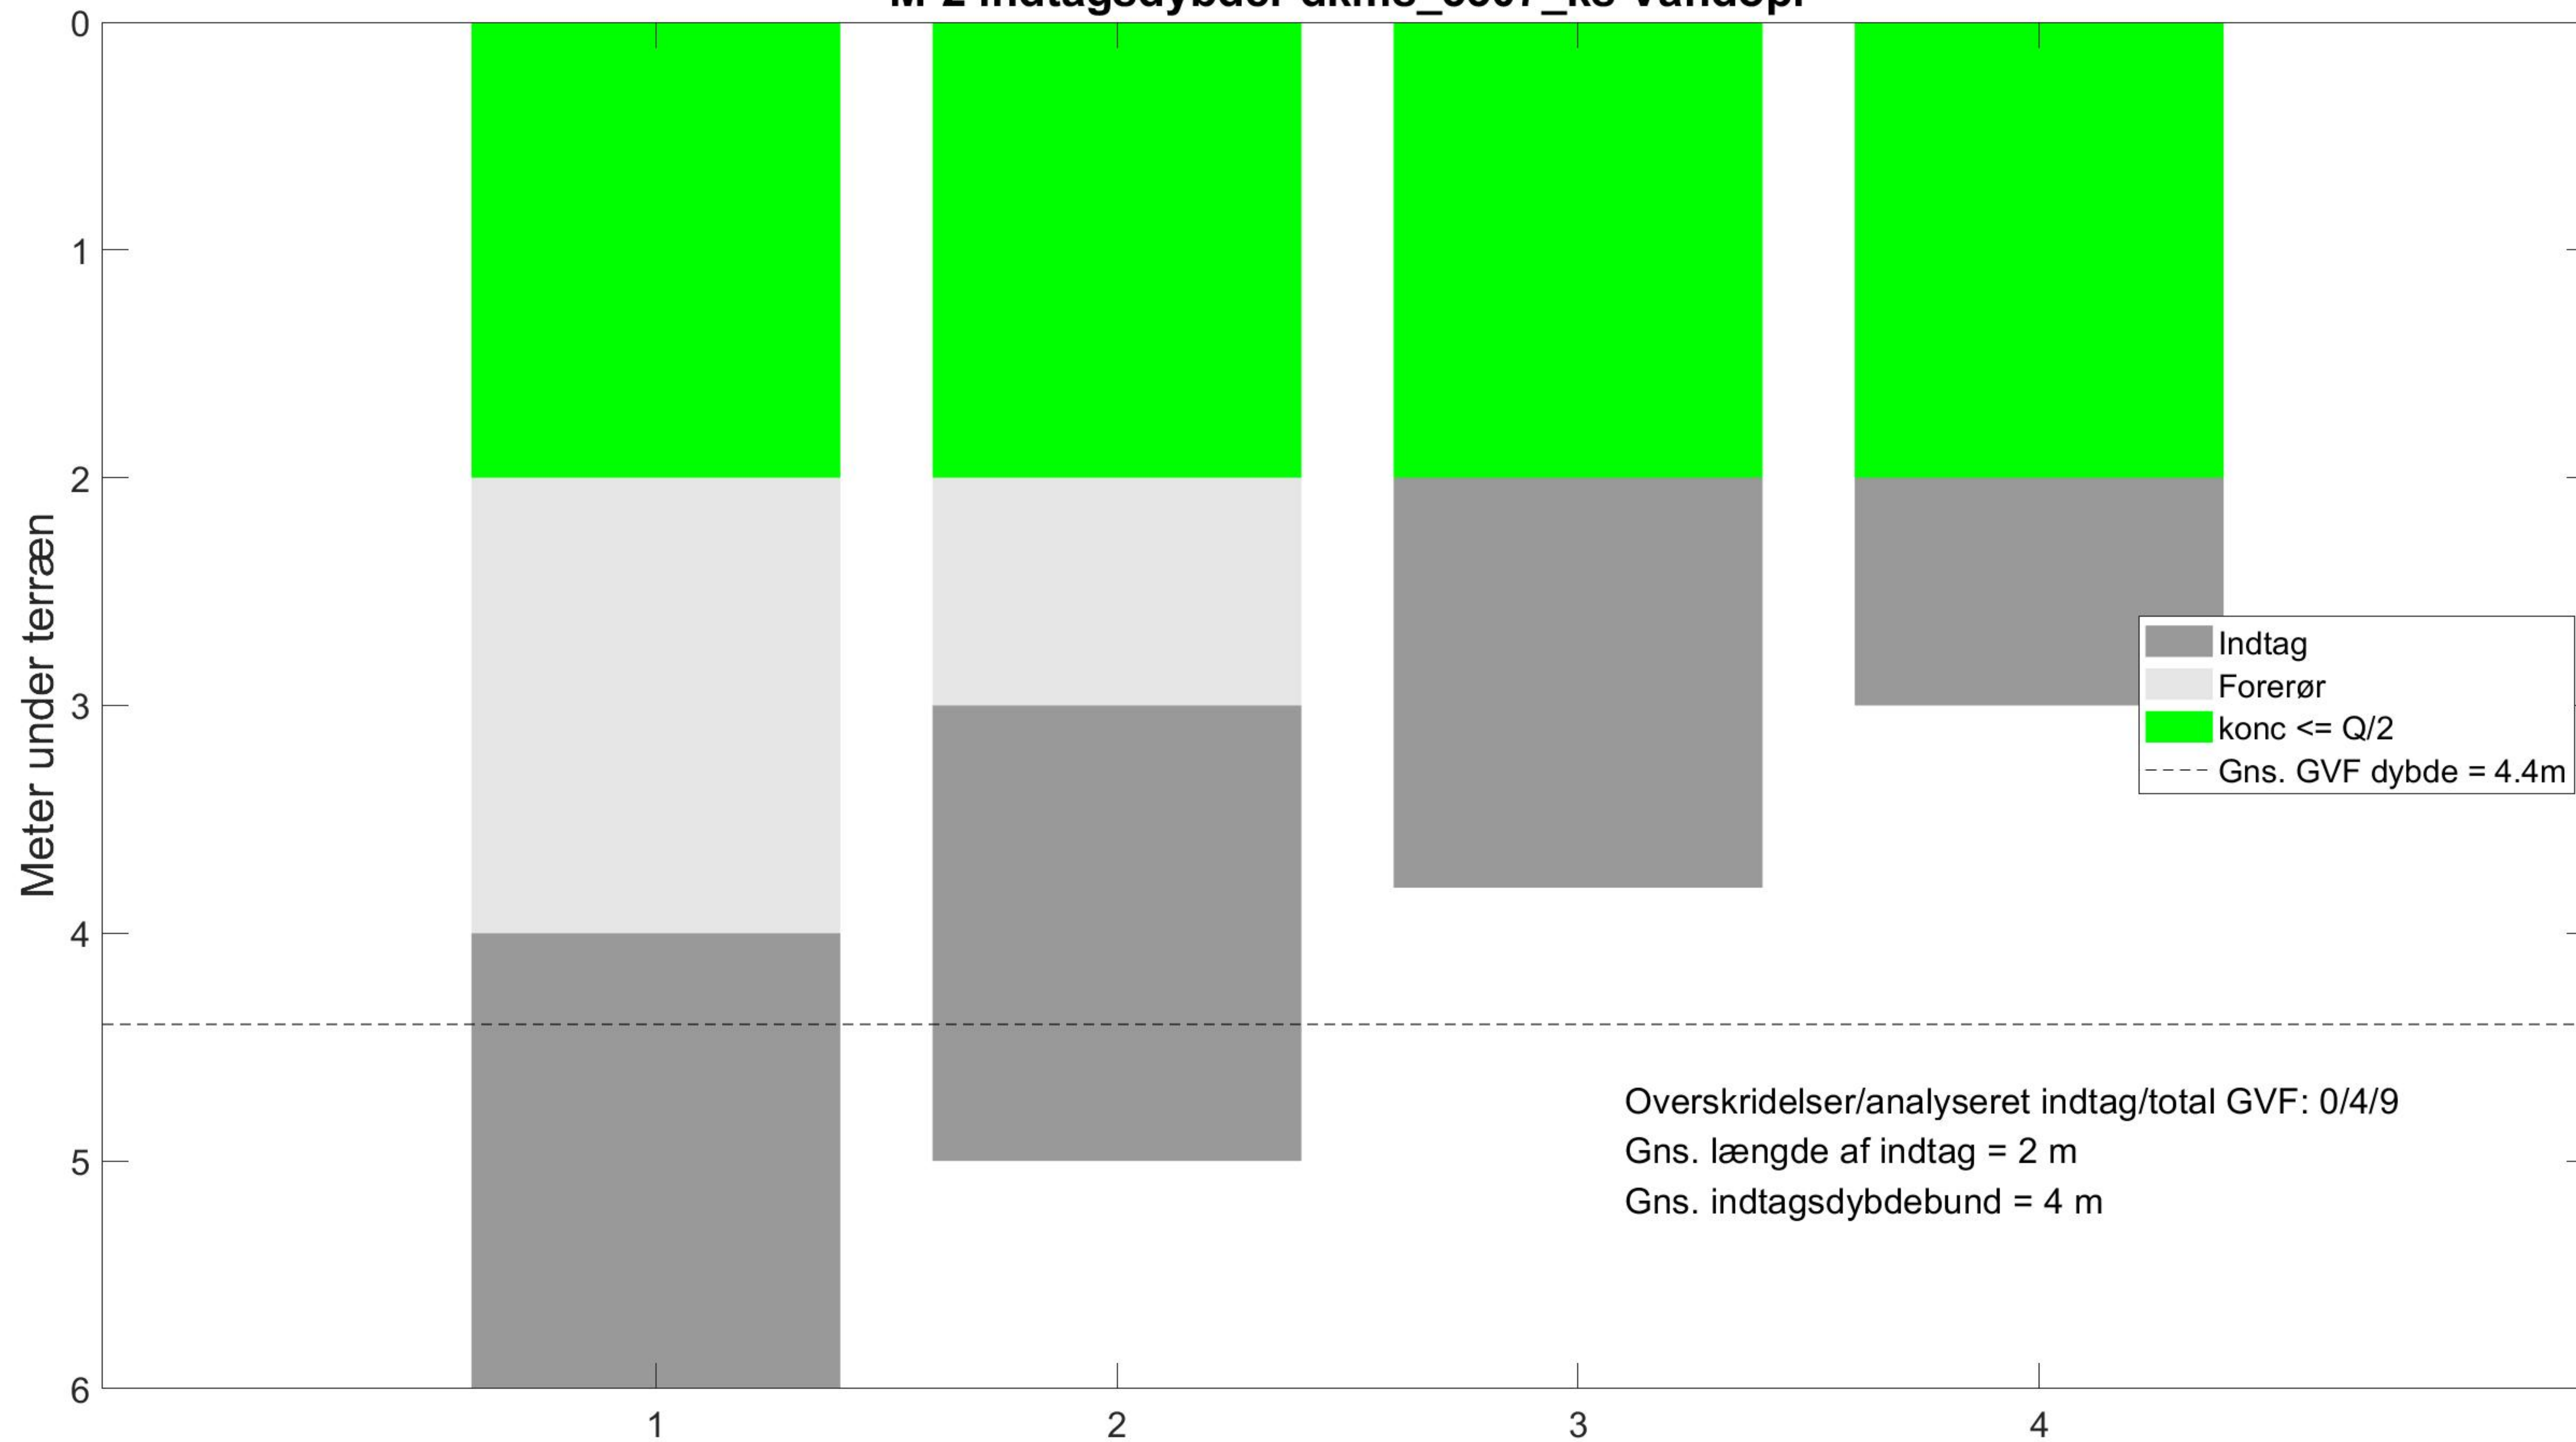


Overskridelser/analyseret indtag/total GVF: 0/4/9

Gns. længde af indtag = 2 m

Gns. indtagsdybdebund = 4 m

Alle indtag sorteret efter dybde til indtagsbund

M-2 indtagsdybder dkms_3307_ks PFAS

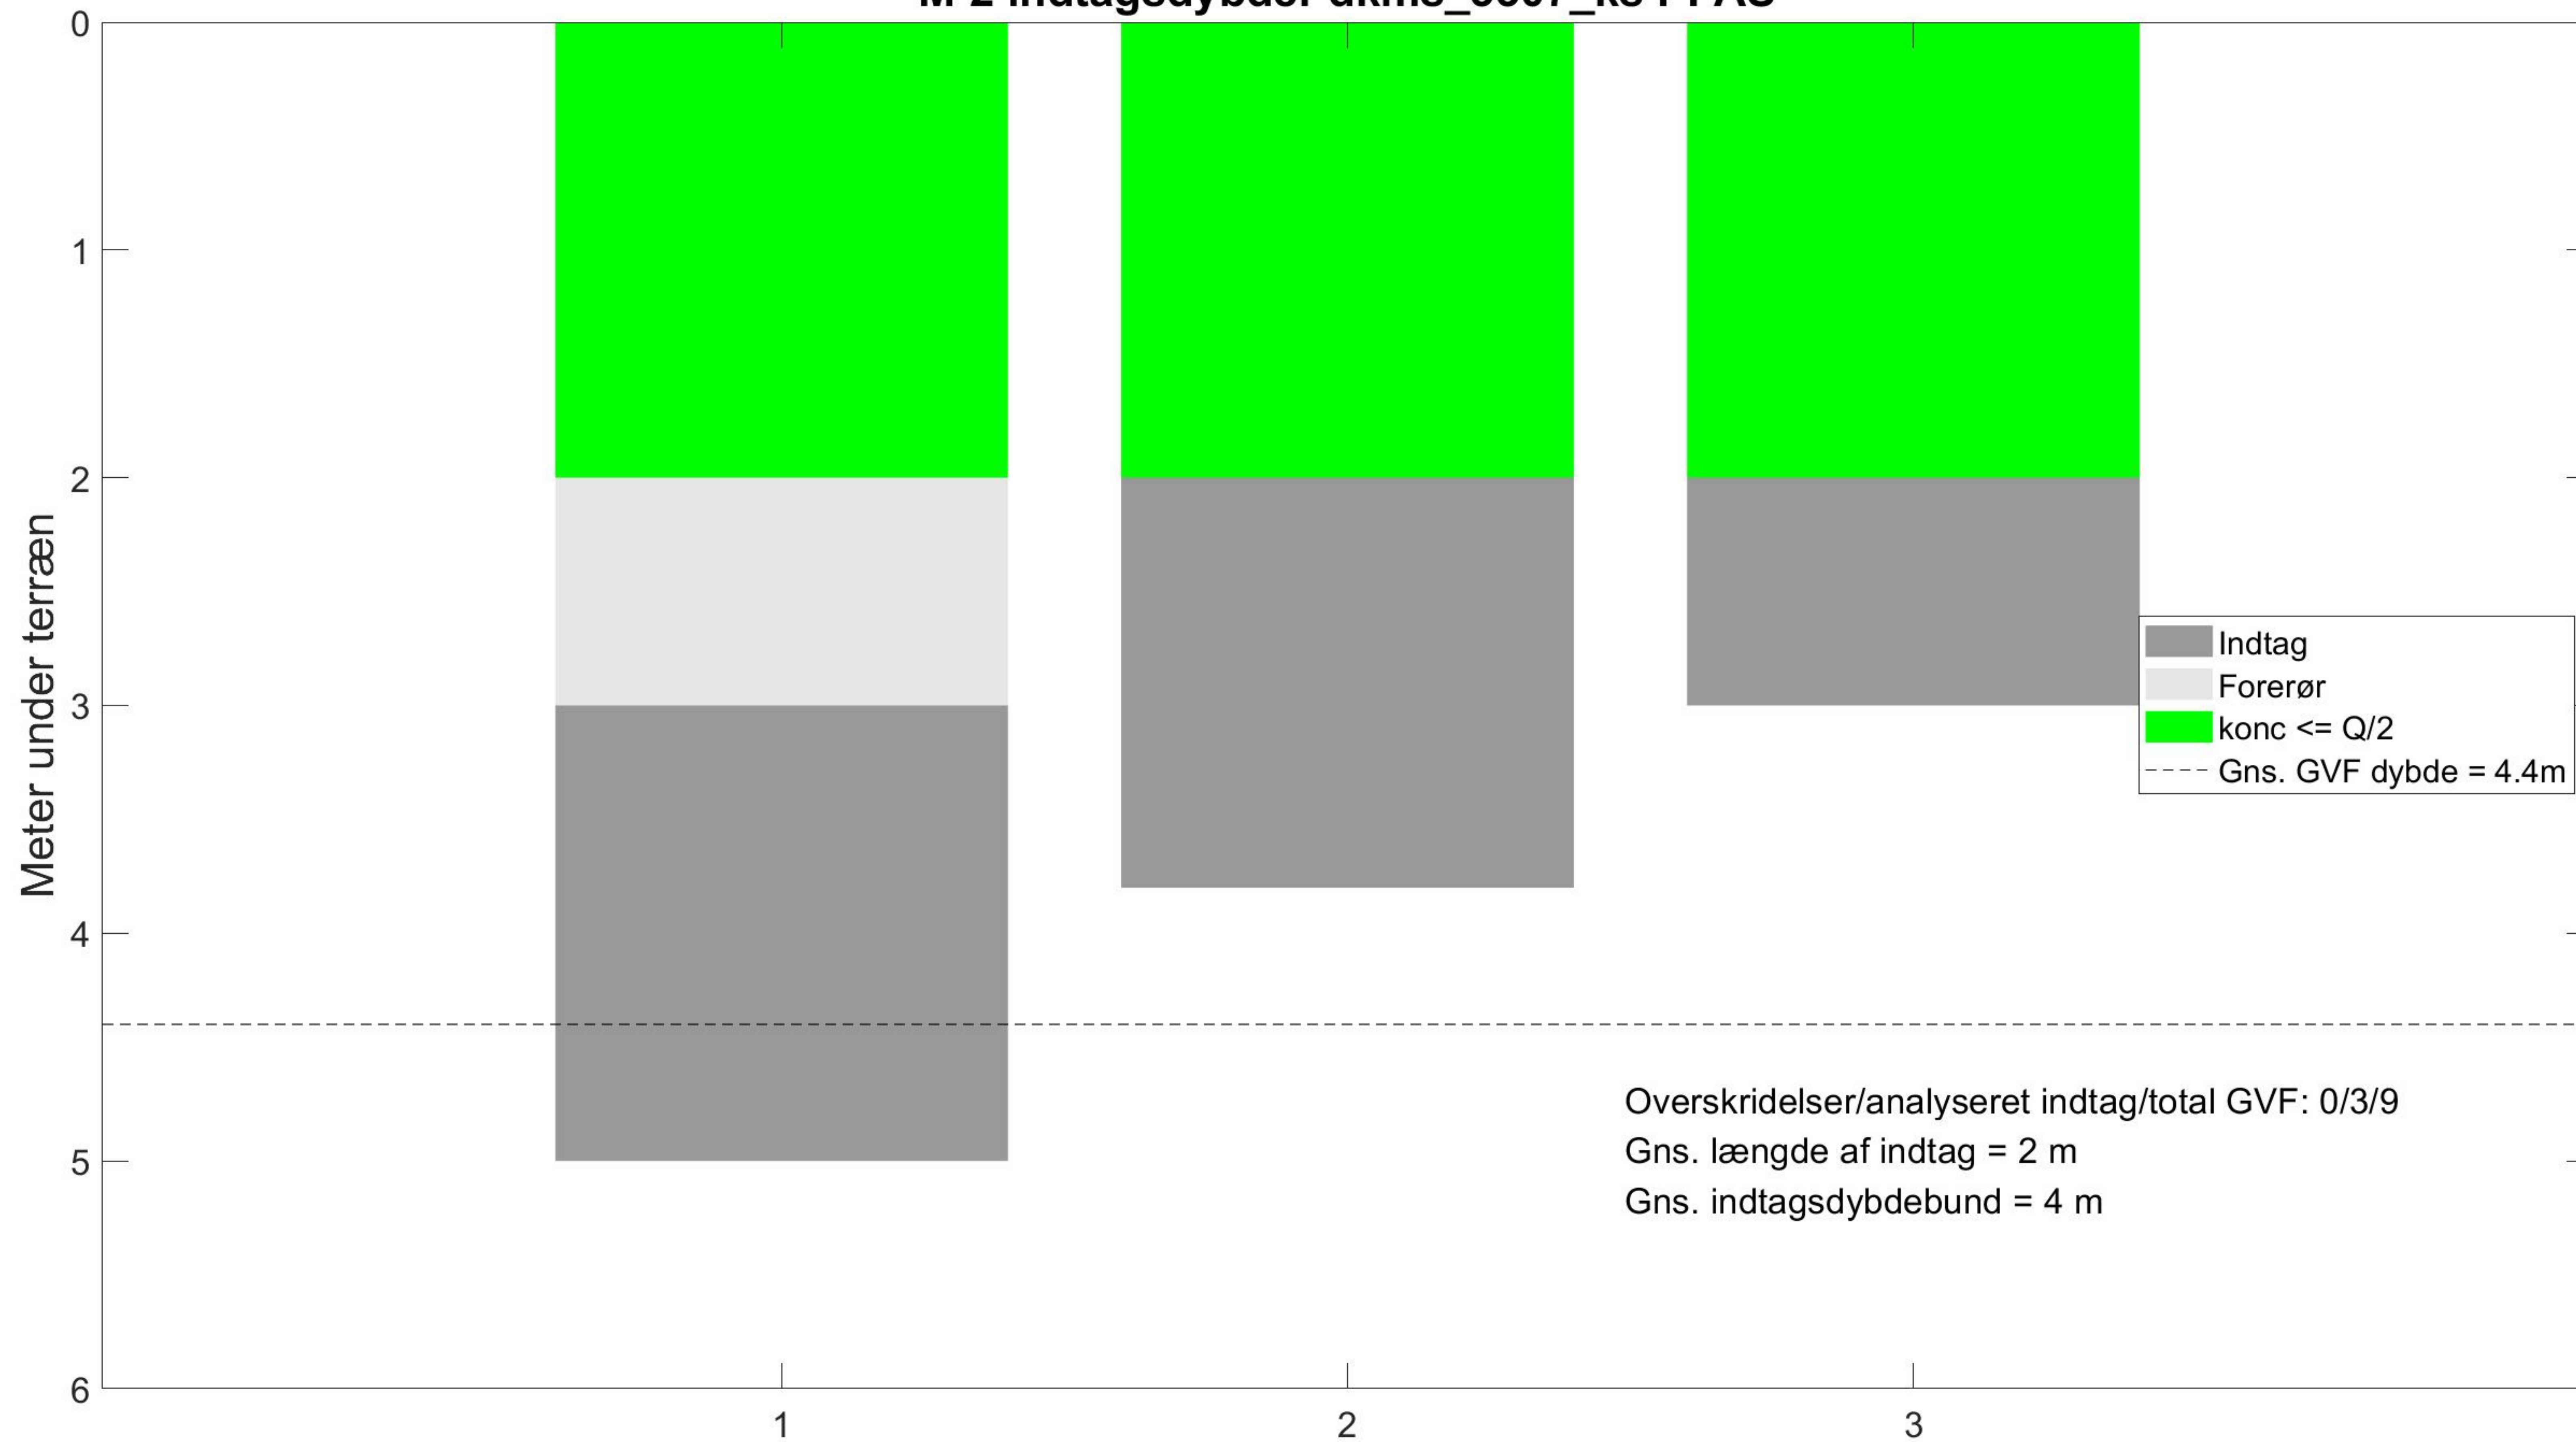


- Indtag
- Forerør
- konc <= Q/2
- Gns. GVF dybde = 4.4m

Overskridelser/analyseret indtag/total GVF: 0/3/9
Gns. længde af indtag = 2 m
Gns. indtagsdybdebund = 4 m

Alle indtag sorteret efter dybde til indtagsbund

M-2 indtagsdybder dkms_3307_ks Cyanid, total

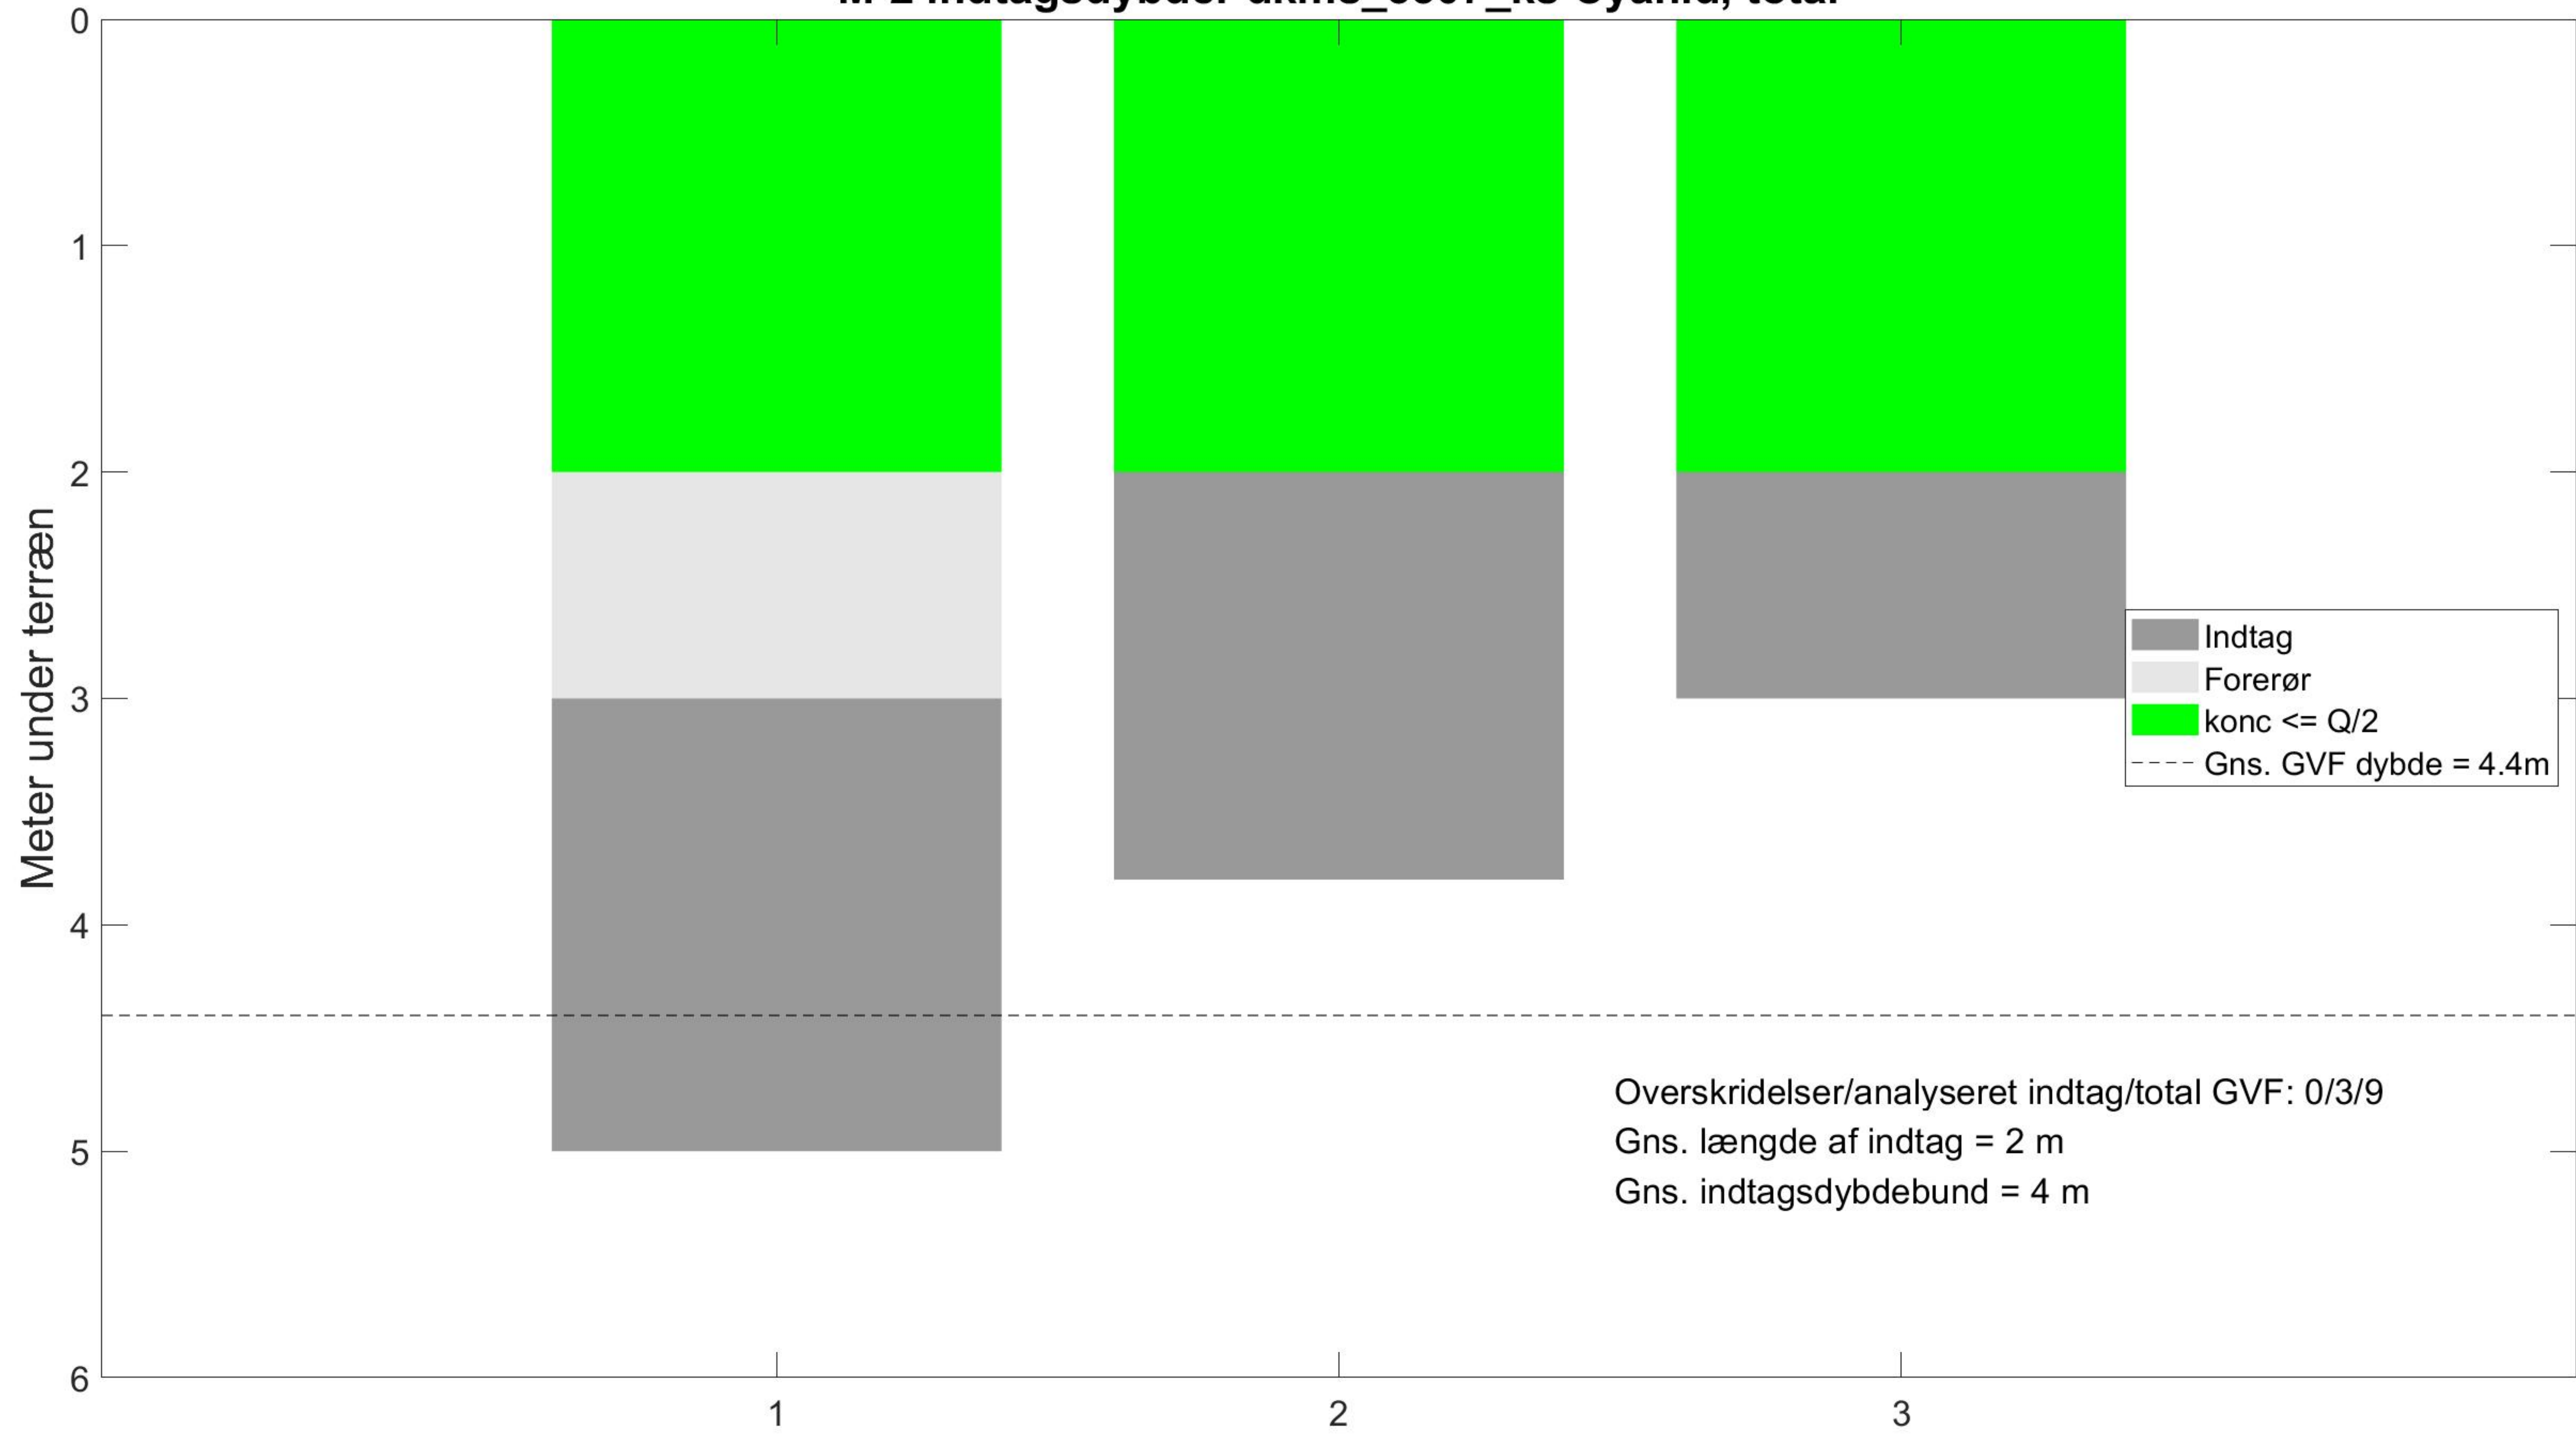

Overskridelser/analyseret indtag/total GVF: 0/3/9
Gns. længde af indtag = 2 m
Gns. indtagsdybdebund = 4 m

Alle indtag sorteret efter dybde til indtagsbund