


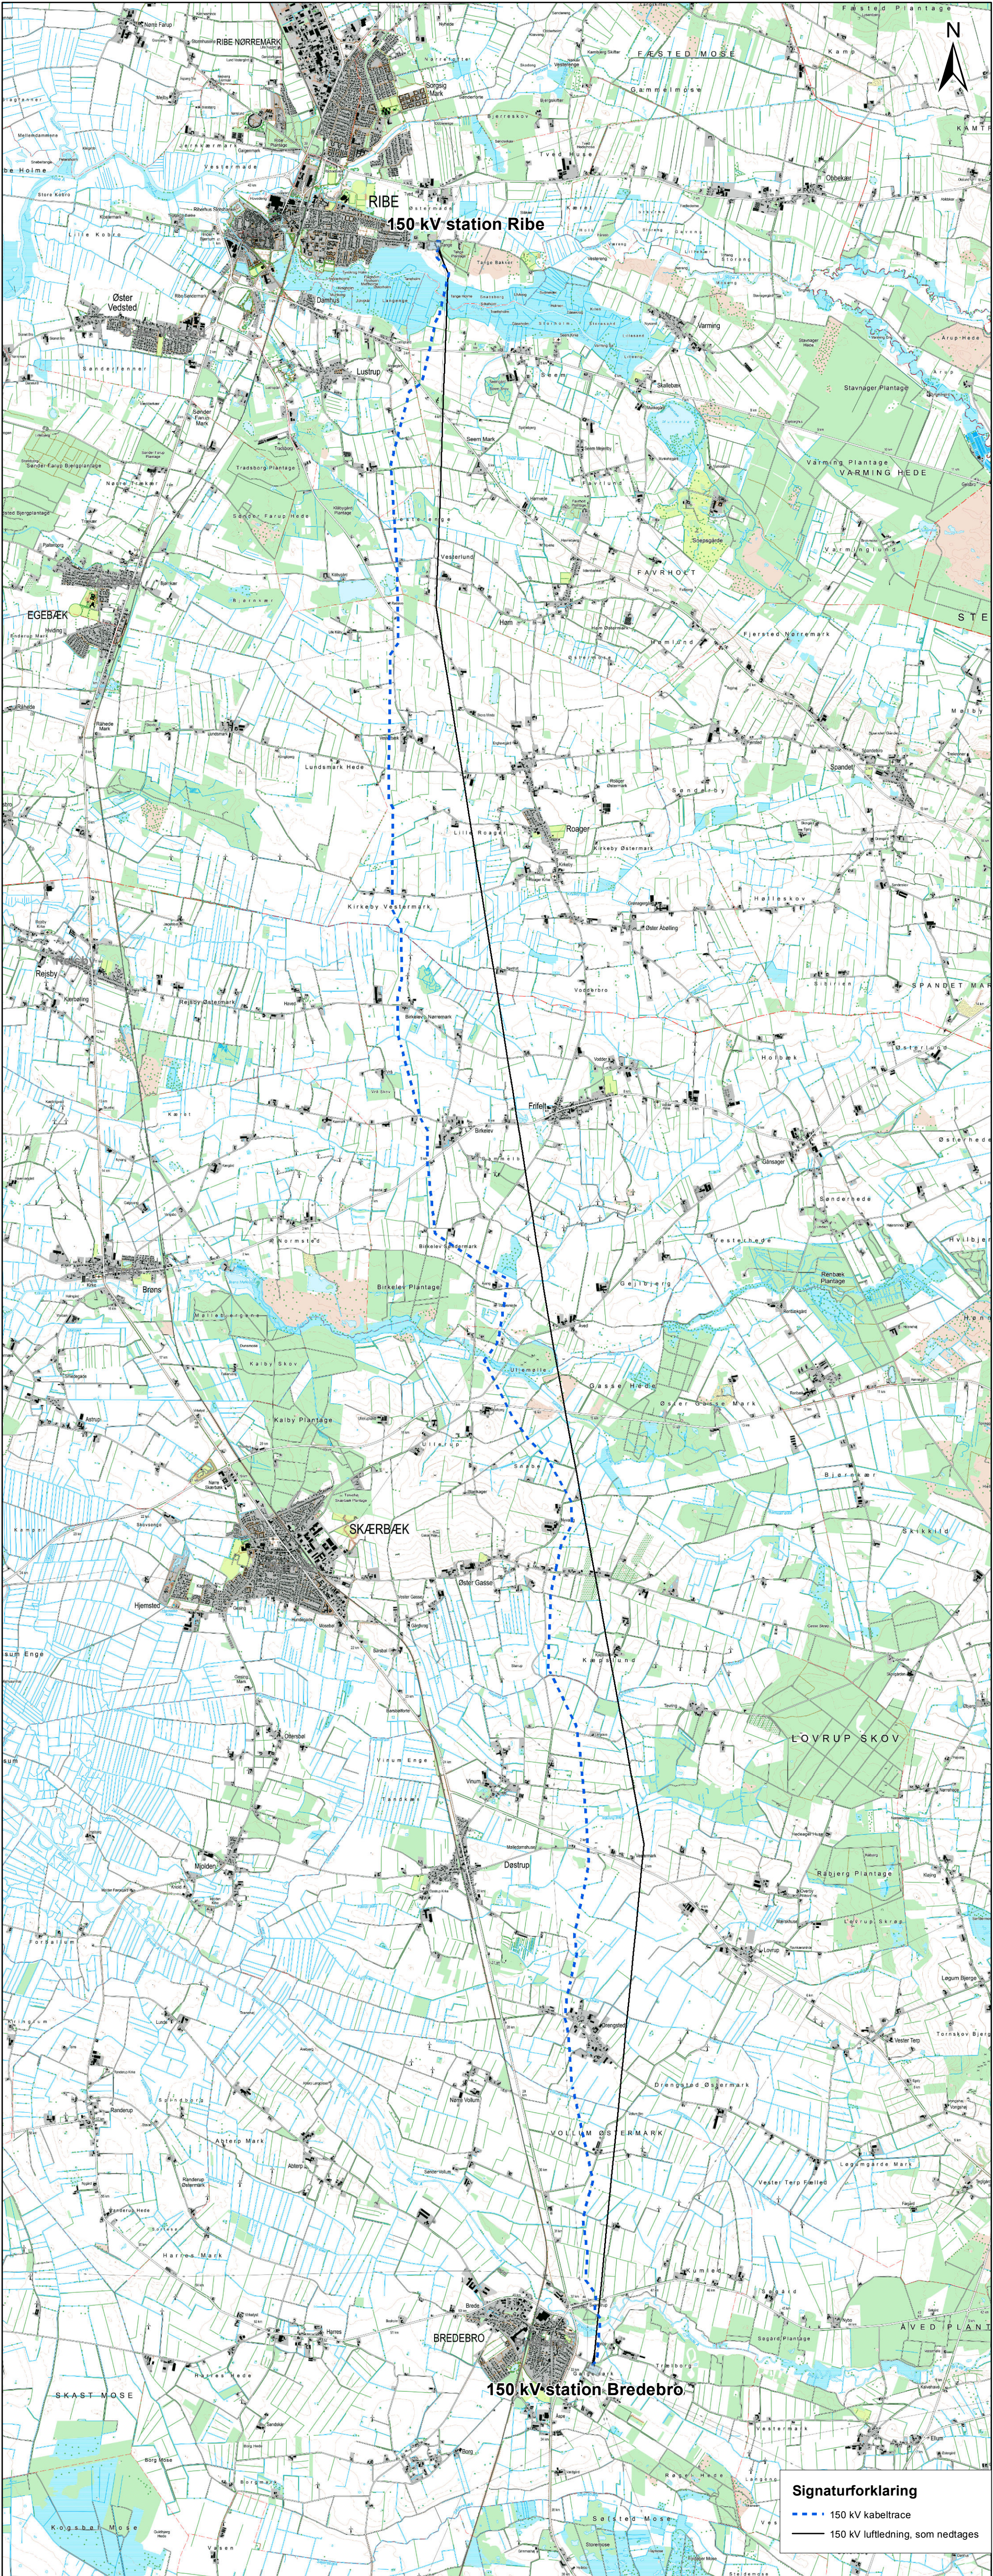

Signaturforklaring

- 150 kV kabeltrace
- 150 kV luftledning, som nedtages

150 kV kabel Bredebro-Ribe
Demontering af 150 kV luftledning
Bredebro-Ribe

ENERGINET

Tonne Kjærsevej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk

Udarbejdet af:
BMI

Kilder: DDO@COWI, Danmarks Miljøportal, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

Målforhold: 1:50.000
Dato: 21-09-2020

Kort nr.:

