


STATIONSHEGN OG BEPLANTNINGSBÆLTE

Alle Energinets højspændingsstationer er indhegnet med trådhegn, for at hindre adgang til stationsområdet. Langs trådhegnet er der brug for en bræmme både indvendig og udvendig for at kunne slå græsset og vedligeholde hegnet. Hegnet kan være etableret som berøringsfølsomt hegn med kameraovervågning, der er koblet til Energinets kontrolcenter.

For at skærme for indblikket til stationen etablerer Energinet et beplantningsbælte. Beplantningen består af hjemmehørende danske arter af træer og buske, som er valgt ud fra forholdene i det område stationen er placeret på. Er der pga. vedligeholdelsesprojektet behov for at fjerne og senere genplante en del af beplantningsbæltet, vil beplantningens skærmende effekt først reelt have en effekt i løbet af 5-10 år, når den er vokset til.



Oversigtskort over Andst station, hvor beplantningsbæltet ses omkring stationen.

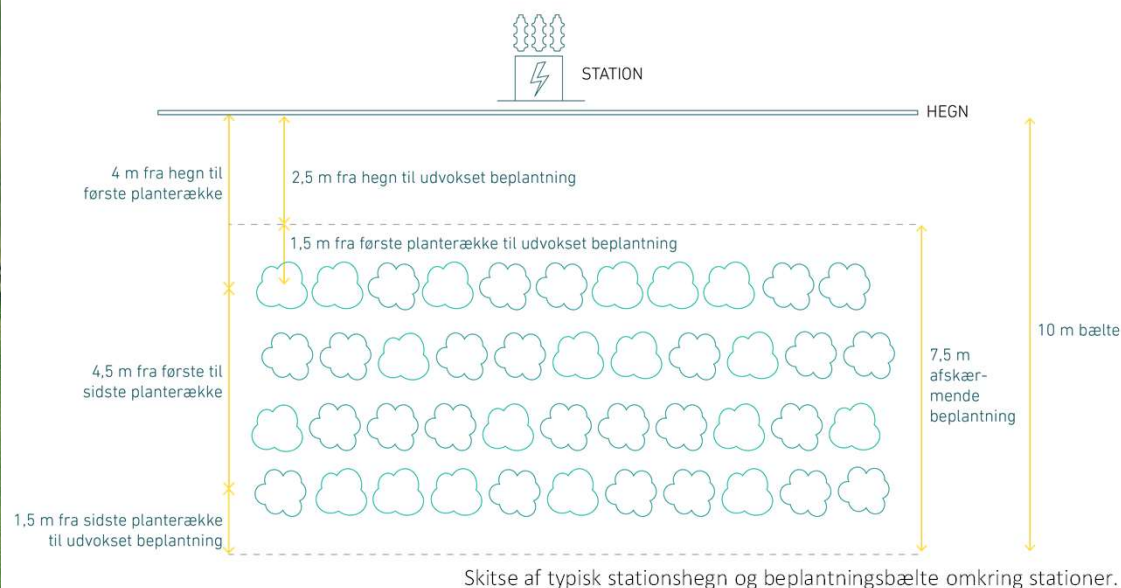

FAKTA

Trådhegn er 2,4 til 3 m højt og opføres på faste jern- eller beton pæle.

Beplantningsbælte: Bredden af bæltet omkring stationen til hegn og beplantning er minimum 10 m.

De almindelige danske arter som udplantes er f.eks. tjørn, eg, navr, hassel, æble, mirabel, lind, alm. hæg, røn, æblerose og slåen. Beplantningen er gradueret så den er lavest ud til skel og stigende højde ind mod stationsområdet.

De først ca. 5 år vedligeholdelse beplantningen med bekæmpelse af ukrudt. Herefter beskæres beplantningen så vidt muligt ikke, og fremstår naturligt efter plantningen.