


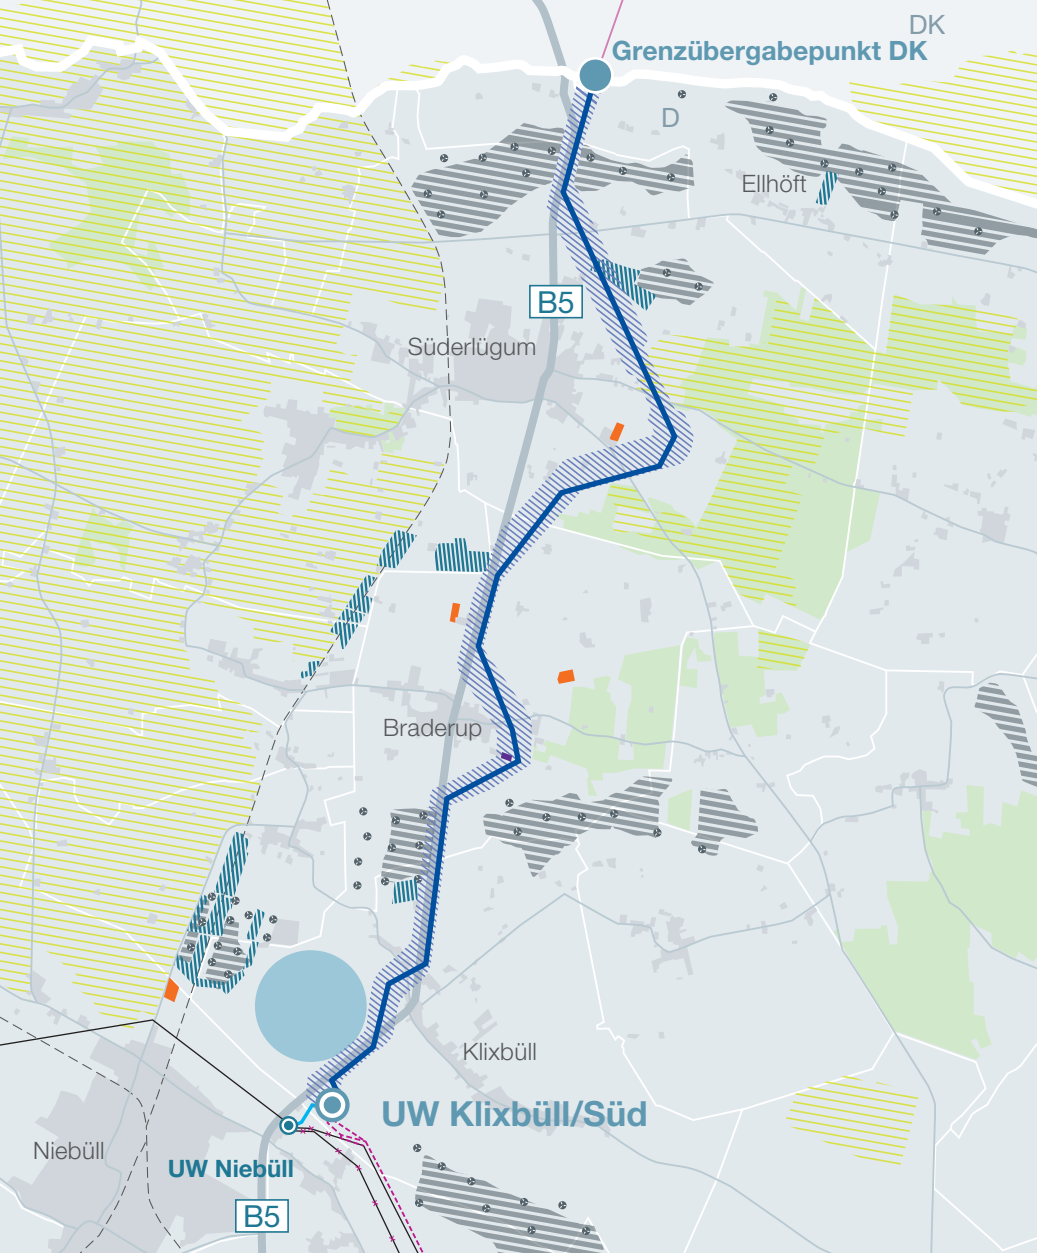

380-kV-Leitungsbau Westküstenleitung Abschnitt 5: Klixbüll/Süd – Bundesgrenze DK

- 380-kV-Leitung
- Korridor
- 380-kV-Leitung im Bau
- 110-kV-Bestandsleitung (SHN)
- bestehendes 110-kV-Umspannwerk
- geplantes 380-kV-Umspannwerk
- Schutzgebiete
- Vorranggebiete Windenergie
- Photovoltaik
- Biogas
- Batteriespeicher Braderup
- SkySails (Höhenwindenergieanlage)
- Wohnbau-/Mischbauflächen
- Bahngleise